



Boletín Oficial



Gobierno del
Estado de Sonora

Tomo CCI • Hermosillo, Sonora • Número 48 Secc. II • Jueves 14 de Junio del 2018

Directorio

Gobernadora
Constitucional
del Estado de Sonora
**Lic. Claudia A.
Pavlovich Arellano**

Secretario de
Gobierno
**Lic. Miguel E.
Pompa Corella**

Encargado de Despacho
de la Subsecretaría de
Servicios de Gobierno
**Lic. Miguel Ángel
TzínTzun López**

Director General del
Boletín Oficial y
Archivo del Estado
Lic. Raúl Rentería Villa



Contenido

**MUNICIPAL • H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA • Reglamento
de Construcción.**

Gobierno del Estado de Sonora

Garmendia 157, entre Serdán y
Elias Calles, Colonia Centro,
Hermosillo, Sonora
Tels: (662) 217 4596, 217 0556,
212 6751 y 213 1286
boletinoficial.sonora.gob.mx

La autenticidad de éste documento se puede verificar en
[www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html](http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/validacion.html) CÓDIGO: 2018CCI48II-14062018-CA8329299



REGLAMENTO DE CONSTRUCCION

DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

TITULO PRIMERO

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- Todas las obras de construcción, modificación, ampliación, así como de instalación de servicios en la vía pública, que se realicen dentro del municipio de H. Caborca deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el presente reglamento y en La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.

ARTICULO 2.- Para los fines de este reglamento se designará a la Ley 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, como "La Ley"; al Ayuntamiento de H. Caborca, como "el Ayuntamiento"; al programa municipal de desarrollo urbano y a los programas parciales, como "Programas"; a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, como "La Dirección" y a la Comisión Técnica de construcciones del municipio de H. Caborca, como la "Comisión Técnica".

ARTICULO 3.- Para la realización de las obras señaladas en el Artículo 1º del presente ordenamiento, se requerirá autorización previa del Ayuntamiento, por conducto de la Dirección, quien asimismo será la autoridad competente para la aplicación de este reglamento.

ARTICULO 4.- Son facultades y obligaciones de la Dirección las siguientes:

- I. Proponer al Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal, las políticas, normas, planes y programas sobre edificación, zonificación y uso del suelo, así como para la armonización, preservación o mejoramiento de aspectos arquitectónicos de los elementos urbanos.
 - II. Exigir que las construcciones e instalaciones en predios y vías públicas, cumplan con los requisitos establecidos por este ordenamiento, y en su caso fijar los requisitos técnicos a los que deberán sujetarse a fin de satisfacer las condiciones de seguridad, higiene e imagen urbana.
 - III. Aplicar las políticas y normas establecidas en los planes, programas y en este reglamento, en las autorizaciones de uso del suelo y de destino de las construcciones.
 - IV. Otorgar o negar en los términos de La Ley y del presente ordenamiento, las licencias de construcción, instalación, ampliación, modificación y demolición de obras que les sean solicitadas.
 - V. Llevar un registro clasificado y la evaluación de los directores responsables de obra en coordinación con los Colegios de Ingenieros Civiles y Arquitectos.
 - VI. Realizar las inspecciones y estudios necesarios para las autorizaciones de solitudes de constancias de zonificación, de demoliciones, ampliaciones, construcciones y ocupaciones de vía pública, a través del personal técnicamente preparado y con grado mínimo de licenciatura en las ramas de ingeniería o arquitectura.
 - VII. Acordar y aplicar las medidas que fueren procedentes en relación con las edificaciones peligrosas, malsanas o que causen molestias a la comunidad.
 - VIII. Autorizar o negar de acuerdo a este reglamento la ocupación y el uso de una instalación, edificación o construcción.
 - IX. Realizar en los términos que establece La Ley, los estudios para establecer o modificar las limitaciones respecto a los usos, destinos y reservas del suelo urbano, de construcción, áreas verdes y determinar las densidades de población permisible.
 - X. Ejecutar las obras con cargo al propietario de inmueble, de aquellas que la Dirección le hubiere ordenado realizar y que no las haya ejecutado.
 - XI. Mantener abierta comunicación y coordinación con el comité de planeación municipal, a fin de poder otorgar información actualizada a quien lo solicite, de los programas y declaratorias que definan los usos y destinos del suelo urbano, alineamientos y restricciones que han de regir los proyectos arquitectónicos de los distintos centros de población del municipio.
 - XII. Coadyuvar con las autoridades estatales y federales, en la aplicación de las disposiciones legales relativas a desarrollo urbano.
 - XIII. Realizar inspecciones a las obras en ejecución o ya terminadas, a fin de verificar el cumplimiento a las especificaciones contenidas en la licencia correspondiente, el uso de la edificación y las condiciones estructurales que permitan su uso.
 - XIV. Imponer las sanciones correspondientes por violaciones a las disposiciones de este reglamento.
 - XV. Solicitar el auxilio de la fuerza pública, cuando fuere necesario para hacer cumplir las determinaciones.
 - XVI. Notificar a la tesorería municipal de las multas impuestas por infracciones a este reglamento.
 - XVII. Formar parte del sistema integral de la administración pública municipal, cumpliendo con los principios generales de la archivística que permitan el registro, identificación, seguimiento, integración, clasificación, control, conservación y valoración, eliminación y digitalización de la documentación que genere y reciba esta área administrativa, estableciendo una vigencia de dos años en papel físico, conservando la información en soporte electrónico o digital.
 - XVIII. Los demás que le confiere La Ley, este reglamento y las disposiciones legales aplicables.
- ARTICULO 5.-** El Presidente Municipal, de acuerdo con el cabildo creará la Comisión Técnica de construcción, como organismo auxiliar de la Dirección, la cual se integrará por lo menos con un representante de cada uno de los organismos y dependencia siguientes:

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

El Cuerpo de Regidores, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, Colegio de Valuadores, un DRO Titular de cada Colegio (Ingenieros y Arquitectos), la Secretaría del Ayuntamiento, la Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología y la Dirección de Servicios Públicos.

ARTICULO 6.- La Comisión Técnica será un organismo de consulta, para la actualización o modificación de este reglamento, y en los demás asuntos que en relación a su aplicación le sean planteados por el Ayuntamiento o la Dirección. Sus dictámenes tendrán el carácter de recomendación.

TITULO SEGUNDO

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y VÍAS PÚBLICAS

CAPITULO

GENERALIDADES

ARTICULO 7.- Se entiende por bienes del dominio público que constituyen el patrimonio del municipio, los señalados en el Artículo 188 de La Ley de Gobierno y Administración Municipal.

ARTICULO 8.- Para los efectos de este reglamento, vía pública es todo espacio de uso común, destinado al libre tránsito de las personas y de los vehículos en los términos de La Ley de Tránsito del Estado, así como todo inmueble que de hecho se destine para tal fin. Es característica de la vía pública conformar la imagen urbana en todas sus necesidades, así como destinarla para recreación, iluminación y asealamiento de los edificios que la conforma y la limitan, el acceso a las viviendas y a cualquier instalación de una obra pública o servicio público. Este espacio está limitado por la superficie engendrada por la generatriz vertical que sigue el lindero de dicha vía pública.

ARTICULO 9.- Todo inmueble consignado como vía pública en algún plano, o registro oficial existente en la Dirección, en el archivo del Ayuntamiento, museo, biblioteca y otra dependencia, se presumirá salvo prueba en contrario que es vía pública y que pertenece al municipio.

CAPITULO II

USO DE LA VÍA PÚBLICA

ARTICULO 10.- Nadie puede invadir la vía pública sin autorización de la Dirección con construcciones e instalaciones ni serías ni subterráneas y quien lo haga está obligado a destruirlas o retirarse de ellas, haciendo en el término que le conceda la Dirección esta lo hará a cargo del infractor, sin perjuicio de la aplicación de la sanción correspondiente.

ARTICULO 11.- La Dirección podrá otorgar autorizaciones provisionales para la ocupación o ejecución de obras de la vía pública, en los siguientes casos:

1. Para realizar las obras, modificaciones o reparaciones a la vía pública.
2. Para las instalaciones de servicios públicos, o construcciones provisionales.
3. Para construir instalaciones subterráneas.
4. Para ocupar la vía pública con maquinaria o material de construcción. La Dirección al otorgar autorización para las obras anteriores, señalará en cada caso las condiciones a las cuales deberán sujetarse.

Los solicitantes estarán obligados a efectuar las reparaciones correspondientes, para restaurar o mejorar el estado original de la vía pública, o en su caso hacer el pago correspondiente cuando la Dirección lo exija.

ARTICULO 12.- No se autorizará a los particulares el uso de la vía pública para:

1. Realizar obras o actividades que ocasionen molestias a la comunidad y que afecten el equilibrio ecológico como la producción de polvos, humos, malos olores, gases o ruidos.
2. Colocar anuncios.
3. Derramar agua por su superficie.
4. Colocar depósitos de basura, salvo en los casos previstos en el reglamento de limpia.
5. Aquellos otros fines que el Ayuntamiento considere contrarios al interés público.

ARTICULO 13.- Los permisos o concesiones que el Ayuntamiento otorgue, para la ocupación, uso del aprovechamiento de las vías públicas o de cualquier bien destinado a un servicio público, no crea ningún derecho real y siempre serán de carácter revocable y temporal.

ARTICULO 14.- Toda persona que ocupe la vía pública con obras o instalaciones, estará obligada a retirarlos o cambiarlos de lugar por su exclusiva cuenta cuando la Dirección lo requiera, así como mantener los señalamientos necesarios para evitar cualquier clase de accidente. En los permisos que el propio Ayuntamiento expida para la ocupación o uso de la vía pública, se entenderá condicionado a la observancia del presente Título aunque no se exprese.

ARTICULO 15.- En caso de fuerza mayor a las empresas prestadoras de servicios públicos, compañías constructoras o contratistas podrán ejecutar de inmediato las obras de emergencia que se requieran, pero estarán obligadas a dar aviso y a solicitar la autorización correspondiente en un plazo de tres días a partir de aquel en que se inician dichas obras. Cuando el Ayuntamiento tenga necesidad de remover o de retirar dichas obras, no estará obligado a pagar cantidad alguna y el costo del retiro será el cargo de la empresa correspondiente.

ARTICULO 16.- El Ayuntamiento podrá ordenar las medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar la posesión de los bienes incorporados al dominio público, así como remover cualquier obstáculo natural o artificial que impida decretar las medidas pertinentes.

CAPITULO III

INSTALACIONES SUBTERRANEAS Y AEREAS EN LA VÍA PÚBLICA

ARTICULO 17.- Las instalaciones subterráneas para los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, de telefonos, alumbrado público, semáforos, energía eléctrica, gas y cualquier otro, deberán localizarse a lo largo de aceras o camellones. Cuando se localicen en las aceras deberán distar por lo menos cincuenta

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

centímetros del límite del predio. La Dirección fijará en cada caso, las profundidades máximas y mínimas a las que deberá colocarse cada instalación y su localización en relación con las demás instalaciones.

ARTÍCULO 18.- Las instalaciones aéreas en la vía pública, deberán ser sostenidas sobre postes colocados para tal efecto. Los postes se colocarán dentro de la acera a una distancia mínima de veinte centímetros sobre el borde de la guarnición y el punto más próximo al poste. En las vías públicas en que no existan aceras, los interesados solicitarán al H. Ayuntamiento el trazado de la guarnición.

ARTÍCULO 19.- Los cables de retenidas, las mensuras, las alcatayales, así como cualquier otro accesorio de los que se usan en los postes o las instalaciones, deberán colocarse a no menos de dos metros cincuenta centímetros de la altura sobre el nivel de la acera.

ARTÍCULO 20.- Los propietarios de los postes e instalaciones en la vía pública, estarán obligados a solicitar permiso para la instalación de los mismos a la Dirección, y con arreglo a lo que disponga al efecto este reglamento.

ARTÍCULO 21.- El Ayuntamiento podrá ordenar el retiro o lugar de postes o instalaciones por cuenta de sus propietarios, por razones de seguridad, porque se modifique la anchura de las aceras por efecto de la vialidad o porque se ejecute cualquier obra en la vía pública que así lo requiera. Si no lo hicieran dentro del plazo que se les haya fijado, el propio Ayuntamiento lo ejecutará a costa de dichos propietarios. No se permitirá colocar postes o instalaciones en las aceras, cuando con éstos se implica la entrada a un predio. Si el acceso a un predio se construye estando ya colocados, el poste o la instalación, deberá ser cambiado de lugar por el propietario de los mismos, pero los gastos serán por cuenta del propietario del predio.

CAPÍTULO IV MANIOBRAS EN LA VÍA

ARTÍCULO 22.- Los vehículos que carguen o descarguen materiales para una obra, podrán estacionarse momentáneamente en la vía pública durante los horarios que fije la Dirección, y con arreglo a lo que disponga al efecto este reglamento.

ARTÍCULO 23.- Los escombros, excavaciones y cualquier otro obstáculo para el tránsito en la vía pública, originados por obras públicas o privadas, serán señalados adecuadamente por los responsables de las obras, con banderas y letreros durante el día, y con señales luminosas claramente visibles, durante la noche.

ARTÍCULO 24.- Las rampas en guarniciones y banquetas para la entrada de vehículos a los predios no deberán entorpecer el paso ni causar molestias a los peatones. La banqueta deberá conservar su nivel normal y la rampa se realizará en el área comprendida por el arriate entre banqueta y guarnición.

ARTÍCULO 25.- Los propietarios estarán obligados a restablecer por su cuenta las banquetas y guarniciones que se hayan deteriorado con motivo de la obra.

ARTÍCULO 26.- Siempre que se ejecuten obras de cualquier clase en la vía pública o cerca de ella, se tomarán las medidas de seguridad necesarias para evitar los daños o perjuicios a las instalaciones, a los trabajadores y a terceros.

CAPÍTULO V NOMENCLATURA Y NÚMERO OFICIAL

ARTÍCULO 27.- El Ayuntamiento, atendiendo las indicaciones del consejo municipal de nomenclatura, establecerá la denominación de las vías públicas, parques, jardines y plazas; y será la Dirección, la autoridad facultada para fijar la numeración de los predios ubicados dentro del municipio.

ARTÍCULO 28.- La Dirección previa solicitud y pago de los derechos correspondientes, señalará para cada predio que tenga frente a la vía pública un solo número.

ARTÍCULO 29.- El número oficial deberá colocarse en parte visible de la entrada de cada edificación, en un recuadro mínimo de 20 centímetros y deberá ser claramente legible.

ARTÍCULO 30.- La Dirección podrá ordenar cuando así se requiera, el cambio del número oficial, lo cual notificará al propietario, quedando éste obligado a colocar el número en el plazo que se le fije, pudiendo conservar el anterior durante los siguientes 90 días. La Dirección notificará dicho cambio a la Dirección general de correos, a la Dirección de telégrafos y al registro del programa municipal del centro de población.

CAPÍTULO VI ALINEAMIENTO Y USO DEL SUELO

ARTÍCULO 31.- El alineamiento oficial es la distancia que existe entre el límite del predio que colinda con la vía pública y el parámetro más cercano de la construcción; entendiéndose por el límite del predio, a la traza sobre el terreno que limita al inmueble respectivo, con la vía pública en uso o con la futura vía determinada en planos y proyectos, de acuerdo al programa parcial de vialidad.

ARTÍCULO 32.- La Dirección, con apoyo a los programas, estará facultada para fijar las distintas zonas en las que se divide el municipio, a efecto de determinar el tipo, clase, alineamiento y altura de las construcciones o de las instalaciones que puedan levantarse en ellas.

ARTÍCULO 33.- A solicitud del interesado y previo pago de los derechos correspondientes, la Dirección expedirá las constancias de zonificación, en las que se indicará:

- I. El uso permitido, prohibido o condicionado de acuerdo con los programas.
- II. Las restricciones de altura, características arquitectónicas de la zona en que se pretenda construir y el alineamiento oficial, el cual se determinará considerando lo siguiente:
 - La restricción mínima general será de 2.50 metros.
 - En predios ubicados en esquina la restricción lateral será de un metro, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 35 de este reglamento.
 - En el caso de fraccionamientos o desarrollos urbanos cuya restricción haya sido determinada con anterioridad a la expedición de este reglamento, deberá respetarse la impuesta originalmente, y

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

• En todo caso, la restricción estará sujeta al tipo de obra de que se trate, y se aplicarán las disposiciones que para el efecto establecen los programas respectivos.

1. El número oficial correspondiente al predio respectivo.
2. El coeficiente de ocupación máxima de suelo; y
3. El área de estacionamiento con que deberán contar las edificaciones que se pretendan construir.

CAPÍTULO VII DE LAS RESTRICCIONES

ARTÍCULO 34.- La Dirección establecerá las restricciones que juzgue necesarias para la realización de obras de construcción o para el uso de cualquier inmueble de acuerdo a la zona en la que se localicen, las que se precizarán en las constancias de zonificación que expida, quedando obligados los propietarios o poseedores de los inmuebles a respetarlas.

ARTÍCULO 35.- La restricción mínima general será de 1.00 m para predios habitacionales, y de 7.00 m para construcciones que no vengán indicadas en los planos de vialidad de LOS PROGRAMAS; pudiendo construir protección para su predio sobre el área que nos ocupa, siempre que ésta no obstruya la visual y sin que exceda de una altura de 0.80 m, salvo que sea como barandal metálico ornamental y como delimitación del predio (ver figura 1).

Los propietarios de los predios ubicados en esquina, además de respetar el alineamiento por la calle principal, deberán dejar un triángulo con libertad visual de 2.50 en la calle principal y 2.50 en la calle secundaria, pudiendo construir protección para su predio sobre el área que nos ocupa, siempre que ésta no obstruya la visual y sin que exceda de una altura de 0.80 m, salvo que sea como barandal metálico ornamental y como delimitación del predio (ver figura 1).

Para el caso de construcción de estacionamiento a cubierto en esta área, sus apoyos serán en dimensiones que no excedan los 0.60 m, separados con distancias no menores a 2.00 m, pudiendo cargarse éstos al límite del predio. En el caso de acceso a estacionamiento o cochera, la separación entre columnas será de 2.50 m mínimo (ver figura 2).

En los predios habitacionales se podrá construir barda con una altura máxima de 3.00 m cargada al límite del predio, siempre y cuando la construcción de la casa tenga un rematamiento de 3.00 m como mínimo (ver figura 3). Se deberá respetar el triángulo con libertad visual en los predios ubicados en esquina. En el caso de los fraccionamientos o desarrollos urbanos cuya restricción haya sido determinada con anterioridad a la publicación de este reglamento, deberá respetarse la impuesta originalmente.

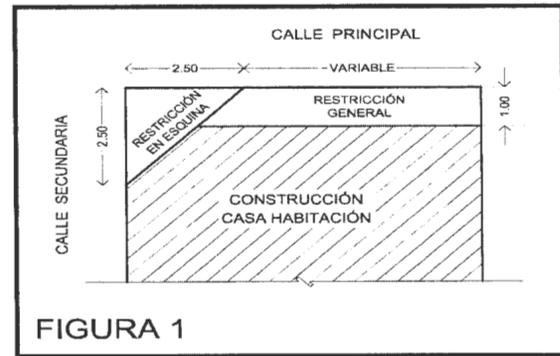


FIGURA 1

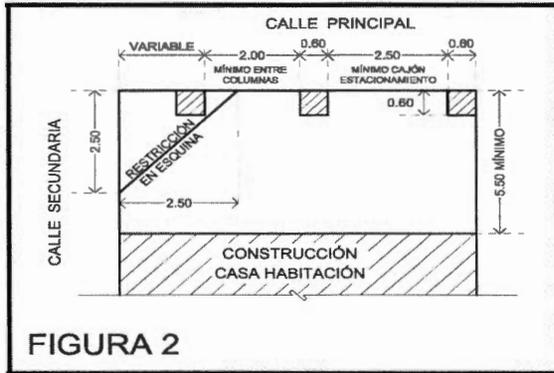


FIGURA 2

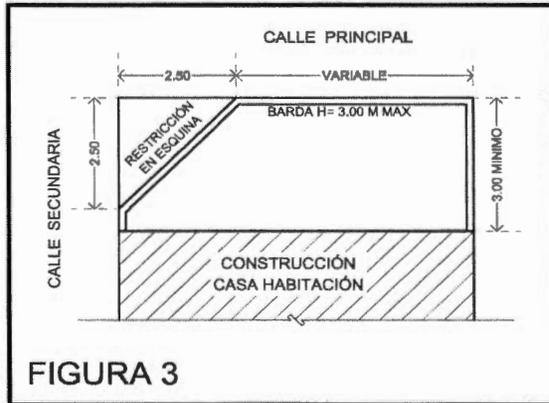


FIGURA 3

ARTÍCULO 36.- Se requerirá autorización expresa de la Dirección para derribar árboles o arbustos que cumplan funciones de equilibrio ecológico, sin perjuicio de la observancia a las disposiciones que para el efecto establece La Ley Forestal y su reglamento.

ARTÍCULO 37.- En las zonas de monumentos a que se refiere La Ley De Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas o en aquellas que hayan sido determinadas por los programas de desarrollo urbano como preservación del patrimonio histórico y cultural, no podrá otorgarse autorización para ejecutar demoliciones, edificaciones, obras o instalaciones de cualquier naturaleza, sin antes obtener dictámen de la Colegación regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la cual deberá anexarse a la solicitud de licencia correspondiente.

ARTÍCULO 38.- Las zonas de influencia de los aeródromos, serán fijadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría De Comunicaciones y Transportes, en las que regirán las limitaciones de uso del suelo y las modalidades para la construcción que fije dicha Dirección.

ARTÍCULO 39.- La Dirección determinará las zonas de protección a lo largo de los servicios subterráneos, tales como pasos a desnivel e instalaciones similares dentro de cuyos límites podrán realizarse excavaciones, cimentaciones, demoliciones y otras obras, previa autorización especial de la Dirección, la que señalará las obras de protección que deban realizarse para salvaguardar los servicios e instalaciones antes mencionadas.

ARTÍCULO 40.- Si las determinaciones de los programas, modificaran el alineamiento oficial de un predio, su propietario no podrá ejecutar obras nuevas o modificaciones a las construcciones existentes, que se contrapongan a las nuevas disposiciones, salvo en casos especiales y previa autorización expresa de la Dirección.

**TITULO TERCERO
DE LAS LICENCIAS**

**CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

ARTÍCULO 41.- Licencia es el documento mediante el cual, la Dirección autoriza la ejecución de las obras a que se refiere el Artículo primero de este reglamento.

ARTÍCULO 42.- Para la expedición de las licencias que autoricen la realización de obras de construcción, se requiere que, el interesado presente ante la Dirección la solicitud correspondiente, acompañada de la siguiente documentación:

- Título de propiedad o en su defecto, la documentación que a juicio de la Dirección resulte suficiente para acreditar la propiedad del inmueble.
- Constancia de zonificación en los términos del Artículo 33 de este reglamento.
- Permiso de construcción en los casos que así se requiera, de las autoridades sanitarias y de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
- Tres tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala conveniente para que sean legibles; dichos planos estarán debidamente acotados y especificados y deberán incluir como mínimo la planta o plantas de distribución, las fachadas por orientación, la localización del predio con respecto a las esquinas más próximas y a la entrada del mismo, así como la ubicación de la obra en el terreno, el corte sanitario y además se indicará el uso para el cual se destinarán las distintas partes de la obra. Estos planos deberán estar firmados por el propietario, arquitecto responsable y director responsable del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 61 del presente reglamento.
- Tres tantos del proyecto estructural de las obras, en planos debidamente acotados y especificados, memoria del sistema adoptado para el cálculo; protección de las colindancias y estudios de mecánica de suelos, cuando en los términos de este reglamento el caso lo requiera. Estos documentos deberán estar firmados por el director responsable de obra y el calculista con cédula profesional.
- Tres tantos del proyecto de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y especiales, incluyendo las memorias, así como los detalles constructivos que se requieran.
- La responsiva profesional de un ingeniero o arquitecto registrado como director responsable de obra en los casos que así lo requiera. Además la Dirección podrá exigir cuando juzgue conveniente, la presentación de los cálculos completos para su revisión, exigiendo su modificación si el caso lo requiere.

ARTÍCULO 43.- Para la expedición de licencias que autoricen la ampliación, modificación o restauración de edificaciones, se requiere que el interesado presente ante la Dirección, la solicitud acompañada de la misma documentación que el Artículo precedente.

ARTÍCULO 44.- Para la expedición de licencia que autorice la demolición de edificaciones, se requiere que el interesado presente la solicitud correspondiente acompañada de los siguientes documentos:

- Título de propiedad, o en su defecto la documentación que a juicio de la Dirección resulte suficiente para acreditar la propiedad del inmueble.
- Plano de la construcción a demoler, y
- Responsiva profesional de un perito designado como director responsable de obra.

ARTÍCULO 45.- Para la autorización de construcción, ampliación, modificación, demolición y restauración de los edificios que a continuación se mencionan, se requerirá además de lo señalado en los Artículos anteriores, de la licencia de uso especial:

- I. Escuelas y otras construcciones destinadas a la enseñanza;
- II. Instalación de anuncios publicitarios;

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

- III. Baños públicos;
- IV. Hospitales, clínicas, laboratorios de análisis clínicos o cualquiera otros relacionados con servicios médicos;
- V. Museos, salas de espectáculos, cines, centros de reunión y cualquier otro que se dedique a usos semejantes;
- VI. Estacionamientos y servicios de lavado y engrasado de vehículos;
- VII. Templos y construcciones dedicadas al culto religioso;
- VIII. Tiendas de autoservicio, expendios de comida, restaurantes y otros para uso semejantes;
- IX. Hoteles, moteles, campos de turismo y posadas;
- X. Almacenes de manejo y expendio de combustibles;
- XI. Instituciones bancarias;
- XII. Talleres mecánicos o hojalatería y otros usos semejantes;
- XIII. Conjuntos habitacionales, fraccionamientos residenciales o de venta de lotes;
- XIV. Edificios con más de tres niveles sobre el nivel de la calle;
- XV. Terminales de vehículos de servicios públicos, tales como estacionamientos de pasajeros de carga y autobuses;
- XVI. Funerarias y panteones;
- XVII. Locales comerciales o conjuntos de ellos.
- XVIII. Instalaciones deportivas o recreativas; y
- XIX. Centros de recreación nocturna y otros semejantes.
- XX. Gasolineras y tiendas de autoservicio.

Además de los edificios o instalaciones mencionados, también requerirán de la licencia de uso especial, previa a la expedición de la licencia de construcción, o de cambio de uso de destino, los demás edificios o instalaciones, que por su naturaleza generen intensa concentración de usuarios, de tránsito de vehículos o de estacionamiento; afectan el equilibrio ecológico, demandan mayor proporción de servicios municipales, o den origen a problemas de riesgo y emergencias urbanas, u otras situaciones que por su carácter de desarrollo urbano se establezcan en los programas. En cada licencia de uso especial o específico que se expida, se señalarán las condiciones que fijen los programas en materia de infraestructura, viabilidad, densidad de población, medidas de protección ecológicas, comprendiendo éstas el debido aprovechamiento de las especies que sean propias de la región y cualquiera otra que se considere necesaria para el debido crecimiento y desarrollo de los centros de población del municipio, estas condiciones se transcribirán en la licencia de construcción correspondiente.

ARTÍCULO 46.- No se requerirá licencia de construcción para efectuar las siguientes obras:

- I. Resanes y aplanchados interiores.
- II. Reposición y reparación de pisos, sin afectar elementos estructurales.
- III. Pintura y revestimiento de interiores y exteriores, salvo los casos que correspondan al centro histórico.
- IV. Reparación de albañales.
- V. Reparación de tuberías de agua e instalaciones sanitarias sin afectar elementos estructurales.
- VI. Colocación de madriñas en techos, salvo en los de concreto.
- VII. Demoliciones hasta de un cuarto aislado de diez y seis metros cuadrados, que no afecten la estabilidad del resto de las construcciones, excepto cuando se trate de los inmuebles a que se refiere la Ley Federal Sobre Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y los programas.
- VIII. Construcciones provisionales para el uso de oficinas, bodegas o para vigilancia de predios durante la edificación de una obra y de los servicios sanitarios correspondientes.
- IX. Construcción, previo aviso por escrito a la Dirección, de la primera pieza hasta de cuatro por cuatro metros, y de sus servicios sanitarios correspondientes, siempre y cuando se respeten los alineamientos y las restricciones del predio; y
- X. Obras similares a las anteriores cuando no afecten elementos estructurales.

ARTÍCULO 47.- Para la construcción de viviendas unifamiliares en fraccionamientos tipo colonia popular, la Dirección previo pago de los derechos establecidos en la Ley de Ingresos en vigor, facilitará planos económicos debidamente autorizados, a las personas que así lo soliciten y acrediten la propiedad del terreno.

ARTÍCULO 48.- La Dirección no otorgará licencia de construcción respecto a lotes o fracciones de terrenos que hayan resultado de la división del mismo, sin autorización correspondiente. Las dimensiones mínimas de predios que autorice la Dirección, para que pueda otorgarse la licencia de construcción en ellos, será de acuerdo a la siguiente relación:

Tipo residencial

Calles locales:

 Frente mínimo 12.00 m
 Superficie mínima 240.00 m²

Calles colectoras:

 Frente mínimo 14 m
 Superficie mínima 290.00 m²

Para vivienda de interés social y construcciones populares

Calle local:

 Frente mínimo 7.00 m
 Superficie mínima 126.00 m²

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

Calle colectoras:

 Frente mínimo 7.50 m
 Superficie mínima 135.00 m²

Tratándose de predios ya existentes con superficie menor de 126 metros cuadrados, se sujetarán a lo dispuesto en los programas.

Las construcciones de obras no especificadas en este Artículo, se regirán por las disposiciones establecidas en este reglamento para cada caso y lo establecido en la Ley 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Para El Estado De Sonora.

ARTÍCULO 49.- Las construcciones oficiales relativas a programas Federales, Estatales y Municipales, deberán ajustarse a las normas establecidas de este Capítulo.

ARTÍCULO 50.- Presentada la solicitud de licencia en los términos de los Artículos anteriores, la Dirección, en un plazo de 10 días hábiles resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la expedición de la misma.

ARTÍCULO 51.- Las obras e instalaciones que a continuación se indican requerirán de licencia específica:

- I. Las excavaciones o corte de cualquier índole, cuya profundidad sea mayor de 60 centímetros. En este caso la licencia tendrá vigencia máxima de cuarenta y cinco días. Esto requisito no será exigido cuando la excavación constituya una etapa de la edificación autorizada.
- II. Los tapiques que invadan la acera, con una anchura superior a cuarenta centímetros;
- III. Las ferias con aparatos mecánicos, circos, carpas, graderías desmontables y otros similares. Cuando se trate de aparatos mecánicos, la solicitud deberá contener la responsiva profesional de un ingeniero mecánico, registrado como director responsable de obra.
- IV. La instalación, modificación o reparación de ascensores para personas, montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro mecanismo de transporte eléctrico. Quedan excluidas de este requisito las reparaciones que no alteren las especificaciones de la instalación, manejo de sistemas eléctricos o de seguridad. Con la solicitud de licencia, se acompañará la responsiva profesional de un ingeniero mecánico o ingeniero electricista registrado como director responsable y/o corresponsable de obra, con los datos referentes a la ubicación del edificio y al tipo de servicios que se destinará, así como dos juegos completos de planos y especificaciones proporcionados por la empresa que fabrique el aparato y de una memoria donde se detallen los cálculos que hayan sido necesarios.

ARTÍCULO 52.- Las modificaciones al proyecto original de cualquier obra solicitada por el director responsable de obra, deberá presentarse con el proyecto respectivo por triplicado, sin que pueda autorizarse la modificación cuando implique cambio en lo establecido en los programas o bien que el inmueble no reúna las condiciones para el nuevo uso que le pretenda dar. Se requerirá además la autorización del propietario del predio.

ARTÍCULO 53.- La vigencia de las licencias de construcción que expida la Dirección, estará en relación con la naturaleza y magnitud de la obra por ejecutar. Para la construcción de obras con superficie hasta de 70 metros cuadrados, la vigencia máxima será de seis meses; con superficie hasta de 200 metros cuadrados, la vigencia máxima será de nueve meses; hasta de 400 metros cuadrados de 12 meses; más de 400 metros cuadrados de 18 meses y de más de 1000 metros cuadrados de 36 meses. Si terminando el plazo autorizado para la construcción de una obra ésta no hubiere concluido, para continuarla deberá obtenerse una prórroga previo pago de los derechos por la parte no ejecutada de la obra; a la solicitud se acompañará una descripción de los trabajos que se vayan a llevar a cabo y croquis o planos cuando sea necesario.

ARTÍCULO 54.- El propietario de las obras de construcción autorizadas, que por causas de fuerza mayor suspenda los trabajos, está obligado a dar aviso a la Dirección, dentro de los tres días siguientes a la fecha que se suspendieron.

ARTÍCULO 55.- La Dirección no está obligada a expedir constancia de zonificación, y en consecuencia licencia de construcción, o autorización para instalación de servicios públicos, respecto a los predios que con frente a la vía pública de hecho, no se ajusten a la planificación urbana oficial y no cumplan con lo que establece el Artículo 6 de este reglamento.

ARTÍCULO 56.- Las personas responsables de la obra, están obligadas a conservar en la misma, los planos autorizados y la licencia respectiva.

ARTÍCULO 57.- Toda licencia causará los derechos que para el efecto fije la Ley de Ingresos municipales.

CAPÍTULO II DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA

ARTÍCULO 58.- Director responsable de obra, es la persona física o moral que responde ante el Ayuntamiento del cumplimiento de las disposiciones de la Ley y de este ordenamiento, en la ejecución de las obras autorizadas por la Dirección.

ARTÍCULO 59.- Para ser director responsable de obra, el interesado deberá solicitar el registro correspondiente ante la Dirección y cumplir con los siguientes requisitos:

- I. CUANDO SE TRATE DE PERSONA FÍSICA:
 1. Acreditar ser de nacionalidad mexicana, y en caso de ser extranjero tener la documentación legal correspondiente.
 2. Acreditar poseer Título y cédula profesional de ingeniero, arquitecto o profesión relacionada directamente con el proyecto y construcción de obras a que se refiere este reglamento.
 3. Tener práctica profesional de 3 años contados a partir de la fecha de la expedición de su cédula profesional.

REGlamento de Construcción del Municipio de Caborca, Sonora

4. Presentar constancia vigente expedida por los colegios respectivos, donde se avale la capacidad y experiencia profesional del interesado.
5. Presentar constancia vigente expedida por la Asociación Mexicana De Directores Responsables De Obra Y Corresponsables A. C., Delegación Sonora de su asistencia y participación o actualización en los seminarios impartidos para directores responsables de obra y corresponsables.
6. Contar con residencia en el municipio de al menos 3 años comprobables.
7. Cubrir los derechos correspondientes, en los términos de la Ley de Ingresos en vigor.

II. CUANDO SE TRATE DE PERSONAS MORALES.

1. Acreditar a satisfacción de la Dirección este legalmente constituida, y que su fin esté totalmente o parcialmente relacionado con el proyecto y construcción de las obras que se refiere este reglamento.
2. Acreditar a satisfacción de la Dirección, que cuenta con los servicios profesionales de un ingeniero o arquitecto.
3. Contar con al menos un arquitecto y/o ingeniero que cumpla con todos los requisitos del inciso anterior en todos y cada uno de sus puntos.

ARTÍCULO 60.- Para los efectos de este reglamento se entiende que un director responsable de obra otorgará su responsiva profesional cuando:

- I. Suscriba la solicitud de licencia de construcción, demolición y ejecución de un proyecto de urbanización.
- II. Ejecute una obra o acepte la responsabilidad de la misma.
- III. Suscriba la solicitud de registro de una obra.
- IV. Suscriba un estudio de carácter arquitectónico o estructural.
- V. Un proyecto arquitectónico aloje una superficie igual o mayor a 60 m² de construcción cubierta o con claros iguales o mayores a 4 metros de acuerdo al ARTÍCULO 130 del CAPITULO VI según La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Del Estado De Sonora.

ARTÍCULO 61.- Los directores responsables de obra, con Título de las carreras de Arquitecto, Ingeniero Civil, podrán otorgar responsiva profesional para cualquier obra a que se refiere este reglamento. Los demás ingenieros cuyo Título correspondía a algunas de las especialidades afines al proyecto y construcción de obras, podrán otorgarlas para cualquier obra de su especialidad y campos específicos. Cuando se trate de persona moral deberá acreditar que cuenta con los servicios de un profesionista en los términos previstos en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 61 BIS.- Corresponsable es la persona física o moral con los conocimientos técnicos adecuados para responder en forma solidaria con el director responsable de obra, en todos los aspectos de las obras en las que otorgue su responsiva, relativos a la seguridad estructural, diseño urbano y arquitectónico e instalaciones, según sea el caso y deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 59 de este reglamento. Cuando se trate de personas morales que actúen como corresponsables, la responsiva deberá ser firmada por una persona física que reúna los requisitos a que se refiere el Artículo 59, apartado I de este reglamento y que tenga poder bastante y suficiente para obligar a la persona moral. En todo caso, tanto la persona física como la moral son responsables solidarios. Se exigirá responsiva de los corresponsables para obtener la licencia de construcción de los siguientes casos:

- I. Corresponsable en seguridad estructural, para las obras de los siguientes grupos:

GRUPO A:
Construcciones cuya falla estructural podría causar la pérdida de un número elevado de vidas o pérdidas económicas o culturales excepcionalmente altas, que constituyan peligro significativo por contener sustancias tóxicas o explosivas, así como construcciones cuyo funcionamiento es esencial a raíz de una emergencia urbana, como hospitales, escuelas, estadios, templos, salas de espectáculos y hoteles que tengan salas de reunión que puedan alojar a más de 200 personas; gasolineras, depósitos de sustancias inflamables o tóxicas, terminales de transporte, estaciones de bomberos, subestaciones eléctricas y centrales telefónicas, y de telecomunicaciones, archivos y registros públicos de particular importancia a juicio de la Dirección, museos, monumentos y locales que alojen equipo especialmente costoso.

GRUPO B:
Construcciones comunes destinadas a vivienda, oficinas y locales comerciales e industriales no incluidas en el GRUPO A y con las siguientes características:
Construcciones de más de 10 m. de altura o con más de 2000 m² de área total construida.
- II. Corresponsable en diseño urbano y arquitectónico, para los siguientes casos:
 1. Conjuntos habitacionales, hospitales, clínicas y centros de salud, instalaciones para exhibiciones, baños públicos, estaciones y terminales de transporte terrestre, aeropuertos, estudios cinematográficos y de televisión y espacios abiertos de uso público de cualquier magnitud.
 2. Las edificaciones ubicadas en zonas del patrimonio histórico, artístico y arqueológico.
 3. El resto de las edificaciones que tengan más de 2000 m². Cubiertos, o más de 10 m. De altura sobre nivel medio de banqueta, con capacidad para más de 250 concurrentes en locales cerrados, o más de 1000 concurrentes en locales abiertos.
- III. Corresponsable en instalaciones para los siguientes casos:
 1. En los conjuntos habitacionales, baños públicos, lavanderías, tintorerías, lavado y lubricación de vehículos, hospitales, clínicas y centros de salud, instalaciones para exhibiciones, crematorios, aeropuertos, agencias y centrales de telégrafos y teléfonos, estaciones de radio y

REGlamento de Construcción del Municipio de Caborca, Sonora

televisión, estudios cinematográficos, industria pesada y mediana, plantas, estaciones y subestaciones, cárceles o bombas, circos y ferias de cualquier magnitud.

2. El resto de las edificaciones que tengan más de 2000 m², o más de 10 m. De altura sobre nivel medio de banqueta o más de 250 concurrentes.
- IV. Los corresponsables otorgarán su responsiva en los siguientes casos:
1. El corresponsable de seguridad estructural cuando:
 - A. Suscriba conjuntamente con el director responsable de obra una licencia de construcción.
 - B. Suscriba los planos del proyecto estructural, la memoria de diseño de la cimentación y la estructura.
 - C. Suscriba los procedimientos de construcción de las obras y los resultados de las pruebas de control de calidad de los materiales empleados.
 - D. Suscriba un dictamen técnico de estabilidad o seguridad de una edificación o instalación, o:
 - E. Suscriba una constancia de seguridad estructural.
 2. El corresponsable en diseño urbano y arquitectónico cuando:
 - A. Suscriba conjuntamente con el director responsable de obra una licencia de construcción, o:
 - B. Suscriba la memoria y los planos del proyecto urbanístico y/o arquitectónico.
 - C) Suscriba los procedimientos sobre la seguridad de las instalaciones.
 3. El corresponsable en instalaciones cuando:
 - A) Suscriba conjuntamente con el director responsable de obra una licencia de construcción.
 - B) Suscriba la memoria de diseño y los planos del proyecto de instalaciones, o:
 - C) Suscriba los procedimientos sobre la seguridad de las instalaciones.
- V. Para obtener el registro como corresponsable se requiere cumplir con los requisitos establecidos en el ARTÍCULO 59 de este reglamento.
- VI. Son obligaciones de los corresponsables:
- A) El corresponsable en seguridad estructural:
 1. Suscribir conjuntamente con el director responsable de obra la solicitud de la licencia, cuando se trate de obras clasificadas como tipos a y b y previstas en este Artículo.
 2. Verificar que en el proyecto de la cimentación y de la estructura, se hayan realizado los estudios de suelo y de las construcciones colindantes, con objeto de constatar que el proyecto cumple con las características de seguridad necesarias, establecidas en el Título y de este reglamento.
 3. Verificar que el proyecto cumpla con las características generales para seguridad estructural establecida en el Título V de este reglamento.
 4. Vigilar que la construcción durante el proceso de la obra se apege estrictamente al proyecto estructural y que tanto los procedimientos, como los materiales empleados, correspondan a lo especificado y a las normas de calidad del proyecto. Tendrá especial cuidado en que la construcción de las instalaciones no afecte los elementos estructurales, en forma diferente a lo dispuesto en el proyecto.
 5. Notificar al director responsable de obra, cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, que pueda afectar la seguridad estructural de la misma, asientándose en el libro de bitácora. En caso de no ser atendidos esta notificación, deberá comunicarlo a la Dirección, para que se proceda a la suspensión de los trabajos, enviando copia a la Comisión Técnica de construcción.
 6. Responder a cualquier violación a las disposiciones de este reglamento, relativas a su especialidad, y:
 - B. Del corresponsable en diseño urbano y arquitectónico:
 1. Suscribir, conjuntamente con el director responsable de obra la solicitud de licencia, cuando se trate de las obras previstas en este Artículo.
 2. Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando que hayan sido realizados los estudios y se hayan cumplido las disposiciones establecidas por los reglamentos de construcción y zonificación, así como con las normas de imagen urbana de la Dirección y las demás disposiciones relativas al diseño urbano y arquitectónico y a la preservación del patrimonio cultural.
 3. Verificar que el proyecto cumpla con las disposiciones relativas a:
 - a) El programa, el programa parcial respectivo y las declaratorias de usos, destinos y reservas. Las condiciones que se exigen en la licencia de uso de suelo a que se refiere al Artículo 42 de este reglamento, en su caso. Los requerimientos de habitabilidad, funcionamiento, higiene, servicios, acondicionamiento ambiental, comunicación, prevención de emergencias e integración al contexto e imagen urbana contenidos en el Título V. Las disposiciones legales y reglamentarias en materia de preservación del patrimonio, tratándose de edificios y conjuntos catalogados como monumentos o ubicados en zonas patrimoniales.
 4. Vigilar que la construcción durante el proceso de la obra, se apege estrictamente al proyecto correspondiente a su especialidad ya que tanto los procedimientos, como los materiales empleados, corresponden a lo especificado y a las normas de calidad del proyecto.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

5. Notificar al director responsable de obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, que pueda afectar la ejecución del proyecto, asentándolo en el libro de bitácora. En caso de no ser atendida esta notificación, deberá comunicarse a la Dirección para que proceda a la suspensión de los trabajos, enviando copia a la Comisión Técnica de construcción.
 6. Responder de cualquier violación de las disposiciones de este reglamento, relativas a especialidad, e.
 7. Incluir en el letrero de la obra su nombre y número de registro.
- C. Del corresponsal en instalaciones:
1. Suscribir, conjuntamente con el director responsable de obra, la solicitud de licencia, cuando se trate de las obras previstas en este Artículo.
 2. Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando que hayan sido realizados los estudios y se hayan cumplido las disposiciones de este reglamento y la legislación vigente al respecto, relativas a la seguridad, control de incendios y funcionamiento de las instalaciones.
 3. Vigilar que la construcción durante el proceso de la obra se apege estrictamente al proyecto correspondiente a su especialidad y que tanto los procedimientos, como los materiales empleados, corresponden a lo especificado y a las normas de calidad del proyecto.
 4. Notificar al director responsable de obra, cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, que puede afectar su ejecución, asentándolo en el libro de bitácora. En caso de no ser atendida esta notificación, deberá comunicarla a la Dirección para que se proceda a la suspensión de los trabajos enviando copia a la Comisión Técnica de construcción.
 5. Responder cualquier violación a las disposiciones de este reglamento, relativas a su especialidad.

ARTÍCULO 62.- El director de la obra será el único responsable de la buena ejecución y Dirección de ésta y deberá:

1. Dirigir y vigilar la obra por sí, o por medio de técnicos auxiliares de acuerdo con este reglamento y con el proyecto aprobado de la misma.
2. Responder cualquier violación a las disposiciones de este reglamento.
3. Tener en la obra una bitácora foliada y encuadrada en la cual anotarán los siguientes datos: nombre, atribuciones y firma de los técnicos auxiliares si los hubiere, fecha de las visitas del director responsable de la obra, materiales empleados para fines estructurales de seguridad, procedimientos generales de construcción y de control de calidad, fecha de iniciación de cada etapa de la obra, incidentes y observaciones e instrucciones especiales del Director responsable de obra y observaciones de los inspectores del Ayuntamiento o de la Dirección.
4. Visitar la obra en todas las etapas importantes del proceso de construcción.
5. Colocar en un lugar visible de la obra, un letrero con su nombre y apellido, número de registro, número de licencia de la obra y ubicación de la misma.
6. Refrendar su registro de director responsable de obra durante el mes de enero de cada año.
7. En el caso particular de ferias e instalaciones de aparatos mecánicos, el director responsable de las mismas deberá vigilar diariamente y asentar sus observaciones en la bitácora.

ARTÍCULO 63.- Las personas morales deberán dar aviso a la Dirección dentro de los 5 días hábiles siguientes, del cambio de profesionista a que se refiere la Fracción II apartado 2 del Artículo 59 de este reglamento.

ARTÍCULO 64.- El director responsable de obra podrá designar a personas físicas o morales como técnicos auxiliares, para el proyecto, ejecución y vigilancia de las obras para las que haya otorgado su licencia profesional, lo cual deberá comunicarse por escrito a la Dirección especificando la parte o etapa de la obra en que intervendrá y acompañando de la conformidad de los mismos. El director responsable tendrá la obligación de hacer que participen técnicos auxiliares altamente calificados en alguna especialidad particular, en el caso de obras o etapa de éstas, cuya magnitud o complejidad así lo requiera. La Dirección cuando lo considere conveniente, podrá exigir que se demuestre que el director responsable cumple con esta obligación.

ARTÍCULO 65.- Las funciones del director responsable de obra, terminarán:

- A) Cuando ocurra su cambio, suspensión, abandono o retiro de la obra. En este caso, se deberá levantar un acta, asentado a detalle el avance de la obra hasta ese momento, la cual será suscrita por una persona designada por la Dirección, por el director responsable o por el director sustituto según el caso y por el propietario de la obra. El cambio de director responsable de obra, no exime al anterior de su responsabilidad por la parte de la obra que le haya correspondido dirigir.
- B) Cuando no haya refrendado su calidad de director responsable de obra. En este caso se suspenderán las obras en proceso de ejecución en tanto se regularice tal situación.
- C) Cuando la Dirección autorice la ocupación de la obra. El término de las funciones del director responsable de obra no le exime de la responsabilidad de carácter civil o administrativo que pudiera derivarse de su intervención en la obra, para la cual haya otorgado su responsabilidad profesional.

ARTÍCULO 66.- Para los efectos del presente reglamento, la responsabilidad de carácter administrativo de los directores responsables de obra, terminará en un año contados a partir de la fecha en que se expida la autorización de uso y ocupación a que se refiere el Artículo 348 de este reglamento, o bien a partir de la

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

fecha en que en su caso se conceda el registro de obra ejecutada sin licencia que establece al Artículo 350 de este mismo ordenamiento.

ARTÍCULO 67.- No se requerirá la responsiva del director responsable, para la ejecución de las siguientes obras:

- I. Arreglo o cambio de techos o entrepisos que no requieran diseño estructural y no afecten la estabilidad del edificio.
- II. Construcción de bardas interiores e exteriores con altura máxima de dos metros.
- III. Apertura de los claros de un metro cincuenta centímetros como máximo de construcciones de dos niveles, si no afectan elementos estructurales y no cambia total o parcialmente el destino del inmueble.
- IV. Instalación de fosas sépticas o albañales en casa habitación.
- V. En los casos de vivienda progresiva bajo el sistema de autoconstrucción.

**TÍTULO CUARTO
PROYECTO ARQUITECTÓNICO**

**CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

ARTÍCULO 68.- Requisitos generales de proyectos.- los proyectos arquitectónicos para las edificaciones a que se refiere este reglamento, deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el presente Título.

ARTÍCULO 69.- Todo proyecto deberá contener los siguientes elementos:

- I. Escala.
Planta de conjunto. Se utilizará escala 1:100 indicando el nombre de las partes que las conformen. Para detalles constructivos se usarán escalas 1:10 y 1:20.
- II. Planos.
Para plantas de cimentación, arquitectónicas, estructurales e instalaciones, se utilizará escala de 1:50, indicando los ejes longitudinales de los muros con letras mayúsculas del alfabeto de arriba hacia abajo y con número los ejes en sentido vertical de izquierda a derecha, quedando espacio libre suficiente entre estos símbolos y los ejes perimetrales de la planta, para indicar las acotaciones parciales y totales. Cuando se indiquen ejes en planta alta se ampliará la misma anotación si coinciden los mismos ejes, utilizándose el símbolo (") para ejes intermedios que no coinciden con los indicados en planta baja. Además se deberá indicar los usos de cada área de la obra y el nivel de piso terminado en planta arquitectónica. En caso de remodelación se considerarán los aspectos antes indicados cuando las características de la obra así lo requiera, y deberá señalarse:
A. Muro por demoler.
B. Muro existente.
C. Muro nuevo.
D. Cimentación nueva.
E. Cimentación existente.
F. Zapata nueva.
G. Zapata existente.

Cuando existe en el proyecto área de construcción que se efectuará en un futuro y no se desea tramitar la licencia de construcción por el momento, deberá acurcharse esta área mediante líneas inclinadas a 45 grados y paralelas. Las dimensiones de cada plano será mínimo 60 x 90 y máximo 90 x 1.20 mts y deberá doblarse a las dimensiones de una hoja tamaño carta.

III. Croquis de localización:
Este concepto deberá parecer en la parte inferior derecha de cada plano que integra el proyecto, y señalará:

- A) El nombre de las calles que encierran la manzana donde se ubica el predio.
- B) La distancia del predio a la esquina más próxima.
- C) Las medidas del terreno según el documento que acreditan la propiedad.
- D) La ubicación de la construcción dentro del terreno.
- E) La orientación norte-sur.
- F) Este croquis puede elaborarse sin escala pero indicando todas las medidas necesarias.
- G) Número de lote, manzana, clave catastral y número oficial.

IV. Cuadro de datos.
Este cuadro deberá encontrarse en la esquina inferior derecha, abajo del croquis de localización y sus dimensiones serán de 8 x16 cms. Contando con los datos siguientes:

- A) Tipo de proyecto (construcción, remodelación, ampliación y levantamiento).
- B) Tipo de obra (casa habitación, oficina, taller, departamentos, comercios, etc.).
- C) Nombre del propietario del terreno y domicilio de la obra.
- D) Proyecto (nombre y firma del proyectista)
- E) Cálculo (nombre y firma del calculista)
- F) Director responsable de obra (nombre, número de registro y firma)
- G) Número de plano (1,2,3)
- H) Tipo de plano (A-1, A-2, E-1, E-2, D-1, D-2, etc.)
- I) Contenido del plano.

V. Simbología en planos de instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica y gas. se deberá utilizar la adecuada para la perfecta interpretación de las mismas. Los planos constructivos deberán identificarse de la siguiente manera:

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

- A-1,2,3, etc. Planos arquitectónicos.
 E-1,2,3, etc. Planos estructurales.
 IS-1,2,3, etc. Instalación sanitaria.
 IHS-1,2,3, etc. Instalación hidráulica y sanitaria.
 IH-1,2,3, etc. Instalación hidráulica.
 IE-1,2,3, etc. Instalación eléctrica.
 IG- Instalación de gas.
 D-1,2,3, etc. Detalles.
- Los planos arquitectónicos comprenderán:
- A. Planas arquitectónicas.
 - B. Cortes.
 - C. Fachadas.
 - D. Acabados.
 - E. Planas de azotes.
 - F. Detalles arquitectónicos.
- Los planos estructurales:
- A. Planta de cimentación.
 - B. Detalles de cimentación, castillos, cadenas, zapatas, columnas.
 - C. Planta de armado de losa y trabes.
 - D. Especificaciones de acero, concreto, espesores, anclaje, carga de servicio, etc.
 - E. Memoria de cálculo.
- VI. Instalaciones hidráulicas y sanitarias:
- A) Planta.
 - B) Isométrico.
 - C) Especificaciones (diámetro y material).
 - D) Simbología.
 - E) Instalación eléctrica:
 - F) Planta.
 - G) Especificaciones (cuadro de cargas)
- VII. Instalación de gas:
- A) Planta.
 - B) Cuadro de caída de presiones.
 - C) Isométrico.
 - D) Especificaciones.
- VIII. Detalles.
- Cuando los planos interiores resulten demasiados detalles, se podrán concentrar en un plano general de detalles, los cuales se deberán de relacionar e identificar con los planos iniciales. La documentación que se entregue ante la Dirección para su autorización, se hará por triplicado, conformándose los tres juegos correspondientes.
- En las zonas con características típicas culturales, históricas o tradicionales, las edificaciones cuidarán la armonía que determine el sitio donde se vaya a erigir la nueva construcción, teniendo especial cuidado con las relaciones entre escala, ritmo, volúmenes, relación entre vanos y matices, texturas y materiales.
 - Los edificios que se proyectan para dos o más de los usos que regula este ordenamiento, deberán sujetarse cada uno de ellos, a lo que al respecto señalan los Capítulos correspondientes.

ARTÍCULO 70.- Aprobación de proyectos.- La Dirección revisará los proyectos arquitectónicos que le sean presentados para la obtención de licencias y aprobará aquellos que cumplan con las disposiciones legales vigentes. En el proyecto arquitectónico de los edificios comerciales, se incluirán las áreas necesarias, para letreros, rótulos o cualquier otra clase de anuncios, tomándose la precaución de que dichos letreros, no invadan la vía pública integrándose al propio inmueble para que no se deformen los conceptos arquitectónicos de las fachadas sujetándose a las disposiciones del reglamento correspondiente.

ARTÍCULO 71.- Clasificación.- Para los efectos de este reglamento se establece la siguiente clasificación de los edificios, atendiendo a su funcionamiento y estructura.

- I. Asistencias:
 1. Guarderías.
 2. Orfanatorios.
 3. Asilos.
 4. Reformatorios.
 5. Centro de readaptación social.
 6. Establecimiento psiquiátrico.
- II. Sanitarios:
 1. Sanatorios
 2. Hospitales
 3. Clínicas
 4. Laboratorios
 5. Centros de salud
- III. Deportivos:

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

1. Estadios (arenas, gimnasios, pistas de carreras de autos, llenzos para rodeos y charros, etc.)
 2. Canchas deportivas
 3. Albercas
 4. Baños públicos, spa's y vestidores
 5. Plazas de toros
- IV. Recreativos:
1. Cines
 2. Teatros
 3. Auditorios
 4. Museos
 5. Parques y jardines
 6. Plazas cívicas
 7. Clubes y salones
 8. Restaurantes
 9. Hoteles
 10. Exposiciones
 11. Ferias con aparatos mecánicos
- V. Educación:
1. Jardín de niños
 2. Escuelas primarias
 3. Escuelas de educación media
 4. Escuelas de enseñanza superior
 5. Escuelas de educación técnica
 6. Centros culturales
- VI. Habitacionales:
1. Casa habitación unifamiliar
 2. Conjuntos habitacionales
 3. Edificios de apartamentos
 4. Fraccionamientos
- VII. Estructura pública:
- Edificios de oficina
 - Terminales de FF.CC., autobuses, etc.
 - Aeropuertos
 - Fabricas
 - Talleres
 - Bodegas
 - Estros
 - Mercados
 - Centros comerciales
 - Central de abastos
 - Frigoríficos, y
 - Baños públicos

ARTÍCULO 72.- Todo proyecto arquitectónico referente a los edificios mencionados en el Artículo anterior, deberá contemplar las instalaciones necesarias para personas con capacidades diferentes según lo indica este reglamento en su Título noveno Capítulo I y II, excepto los relativos a casas habitación unifamiliares.

ARTÍCULO 73.- Voladizos y salientes.- Los elementos arquitectónicos que constituyen el perfil de una fachada, tales como pilastras, sardinetos y marcos de puertas y ventanas situados a una altura menor de dos metros con cincuenta centímetros sobre el nivel de banqueta, podrán sobresalir del límite del predio hasta diez centímetros. Estos mismos elementos situados a una altura mayor de dos metros cincuenta centímetros podrán sobresalir hasta veinte centímetros de dicho límite.

Los balcones abiertos y construidos a una altura mayor de dos metros cincuenta centímetros, podrán sobresalir del límite del predio hasta un metro, pero al igual que todos los elementos arquitectónicos deberán ajustarse a las restricciones sobre distancias a las líneas de transmisión que señala el reglamento de Comisión Federal de Electricidad y el uso de la vía pública. Cuando la acera tenga una anchura menor de un metro cincuenta centímetros los motivos arquitectónicos tendrán las dimensiones anteriores y los balcones abiertos podrán salir del límite del predio hasta un máximo de 0.50 metros.

ARTÍCULO 74.- Vestibulos: en las salas de espectáculos y en los centros de reunión, el área de los vestibulos será por lo menos de 0.25 metros cuadrados por concurrente, debiendo quedar adyacente a la vía pública por lo menos la cuarta parte de dicha área. En templos y salas de espectáculos con asistencia variable, para los efectos de este Artículo se calculará que corresponde un metro cuadrado de la sala de reunión por concurrente.

ARTÍCULO 75.- Altura máxima de las edificaciones.- Ningún punto de un edificio podrá estar a mayor altura que dos veces su distancia mínima a un plano virtual vertical que se localice sobre el límite del predio opuesto de la calle. Para los predios que tengan frente a plazas y jardines, el límite del predio opuesto para los fines de este Artículo, se localizará a cinco metros hacia adentro de la guarnición de la acera posterior. La altura del edificio deberá medirse a partir de la cota media de la guarnición de la acera, y en el tramo de la calle correspondiente al frente del predio. La Dirección podrá fijar otras limitaciones a la altura de los edificios en determinadas zonas de acuerdo con los Artículos 34, 37 y 38 de este reglamento.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

ARTÍCULO 76.- Altura máxima de edificaciones en esquinas y calles con anchuras diferentes.- Cuando una edificación se encuentra ubicada en la esquina de una calle con frente a la calle angosta, la altura podrá ser igual a la correspondiente a la calle más ancha, hasta una distancia equivalente a dos veces al ancho de calle angosta, medida a partir de la esquina; el resto de la edificación de la calle angosta, tendrá como límite de altura el señalado en el Artículo anterior.

CAPÍTULO II
ESPACIOS SIN CONSTRUIR

ARTÍCULO 77.- Superficie descubierta.- Toda edificación deberá tener los espacios descubiertos necesarios, para lograr una buena iluminación y ventilación en los términos que se establece en este Capítulo, sin que dichas superficies puedan ser techadas parcial o totalmente con volados, corredores, pasillos o escaleras.

ARTÍCULO 78.- Dimensiones de los patios de iluminación y ventilación.

1. Los patios para dar iluminación y ventilación natural, tendrán las siguientes dimensiones mínimas en relación con la altura de los parámetros verticales que los limiten.

1. Para piezas habitables, comercios y oficinas:

Con altura hasta dimensión mínima
4.00 m. De 1.50 m x 1.50 m
8.00 m de 2.50 m x 2.50 m
12.00 de 3.00 m x 3.00 m

2. Para otras piezas no habitables:

Con altura hasta dimensión mínima
4.00 m de 1.50 m x 1.50 m
8.00 m de 2.00 m x 2.50 m
12.00 m de 2.50 m x 2.50 m

En el caso de alturas mayores, la dimensión mínima del patio deberá ser equivalente a la quinta parte de la altura total del parámetro vertical que lo limita. Si esta altura es variable se tomará el promedio.

• Se permitirán las siguientes tolerancias en las dimensiones mínimas de los patios indicados en la fracción I de este Artículo, en los casos que a continuación se indican:

- o Se autorizará la reducción hasta un 15%, en la dimensión mínima del patio en el sentido de la orientación Este - Oeste, y hasta una desviación de 45 grados sobre esta línea, siempre y cuando en el sentido transversal se incremente cuando menos un 20% la dimensión mínima correspondiente.
- o En cualquier otra orientación se autorizará la reducción hasta un 15%, en una de las dimensiones mínimas del patio, siempre y cuando la dimensión opuesta tenga por lo menos vez y media de la mínima correspondiente;
- o En el sentido perpendicular a los paños en que existan muros ciegos o ventanas de piezas no habitables, se autorizará la reducción hasta un 15% por ciento en la dimensión mínima del patio, siempre y cuando en el otro sentido se incremente cuando menos en un 20% la dimensión mínima correspondiente;
- o En los patios exteriores cuyo lado menor este abierto a la vía pública, se aplicarán las normas consignadas en el Inciso b de Fracción II de este precepto.
- o Cuando se utiliza el recurso de ventilación cruzada, se permitirá que uno de los dos cubos de luz necesarias a tal fin, tenga una dimensión hasta 50% menor de las dimensiones señaladas anteriormente.

ARTÍCULO 79.- Iluminación y ventilación.- Las habitaciones destinadas a dormitorios, alcobas, salas o estancias, tendrán iluminación y ventilación naturales por medio de vanos que den directamente a la vía pública o a superficies descubiertas que satisfagan los requisitos del Artículo anterior. La superficie total de ventanas para iluminación libre de obstrucción, será por lo menos de la décima parte de la superficie del piso de la habitación. La superficie libre para ventilación será cuando menos de una tercera parte de la superficie mínima de iluminación. Cusquier otro local deberá, preferentemente contar con iluminación y ventilación natural, de acuerdo con estos requisitos, pero se permitirá la iluminación a través de medios artificiales y la ventilación por los medios electromecánicos permitidos. No se autorizarán los proyectos que establezcan ventanas, balcones u otros voladizos semejantes sobre la propiedad de los vecinos, prolongándose más allá del límite que separa a los pedos. Tampoco puede atenderse vistas de costado u oblicuas sobre la misma propiedad si no hay cuando menos un metro de separación entre las dos propiedades.

ARTÍCULO 80.- Iluminación y Ventilación de los locales bajo marquesinas o techumbres.- Las ventanas de los locales sean o no habitables, ubicados bajo marquesinas o techumbres, se considerarán iluminados y ventilados naturalmente, cuando se encuentren remediados del parámetro más cercano del patio de iluminación o de la fachada, en no más de dos metros, contados a partir de la proyección vertical del extremo de la marquesina o de la techumbre, siempre y cuando se cumpla con lo señalado en el Artículo anterior. Cuando los locales se encuentren remediados a una distancia mayor, deberán ventilarse además por medios mecánicos.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 81.- Circulaciones.- Las circulaciones comprenden los corredores, túneles, pasillos, escaleras y rampas.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

ARTÍCULO 82.- Circulaciones horizontales.- Las características y dimensiones de las circulaciones horizontales, deberán sujetarse a las siguientes disposiciones:

- Todos los locales de un edificio deberán tener salidas, pasillos y corredores que conduzcan directamente a las puertas de salida o a las escaleras;
- El ancho mínimo de los pasillos y de las circulaciones para el público será de un metro veinte centímetros, excepto en interiores de viviendas unifamiliares en donde podrán ser de 90 centímetros.
- Los pasillos y los corredores no deberán tener salientes o tropezones que disminuyan su anchura a una altura inferior a 2.50 m.
- Cuando los pasillos tengan escaleras deberán cumplir con las disposiciones sobre escaleras establecidas en el Artículo siguiente.
- En las circulaciones horizontales que comuniquen la vía pública con un grupo o conjunto de viviendas, el ancho mínimo del pasillo será de 2.50 m., cuando al predio no exceda de 25 m de fondo, o el 10% de la longitud en aquellas construcciones que tengan mayor profundidad.

ARTÍCULO 83.- Escaleras.- Las escaleras de las construcciones deberán satisfacer los siguientes requisitos:

- Las escaleras serán de tal número que ningún punto servido del piso o planta, se encuentren en una distancia mayor de 25.00 mt de alguna de ellas;
- Los edificios tendrán siempre escaleras que comuniquen todos sus niveles, aun cuando existan elevadores;
- Las escaleras en casas unifamiliares, o en el interior de departamentos unifamiliares tendrán una anchura mínima de 0.90 m., excepto las de servicio, que podrán tener una anchura mínima de 0.70 m. En los centros de reunión y las salas de espectáculos, las escaleras tendrán una anchura mínima igual a la suma de las anchuras de las circulaciones a las que se den servicio;
- El ancho de los descansos deberá ser cuando menos igual a la anchura reglamentaria de las escaleras;
- Solo se permitirán escaleras compensadas y de caracol para casas unifamiliares y para comercios y oficinas con superficie menor de 100 m².
- La huella de los escalones tendrá un ancho mínimo de 25 cms., y sus peraltes de un máximo de 18 cms.

$$61\text{cms} = (2P + H)$$

En donde:

P = peralte del escalón en cms.

H = ancho de la huella en cms.

- Las escaleras contarán con un máximo de 14 peraltes entre descansos, excepto las compensadas o de caracol.
- En cada tramo de escaleras las huellas serán todas iguales; la misma condición deberá cumplir con los peraltes.
- El acabado de las huellas será antiderripante; y
- La altura mínima de los barandales, cuando sean necesarios, será de 90cms, medidos a partir de la nariz del escalón, y se construirán de manera que impidan el paso de los niños a través de ellos. En el caso de edificios para habitación colectiva de primera y segunda enseñanza los barandales que sean colados deberán ser solamente de elementos verticales, con excepción del pasamano.

ARTÍCULO 84.- Rampas.- Las rampas para peatones en cualquier tipo de construcción deberán satisfacer los siguientes requisitos:

- I. Tendrán una anchura mínima igual a la suma de las anchuras reglamentarias de las circulaciones a que den servicio.
- II. La pendiente máxima será del 10%;
- III. Los pavimentos serán antiderripantes, y
- IV. La altura mínima de los barandales, cuando se requieran será de 90 cms, y se construirán de manera que impidan el paso de niños a través de ellos. En el caso de los barandales, cuando se requieran, serán de 90 cms, y se construirán de manera que impidan el paso de niños a través de ellos. En el caso de edificios de habitación colectiva y de escuelas de primera y segunda enseñanza, los barandales colados deberán ser solamente de elementos verticales, con excepción del pasamano.

CAPÍTULO IV
ACCESO Y SALIDAS

ARTÍCULO 85.- Todo vano que sirva de acceso a un local, lo mismo que las puertas respectivas, deberán sujetarse a las disposiciones de este Capítulo.

ARTÍCULO 86.- Dimensiones.- La anchura de los accesos, salidas y puertas que comuniquen con la vía pública, serán siempre múltiplos de 60 cms, y el ancho mínimo será de 1.2 mts. Para la determinación de la altura necesaria, se considerará que cada persona pueda pasar por un espacio de 0.60 mts en un segundo. Se exceptúan de las disposiciones anteriores, las puertas de acceso a casas-habitación unifamiliares, a

departamentos y oficinas ubicados en el interior de edificios, las que podrán tener una anchura libre mínima de 0.80 mts, así mismo en estos edificios las puertas interiores de comunicación o de áreas de servicios podrán tener una anchura libre de 0.70 mts.

ARTÍCULO 87.- Accesos y salidas en salas de espectáculos y centros de reunión.- Los accesos que en condiciones normales sirven también de salida, a parte de las consideradas como de emergencia que se refiere el Artículo 88 de este reglamento, deberán permitir el desalojo del local en un máximo de tres minutos, considerando las dimensiones indicadas en el Artículo 86 de este propio ordenamiento. En caso de instalarse barreras en los accesos para el control de los asistentes, éstas deberán contar con dispositivos adecuados que permitan su abatimiento o eliminación de inmediato su posición con el simple empuje de los espectadores, ejercidos de adentro hacia afuera.

ARTÍCULO 88.- Salidas de emergencia.- Cuando la capacidad de los hoteles, casas de huéspedes, hospitales, centros de reunión, salas de espectáculos y espectáculos deportivos, sean superior a 40 concurrentes cuando el área de venta de locales y centros comerciales sean superior a 1000 m², deberán contar con salida de emergencia que cumpla con los siguientes requisitos:

- I. Deberán existir en cada localidad o nivel del establecimiento;
- II. Serán en número y dimensiones tales que sin considerar las salidas de uso normal, permitan el desalojo del local en un máximo de tres minutos;
- III. Tendrán salida directa a la vía pública, o lo harán por medio de pasillos con anchura mínima igual a la de la suma de las circulaciones que desembocan en ellos; y
- IV. Deberán estar perfectamente iluminados y en ningún caso tendrán acceso o cruzarán a través de locales tales como cocinas, bodegas y otros similares y además deberán estar debidamente señalizadas como ruta de evacuación.

ARTÍCULO 89.- Señalamiento.- Las salidas de hoteles, casas de huéspedes, hospitales, centros de reunión, salas de espectáculos deportivos, locales y centros comerciales que requieran salidas de emergencia de acuerdo con los que establece el Artículo 88 de este reglamento, deberán señalarse mediante letreros con los textos "salidas de emergencia" según el caso, y flechas y símbolos luminosos, que indiquen la ubicación y Dirección de las salidas. Los textos y figuras deberán ser claramente visibles desde cualquier punto del área a la que sirven y estarán iluminados en forma permanente, aunque se llegare a interrumpir el servicio eléctrico general.

ARTÍCULO 90.- Puertas.- Las puertas de todas las salidas de hoteles, casas de huéspedes, hospitales, centros de reunión, salas de espectáculos, espectáculos deportivos, locales y centros comerciales deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Siempre serán abatibles hacia el exterior sin que sus hojas obstruyan pasillos, escaleras o banquetas;
- II. El claro que dejen libre las puertas al abatirse, no será en ningún caso menor de la anchura mínima que fije el Artículo 86 de este reglamento;
- III. Contarán con dispositivos que permitan su apertura con el simple empuje de los concurrentes;
- IV. Cuando comuniquen con escaleras entre la puerta y el peralte inmediato deberá haber un descanso en la longitud mínima de 1.20 mts.; y
- V. No habrá puertas simuladas ni se colocarán espejos en las puertas.

**CAPÍTULO V
PREVISIONES CONTRA INCENDIOS**

ARTÍCULO 91.- Generalidades.- Las edificaciones deberán contar con las instalaciones y los equipos requeridos para prevenir y combatir los incendios; y observar las medidas de seguridad establecidas en el presente Capítulo.

ARTÍCULO 92.- La Dirección, para conceder toda licencia de construcción requerirá de la aprobación de la Unidad de Protección Civil, el cual tendrá la facultad de exigir en cualquier edificación las instalaciones o equipos especiales que juzgue necesarios, sin perjuicio de lo establecido en el presente ordenamiento.

ARTÍCULO 93.- Los centros de reuniones, escuelas, hospitales, industrias, instalaciones deportivas o recreativas, locales comerciales, laboratorios donde se manejen productos químicos, así como edificios con altura mayor de cinco niveles sobre el de la banqueta, deberán revelar anualmente un dictamen de aprobación de la Unidad de Protección Civil relativo al funcionamiento del equipo e instalaciones de seguridad. Los propietarios o responsables de dichos edificios están obligados a llevar un registro de las pruebas, así como de las obras de mantenimiento que realice para el buen funcionamiento de dichos equipos y sistemas, el cual exhibirá a solicitud del inspector de la Unidad de Protección Civil.

ARTÍCULO 94.- Prevenciones de acuerdo a la altura y superficie de las edificaciones.- De acuerdo a la altura y superficie de las edificaciones deberán respetarse las siguientes condiciones:

- I. Las edificaciones de más de dos niveles, deberán contar en cada piso con escaleras contra incendios y extinguidores contra incendios del tipo adecuado, colocados en lugares fácilmente accesibles y con señalamientos que indiquen su ubicación de tal manera que su acceso, desde cualquier punto del edificio no se encuentre a mayor distancia de 20 mts.
- II. Los edificios o conjunto de edificios de un predio con altura mayor de 15 mts, así como los comprendidos en la fracción anterior cuya superficie constituida en un solo cuerpo sean mayor de 4000 m², deberán contar además con las siguientes instalaciones y equipo:
 - A. Hidrantes, en la cantidad, las especificaciones y ubicación que fije la Unidad de Protección Civil.
 - B. Tanques o sistemas para almacenar agua, con capacidad mínima de 20,000 lts, o una proporción de 15 lts por metro cuadrado de construcción, salvo los casos que exista mayor riesgo, y cuya capacidad se determinará de acuerdo al grado de este. Podrá autorizarse el

uso de esta agua para el servicio del edificio siempre y cuando la bomba eléctrica sea controlada y bombeo hasta cualquier nivel del mismo.

- C. Dos bombas automáticas, una eléctrica con control hidroneumático y otra con motor de combustión interna, exclusivamente para surtir con la presión necesaria al sistema de mangueras contra incendios.
- D. Una red hidráulica para alimentar directa y exclusivamente las mangueras contra incendios, dotada de toma siamesa de 64 mm de diámetro, con válvulas de no retorno en ambas entradas, 7.5 cuerdas por cada 25 mm, couple movable y tapón macho. Se colocará por lo menos una toma de este tipo en cada fachada y en su caso una a cada 80 mts que se ubicará al paño del límite del predio, a un metro de altura sobre la banqueta. Estará equipadas las válvulas con bombas de no retorno de manera que el agua que se inyecte por la toma no dañe las instalaciones del bombeo.
- E. En cada piso se instalarán gabinetes con salidas contra incendios, dotadas con conexiones para mangueras que cubran un área de 30 mts de radio, y su separación no sea mayor de 60 mts. Uno de los gabinetes estará lo más cercano posible a los cubos de las escaleras y entradas.
- F. Las mangueras deberán de ser de 38 mm de diámetro, de material sintético, conectadas adecuadamente a la toma y colocarse plegadas para facilitar su uso. Estarán provistas de controladores de riaba.
- G. Válvulas de control y demás dispositivos, se colocarán en cada uno de los pisos. Además se instalará una alarma local que se activará en el momento de que actúen los rociadores de este tipo, supervisando periódicamente todos los dispositivos de seguridad instalados para su operación eficiente.
- H. La tubería puede ser de cobre o galvanizada con diámetros no menores que los requeridos para la suficiente y correcta alimentación. En tuberías de cobre deberá usarse soldadura con el 95% de estaño y 5% de antimonio.
- I. Un mínimo de dos bombas con un caudal suficiente a la demanda; pudiendo conectarse simultáneamente el sistema de rociadores y de hidratantes interiores. La instalación deberá tener siamesas, para que el caso de cualquier falla pueda ser alimentado el o los sistemas por medios de máquinas extinguidoras de incendios.
- J. Planta eléctrica de emergencia.- deberá contar con una planta eléctrica equipada con arranque automático y para que en un tiempo no mayor de 60 segundos pueda restablecer el servicio eléctrico. En caso de fallas podrá ser operada a control remoto desde la estación central de control. Deberá contar con suficiente combustible para su funcionamiento de un mínimo de dos horas; fuerza, alumbrado, señalización y comunicaciones deberán ser energizados en caso de emergencia y constantemente se harán simulacros y pruebas para su buen funcionamiento.

ARTÍCULO 95.- Extinguidores.- Los extinguidores deberán ser revisados cada año, debiendo señalarse en los mismos la fecha de la última revisión, la carga y la de su vencimiento. Después de haberse usado un extinguidor, deberá ser recargado de inmediato, y colocado de nuevo en su lugar. El acceso de los extinguidores deberá mantenerse libre de obstáculos y colocarse a una altura de 1.50 mts.

ARTÍCULO 96.- Mangueras contra incendios.- Las mangueras contra incendios deberán estar debidamente plegadas y conectadas permanentemente a las tomas, su presión deberá probarse cuando menos cada 120 días, salvo indicación contraria de la unidad de Protección Civil. Después del uso o pruebas deberán lavarse cuidadosamente, escurrirse y secarse (preferiblemente en la sombra) y colocarse nuevamente en su respectivos gabinetes.

ARTÍCULO 97.- Sistema hidráulico.- Deberá vigilarse que en todos los sistemas de tuberías contra incendios la presión requerida se mantenga en forma ininterrumpida.

ARTÍCULO 98.- Prueba de equipo de bombeo.- Los equipos de bombeo deberán probarse por lo menos semanalmente, bajo las condiciones de presión normal, por un mínimo de tres minutos, utilizando para ello los dispositivos necesarios para no desperdiciar el agua.

ARTÍCULO 99.- Presión de agua y pruebas de manguera.- La presión del agua en la red contra incendio, deberá mantenerse entre 3.5 y 5 kg/cm², probándose en primer término simultáneamente las dos tomas de mangueras más altas y a continuación las dos más altas del abastecimiento, manteniendo todo el tiempo la presión entre 3.5 y 5 kg/cm² durante tres minutos. Estas pruebas deberán hacerse por lo menos cada 120 días y se harán con manómetros y dispositivos que impidan el desperdicio del agua.

ARTÍCULO 100.- Sistemas de alarma.- Todas las construcciones dedicadas al servicio público, tales como oficinas, hoteles, hospitales, etc., y igual que almacenes y algunas industrias y comercios deberán contar, con sistemas de alarma a base de detectores de combustión, centralizados a tableros con señalización visual y sonora, o ubicados estratégicamente en lugares donde haya personal constantemente. Los componentes de este sistema serán debidamente localizados y de acuerdo a las especificaciones proporcionadas por la Unidad de Protección Civil, quienes deberán probar todo el sistema al ser terminado en su instalación y periódicamente se harán pruebas de su buen funcionamiento.

ARTÍCULO 101.- Prevenciones para instalaciones industriales.- Todos los edificios destinados para uso industrial y sobre todo aquellos donde exista mayor riesgo, deberán ubicarse todas las instalaciones eléctricas, como líneas de alta tensión y sus dispositivos, lo más alejado posible para que pueda actuar en caso de emergencia la brigada industrial contra incendios, mientras llegan los bomberos a atender dicha emergencia.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

ARTÍCULO 102.- Protección a elementos estructurales de acero.- Los elementos estructurales de acero en edificios de más de cinco niveles deberán protegerse por medio de recubrimientos a prueba de fuego. En los niveles destinados a estacionamiento será necesario colocar protecciones a estos recubrimientos para evitar que sean dañados por los vehículos.

ARTÍCULO 103.- Protección a elementos estructurales de madera.- Los elementos estructurales de madera se protegerán por medio de retardantes al fuego, o de recubrimientos de asbesto o de materiales similares de no menos de 6 mm. De esperar. Además, cuando estos elementos se localizan cerca de instalaciones sujetas a altas temperaturas, tales como tiros de chimeneas, campana de extracción o ductos que puedan conducir gases a más de 80 grados centígrados, deberán distar de los mismos un mínimo de 60 cms. En el espacio comprendido entre los elementos estructurales y dichas instalaciones, deberá permitirse la circulación del aire para evitar temperaturas superiores a 80 grados centígrados.

ARTÍCULO 104.- Rampas y escaleras: las escaleras y rampas de edificios que no sean unifamiliares, deberán construirse con materiales incombustibles.

ARTÍCULO 105.- Puertas: en las adificaciones no unifamiliares, las puertas de acceso a escaleras o salidas generales, se construirán con materiales a prueba de fuego. En ningún caso su ancho libre será inferior a 0.90 mts., ni su altura menor a 2.05 mts. Estas puertas abatirán hacia afuera en sentido de la circulación de salida; al abrirse no deberán de obstruir las circulaciones ni los descansos de rampas ni escaleras, y deberán contar con un dispositivo automático para cerrarlas.

ARTÍCULO 106.- Elevadores y montacargas: los cubos de elevadores y montacargas estarán contruists con materiales incombustibles.

ARTÍCULO 107.- Ductos e instalaciones: los ductos para instalaciones excepto los de retorno de aire acondicionado, se prolongarán sobre la azotea más alta a que tenga acceso.

ARTÍCULO 108.- Tiros o tolvas: los tiros o tolvas para conducción de materiales diversos, ropa, desperdicios y basura, se prolongarán y ventilarán hacia el exterior. Sus compuertas o buzones deberán ser capaces de evitar el paso de fuego o humo de un piso a otro del edificio y se construirán con materiales a prueba de fuego. Los depósitos de basura, papel, trapos o ropa, ropería de hoteles, hospitales, etc., estarán protegidos por medio de aspersores de agua contra incendio, exceptuándose los depósitos sólidos, líquidos o gases combustibles para cuyo caso la Unidad de Protección Civil determinará lo conducente.

ARTÍCULO 109.- Campanas: las campanas de estufas o fogones excepto en viviendas unifamiliares, estarán protegidas por medio de filtros de grasa entre la boca de una campana y su unión con la chimenea, y por sistemas de incendio de operación automática o manual.

ARTÍCULO 110.- Pavimentos: en los pavimentos en las áreas de circulaciones generales de edificios, se emplearán materiales a prueba de fuego.

ARTÍCULO 111.- Prevenciones en estacionamientos: los edificios e inmuebles destinados a estacionamientos de vehículos deberán contar, además de las protecciones señaladas en este Capítulo, con areneros de 200 lts. de capacidad colocados a cada 10 mts., en lugares accesibles y con señalamientos que indiquen su ubicación. Cada arenero deberá estar equipado con una pala. No se permitirá el uso de materiales combustibles en ninguna construcción o instalación de los estacionamientos.

ARTÍCULO 112.- Casos no previstos: los casos no previstos en este Capítulo, quedarán sujetos a las disposiciones que al efecto dicte la Unidad de Protección Civil y La Dirección.

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ARTÍCULO 113.- Generalidades: Las instalaciones hidráulicas y sanitarias de las construcciones y predios en uso deberán cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, sus reglamentos, o el presente ordenamiento y con los requerimientos que se señalan para cada caso específico.

ARTÍCULO 114.- Abastecimiento de agua potable: Las edificaciones deberán estar provistas de instalaciones de agua potable para abastecer los muebles sanitarios y satisfacer la demanda mínima necesaria. Cuando se instalen tinacos estos deberán ser de tal forma que se evite la sedimentación de ellos. La capacidad de los depósitos se estimará de la siguiente manera:

- I. En el caso de edificios destinados a habitación, 150 lts. Por cada habitante.
- II. En los centros de reunión y salas de espectáculos, 6 lts. Por asistente o espectador.
- III. En los edificios para espectáculos deportivos, 2 lts. Por espectador.
- IV. En toda vivienda deberá de contar con un tinaco de capacidad necesaria para solucionar su demanda requerida.
- V. Se requerirá la construcción de un aljibe según la demanda requerida y este a la vez surtirá presión con equipo hidroneumático, para condominios, hoteles, hospitales y demás que dictamine el organismo operador de agua y alcantarillado según sus normas.

ARTÍCULO 115.- Desagües y fosas sépticas.- Las edificaciones y los predios deberán estar provistos de instalaciones que garanticen el drenaje eficiente de aguas negras y pluviales sujetándose a las siguientes reglas:

- I. Los techos, balcones, voladizos, terrazas, marquesinas y en general cualquier saliente del límite del predio, deberán drenarse de manera que se evite la caída o escurrimiento libre del agua, directamente sobre la vía pública o predios vecinos.
- II. Los patios, estacionamientos y jardines deberán contar con las pendientes e instalaciones necesarias para que el escurrimiento de las aguas pluviales se haga directamente hacia la vía pública y no drenarse a través de los colectores o albañales de la red municipal. De no existir servicio público de albañales, las aguas negras deberán conducirse a una fosa séptica de la capacidad adecuada cuyas salida esté conectada a un campo de
- III.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

filtración o a un pozo de absorción. Las aguas de lluvia, las aguas jabonosas y las de limpieza se conducirán por tuberías independientes de las aguas negras en campos de filtración o al pozo de absorción.

CAPITULO VII

INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICAS Y ESPECIALES

ARTÍCULO 116.- Normas para las instalaciones: Sólo podrán construirse las instalaciones mecánicas, eléctricas, de ventilación, aire acondicionado, neumáticas, de gas, de seguridad y similares que estén proyectadas de conformidad con las normas establecidas por la secretaría de industria y comercio, la secretaría de salud y la secretaría de trabajo y previsión social, y acordes con las demás disposiciones legales vigentes. El propietario estará obligado a conservariarlas en condiciones de proporcionar permanentemente servicio seguro y eficiente.

ARTÍCULO 117.- Niveles de iluminación: Los edificios e instalaciones deberán estar dotados de los dispositivos para proporcionar los siguientes mínimos de iluminación en luxes:

I. Edificios para habitación:		
Circulaciones.....	30	
II. Edificios para comercios y oficinas:		
Circulaciones.....	30	
Vestibulos.....	125	
Oficinas.....	300	
Comercios.....	300	
Sanitarios.....	75	
Elevadores.....	100	
III. Edificios para la educación:		
Circulaciones.....	100	
Salones de clase.....	150	
Salones de dibujo.....	300	
Salones de costura, iluminación localizada.....	300	
Sanitarios.....	75	
IV. Instalaciones deportivas:		
Circulaciones.....	100	
Sanitarios.....	75	
V. Baños:		
Circulaciones.....	100	
Baños y sanitarios.....	100	
VI. Hospitales:		
Circulaciones.....	100	
Salas de espera.....	125	
Salas de encaimado.....	60	
Consultorios y salas de curación.....	300	
Emergencia en consultorio y salas de curación.....	300	
Sanitarios.....	75	
VII. Inmuebles para establecimiento de hospedaje y casa habitación:		
Habitaciones.....	60	
Circulaciones.....	100	
Sanitarios.....	75	
VIII. Industrias:		
Circulaciones.....	100	
Áreas de trabajo.....	300	
Sanitarios.....	75	
Comedores.....	150	
IX. Salas de espectáculos:		
Circulaciones.....	100	
Vestibulos.....	150	
Salas de descanso.....	50	
Salas durante la función.....	1	
Salas durante los intermedios.....	50	
Indicadores de emergencia en las circulaciones y en los sanitarios.....	30	
Sanitarios.....	75	
X. Centros de reunión:		
Circulaciones.....	100	
Cabarets.....	30	
Restaurantes.....	50	
Cocinas.....	200	
Sanitarios.....	75	
Emergencia en la sala.....	5	
Indicadores de emergencia en las circulaciones y en los sanitarios.....	30	
XI. Edificios para espectáculos deportivos:		
Circulaciones.....	30	

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

	Circulaciones	100
	Indicadores de emergencia en las circulaciones y en los sanitarios	30
	Sanitarios	75
XII.	Templos:	
	Altar y retablos	100
	Nave principal	100
	Sanitarios	75
XIII.	Estacionamientos:	
	Entrada	150
	Espacio para circulación	75
	Espacio para estacionamiento	30
	Sanitarios	75
XIV.	Gasolineras:	
	Acceso	15
	Área de bomba de gasolina	100
	Área de servicio	30
	Sanitarios	75
XV.	Ferías y aparatos mecánicos:	
	Circulaciones	100
	Sanitarios	75

Para otros tipos de locales y actividades deben considerarse las disposiciones que marca el reglamento de obras eléctricas, así como las que emanen de otros ordenamientos legales vigentes. Para evitar el deslumbramiento por exceso de iluminación, no existirán zonas iluminadas contra fondos oscuros y en los locales se tendrá una iluminación general cuyo contraste con el campo visual no sea mayor de tres a uno. No se autorizará que se utilicen lámparas de vapor de mercurio, cuarzo o reflectores de luz incandescente, en techos bajos o salas de dimensiones largas o paredes brillantes. El brillo permitido en zonas de trabajo severo y prolongado, no excederá de 0.25 lamberts; para lámparas con visión de línea directa, el brillo no será superior a 0.5 lamberts.

ARTÍCULO 118.- Instalaciones eléctricas de emergencia: Los edificios destinados a hospitales, salas de espectáculos, centros de reunión o espectáculos deportivos, que cuenten con iluminación artificial, deberán estar dotados con sistemas de iluminación de emergencia, con encendido automático y con capacidad suficiente para iluminar pasillos, salidas, vestíbulos, sanitarios, salas de concurrentes y de curaciones y letreros indicadores de salidas de emergencia conforme a los niveles de iluminación señalados en este reglamento. Estos sistemas deberán probarse por lo menos semanalmente, y el propietario llevará un libro donde registrará los resultados de estas pruebas y los exhibirá a la Dirección cuando así lo solicite. Estas instalaciones cumplirán también con las disposiciones legales reglamentarias y administrativas vigentes sobre la materia.

ARTÍCULO 119.- Ventilación artificial: Las construcciones que no cumplan con las características de ventilación natural señaladas en este reglamento, deberán contar con ventilación artificial con capacidad suficiente para renovar, por lo menos diez veces el volumen de aire por hora. Los dormitorios deberán cumplir con los requisitos mínimos de ventilación natural establecidos en el Artículo 76 de este reglamento.

ARTÍCULO 120.- Elevadores y dispositivos para transportación vertical:

- I. Se considerarán equipos y dispositivos para transportación vertical los elevadores para pasajeros, los Elevadores para carga, las escaleras eléctricas y otros similares, los que deberán cumplir los siguientes requisitos, incluyendo sus elementos de sujeción, anclaje y sustentación.
 - A. Se deberá indicar claramente la carga útil máxima del elevador por medio de un aviso dentro de la cabina. No se permitirá exceder esta carga, excepto para el caso del ensayo previo a su funcionamiento normal, el cual se efectuará con una carga al doble de la carga útil citada.
 - B. Los cables y los elementos mecánicos deberán tener la resistencia necesaria para soportar el doble de la carga útil de operación.
 - C. Los propietarios estarán obligados a proporcionar el servicio adecuado para la conservación, y buen funcionamiento, debiendo efectuarse revisiones periódicas.
- II. Elevadores de pasajeros - cuando la altura del nivel del piso superior de un inmueble, sea mayor de 13 m., y menor de 24 m., contados a partir del nivel inferior que se requerirá instalar, cuando menos un elevador y cuando dicha altura exceda de 24 m., el número mínimo de elevadores será de dos. No se tomará en cuenta para estas alturas los niveles de estacionamiento cuando se encuentren en sótanos y los cuartos de servicio ubicados en el nivel superior. En todos los casos en que se requieran elevadores, el número, la capacidad y velocidad de éstos quedarán consignados en una memoria de cálculo de tráfico de elevadores que, elaborada por un ingeniero mecánico o mecánico electricista, director responsable de obra, deberá anexarse a la solicitud de licencia de construcción del edificio. Dicha memoria deberá prepararse de acuerdo a las siguientes bases:
 - A. La capacidad de manejo del o de los elevadores en un período de 5 minutos, debe ser igual o mayor al 10% de la población del edificio; y
 - B. El tiempo de espera por parte de los pasajeros en los vestíbulos no debe exceder de 150 segundos. En edificios para habitación, la población se establecerá considerando 1.85 personas por habitación. En los edificios de oficinas, la población se establecerá

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

considerando una densidad de una persona por cada 10 m², de área rentable. En edificios de hoteles, la población se establecerá considerando una densidad de 1.5 personas por cuarto de huéspedes tomando en cuenta, además la aportación de bares, clubes nocturnos, salas de conferencias y sanitarios. En edificios para hospitales, la población se establecerá considerando 2 personas por cama. Toda edificación destinada a hospital con dos o más niveles considerados a partir del nivel de la acera, deberá contar con servicio de elevadores de pasajeros especiales para hospitales.

- III. Elevadores de carga.- Para carga normal, la carga de régimen, debe basarse en un mínimo de 250 kgs. De carga útil por cada metro cuadrado de área neta interior de la plataforma. Para transporte de autos (monta-automóviles), la carga de régimen, debe basarse en un mínimo de 150 kgs., de carga útil por cada metro cuadrado de área neta interior de la plataforma.
- IV. Escaleras eléctricas.- Las escaleras eléctricas pueden tener ángulos de inclinación hasta de 35 grados y la velocidad de viaje puede ser de 0.30 m/seg. hasta 0.60 m/seg. Los cálculos de las capacidades se harán con la siguiente tabla:

Ancho pasamanos	entre	Persona por escalón	Velocidad
			0.3 m/seg 500 personas/hora
			0.6 m/seg 6700 personas/hora
0.81 mts	1.25		
1.12 mts	1.80	7200 personas/hora	9700 personas/hora

V. Dispositivos de seguridad.- Los elevadores y los dispositivos para transportación vertical contarán con los elementos de seguridad para proporcionar el máximo de protección al transporte de pasajeros y de carga.

ARTÍCULO 121.- Calderas, calentones y similares.- Las instalaciones de calderas, calentones y aparatos similares, así como la de sus accesorios se harán de manera que no causen molestias, contaminen el ambiente ni pongan en peligro a las personas. Deberán sujetarse a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

ARTÍCULO 122.- Preparación para red telefónica.- Deberán construirse registros, ductos y preparaciones para instalaciones telefónicas en los edificios con más de tres departamentos; en comercios u oficinas con área superior a 300 m², en industrias y bodegas con más de 500 m², y en casas de huéspedes, hoteles y hospitales, y para casa habitación se dejará preparación para cuando menos una salida telefónica.

CAPÍTULO VIII
VISIBILIDAD EN ESPECTÁCULOS

ARTÍCULO 123.- Generalidades: Los locales destinados a salas de espectáculos o a la celebración de espectáculos deportivos, deberán construirse en tal forma que todos los espectadores cuenten con la visibilidad adecuada, de modo que puedan apreciar la totalidad del área en que se desarrolle el evento.

ARTÍCULO 124.- Cálculo de la isóptica: La visibilidad se calculará mediante el trazo de isópticas, a partir de una constante k equivalente a la diferencia de niveles, comprendida entre los ojos de una persona y la parte superior de la cabeza del espectador que se encuentre en la fila inmediata inferior. Esta constante tendrá un valor mínimo de doce centímetros. Podrá optarse por cualquier método de trazo, siempre y cuando se demuestre que la visibilidad obtenida cumpla con el requisito mencionado en el párrafo anterior y en el Artículo siguiente.

Para calcular el nivel de piso de cada fila de espectadores, se considerará que la distancia entre los ojos y el piso, es de un metro diez centímetros para los espectadores sentados, y de un metro cincuenta centímetros para los espectadores de pie.

ARTÍCULO 125.- Cálculo de isópticas en teatros y espectáculos: Para el cálculo de isópticas en teatros, en espectáculos deportivos y en cualquier local en el que el evento se desarrolle sobre un plano horizontal, deberá preverse que el nivel de los ojos de los espectadores no podrá ser inferior en ninguna fila, al del plano en que se desarrolle el espectáculo, y el trazo de la isóptica deberá hacerse a partir del punto extremo del proscenio, cancha, límite más cercano a los espectadores, o del punto cuya observación sea más desfavorable.

ARTÍCULO 126.- Cálculo de isópticas en cines: En los locales destinados a exhibiciones cinematográficas, el ángulo visual formado por la visual del espectador y una línea normal a la pantalla en el centro de la misma, no deberá exceder de 30 grados. El trazo de la isóptica deberá hacerse a partir del extremo inferior de la pantalla.

ARTÍCULO 127.- Datos que deberá contener el proyecto: Deberán anexarse al proyecto los planos de las isópticas y los cuadros de cálculo correspondiente que deberán incluir:

- I. La ubicación o nivel del punto base, o de los puntos más desfavorables para el cálculo de la visibilidad, la distancia en planta entre éstos y la primera fila de espectadores, y las distancias entre cada fila sucesiva;
- II. Los niveles de los ojos de los espectadores en cada fila con respecto al punto base del cálculo;

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

- III. Los niveles de piso correspondientes a cada fila de espectadores, con aproximación de medio centímetro, para facilitar la construcción de los mismos; y
- IV. La magnitud de la constante k empleada.

ARTÍCULO 125.- Trazo de la isóptica mediante procedimiento matemático:

Para la obtención del trazo de la isóptica por métodos matemáticos, deberá aplicarse la siguiente fórmula:

$$H' = d' (h + k) / d$$

En la cual H' es igual a la altura de los ojos de los espectadores en cada fila sucesiva, con respecto al punto base del trazo.

d' es igual a la distancia horizontal de los mismos espectadores al punto base del trazo.

h es igual a la altura de los ojos de los espectadores de la fila anterior a la que se calcula con respecto al punto base del trazo.

k es la constante que se indica en el Artículo 124 de este reglamento; y

d es igual a la distancia horizontal al punto base al trazo, de los espectadores ubicados en la fila anterior a la que se calcula.

El trazo de los niveles de piso se hará como se indica en el Artículo 124 de este ordenamiento.

CAPÍTULO IX
EDIFICIOS PARA HABITACION

ARTÍCULO 129.- Piezas habitables y no habitables: Para los efectos de este reglamento, se considerarán piezas habitables los locales que se destinen a salas, estancias, comedores, dormitorios, alcobas, despachos y oficinas, y no habitables las destinadas a cocinas, cuartos de baños, lavaderos, cuartos de plancha y otros similares. En los planos deberá indicarse con precisión el destino de cada local, el que deberá ser congruente con su ubicación, funcionamiento y dimensiones.

ARTÍCULO 130.- Dimensiones mínimas: Las piezas habitables tendrán cuando menos una superficie útil de 7.30 metros cuadrados, y la dimensión mínima de uno de sus lados será, de 2.70 metros libre, sin embargo, en cada casa, vivienda o departamento, deberá existir por lo menos una recámara con dimensión libre mínima de 2.70 metros por lado. La altura libre interior como mínimo será de 2.60 m.

Para viviendas de interés social dimensiones mínimas y libres:

- Recámara única o principal: como área mínima libre de 7.30 m² y de 0.72 m² para el área de guardado; (lado mínimo 2.70 m.)
- Recámara adicional: como área mínima libre de 7.30 m² y de 0.72 m² para el área de guardado; (lado mínimo 2.70 m.)
- Alcoba: será de 6.0 m² y el mínimo libre de 2.22 m.
- Estancia o sala: el área mínima libre debe ser de 7.30 m² (lado mínimo 2.70 m.)
- Comedor: el área mínima libre debe ser de 7.30 m² (lado mínimo 2.70 m.)
- Cocina: el área mínima libre debe ser de 4.05 m² (lado mínimo 1.50 m.)
- Baño: el área mínima libre debe ser de 3.06 m² (1.20 m x 2.55 m.)
- Medio baño: el área mínima libre debe ser de 1.45 m²
- Iluminación natural: la dimensión mínima para el baño será de 0.40 x .60 m. Y 0.02 área de piso para el resto.
- Ventilación natural: el área mínima libre debe ser de 1/3 del área de iluminación.
- Ventilación artificial: cocina 10 veces el volumen por hora; y para el baño de 6 veces el volumen por hora.
- Para el ancho de escaleras y rampas el área mínima libre debe ser de, 1.00 metro.
- Puertas de acceso principal y salida a patio deben ser de 0.90 x 2.05 m. Y recámara debe ser de 0.80 x 2.05 m.
- Puerta del baño debe ser de: 0.70 x 2.05 m.
- Nivel de desplante de piso deben ser mínimo de 20 cm sobre el nivel de guardación.
- La altura interior de la vivienda debe ser de 2.60 m. Mínimo para losa inclinada y para losa horizontal.
- Estancia-comedor, el área mínima se debe proponer de 13.60 m², con lado mínimo de 2.70.
- Cocina-estancia-comedor el área mínima que se debe proponer es de 17.65 m² (lado mínimo de 2.70 m.)
- Para los andadores: se debe proponer que estos podrán quedar integrados a la huella de la cochera en una dimensión que permita libre tránsito al peatón con resistencia de 200 kg/cm² y en un espesor de 12 centímetros. Cuando se integren las huellas de la cochera al andador, una de las huellas deberá tener 0.60 metros y la otra 1.40 metros. Para cuando quedan separadas las huellas de la cochera, éstas serán de 0.60 metros y el ancho del andador será de 1.00 metro. Es obligatoria la construcción de estos elementos en ambos casos.
- Para el lambri de azulejo en la regadera este debe tener 2.10 m. De altura.

ARTÍCULO 131.- Vivienda mínima: Podrá otorgarse licencia de construcción a las viviendas que tengan, como mínimo una pieza habitable con sus servicios completos de cocina y baño.

ARTÍCULO 132.- Escaleras: Las escaleras de edificios multifamiliares deberán cumplir los requisitos del Artículo 83 de este reglamento y su número se calculará de modo que cada una dé servicio a veinte viviendas como máximo en cada piso.

ARTÍCULO 133.- Servicios sanitarios en viviendas: Cada vivienda de un edificio deberá contar con sus propios servicios sanitarios, que constarán por lo menos de tina o regadera, lavabo, excusado, lavadero de ropa y fregadero. En las viviendas destinadas al servicio de huéspedes, deberán de existir por cada cinco habitaciones que no tengan en ese piso sus servicios privados completos, dos locales de servicio sanitario por piso, uno destinado al servicio de hombre y otro al de mujeres. El local para hombres tendrá un

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

excusado, un lavabo y una regadera con agua caliente y fría y un mingitorio; el local de mujeres contará con dos excusados, un lavabo y una regadera con agua caliente y fría.

CAPÍTULO X

EDIFICIOS PARA COMERCIO Y OFICINAS

ARTÍCULO 134.- Edificios para comercios y oficinas: Los edificios destinados a centros comerciales y a comercios, los locales comerciales que formen parte de edificios de uso mixto, así como los edificios para oficinas, deberán cumplir con las disposiciones contenidas en este Capítulo, además de las que se fijan en los Capítulos I al vi del Título IV del presente reglamento.

ARTÍCULO 135.- Cristales y espejos: En comercios y oficinas los cristales y espejos de gran magnitud, cuyo extremo inferior quede a menos de 0.50 m., del nivel del piso, colocado en los lugares en que tenga acceso el público, deberán señalarse o protegerse adecuadamente para evitar accidentes. No deberán existir espejos que por sus dimensiones o ubicación puedan causar confusión en cuanto a la forma o al tamaño del local.

ARTÍCULO 136.- Servicios sanitarios: Los edificios para comercios de más de 1000 m², y los edificios para oficinas, deberán tener servicios sanitarios para empleados y para el público, debiendo estar separados los destinados a hombres y los destinados a mujeres, y ubicados de tal forma que no sea necesario subir o bajar más de un nivel para tener acceso a cualquiera de ellos. Por los primeros cuatrocientos metros cuadrados de la superficie construida, se instalarán un excusado, un mingitorio y un lavabo para hombres, y por los trescientos metros cuadrados, un excusado y un lavabo para mujeres. Por cada mil metros cuadrados excedentes de esta superficie, se instalarán dos mingitorios, un excusado y un lavabo para hombres y dos excusados y un lavabo para mujeres. Así mismo se deberá contar con una instalación especial para minusválidos en cada uno de ellos. En las áreas de oficina cuya función sea dar servicio al público, se deberá disponer del doble del número de muebles que se señala en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 137.- Circulaciones horizontales en comercios: Las circulaciones para uso del público entre mostradores o entre muebles para la exhibición y venta de Artículos en locales comerciales o en edificios destinados a comercios, tendrá un mínimo de 1.20 m. de ancho y se mantendrán libres de obstrucciones.

ARTÍCULO 138.- Servicios médicos de emergencia en comercios: Todo comercio con área de ventas de más de 1000 m², y todo centro comercial deberán tener un local destinado a servicio médico de emergencia, dotado del equipo e instrumental necesario.

CAPÍTULO XI

EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN

ARTÍCULO 139.- Superficies mínimas: Los edificios destinados a primera y segunda enseñanza deberán contar con las superficies mínimas siguientes:

- La superficie total del predio será a razón de 2.50 m². Por alumno; y
- La superficie de las aulas se calculará a razón de 1 m² por alumno; y
- La superficie de esparcimiento será de 0.60 m² por alumno en jardines de niños y de 1.25 m² por alumno en primarias y secundarias, la cual deberá tener los jardines o pisos nivelados y drenados adecuadamente.

ARTÍCULO 140.- Aulas: Todas las escuelas deberán tener aulas de forma y característica tales, que permitan a todos los alumnos tener una visibilidad adecuada del área donde se imparte la enseñanza. La altura mínima interior será de 2.90 mts.

ARTÍCULO 141.- Puertas: Las puertas de las aulas y salones de reunión deberán cumplir con lo establecido en el Capítulo I del presente Título.

ARTÍCULO 142.- Escaleras: Las escaleras de los edificios para la educación deberán cubrir con los requisitos que fije el Artículo 83 de este reglamento. Su anchura mínima será de 1.20 mts. cuando den servicio hasta 350 alumnos, debiendo incrementarse este ancho a razón de 0.60 mts. Por cada 180 alumnos más, pero en ningún caso podrá tener una anchura mayor de 2.40 mts. Cuando se deba dar servicio a mayor número de personas, deberá aumentarse el número de escaleras según la proporción antes descrita. El número de alumnos se calculará de acuerdo a la capacidad de las aulas a las que den servicio las escaleras.

ARTÍCULO 143.- Dormitorios: La capacidad de dormitorios en edificios para la educación, se calculará a razón de 10 m² por cada cama individual como mínimo.

ARTÍCULO 144.- Ventilación: La ventilación de edificios escolares deberá ajustarse a lo que especifica el Artículo 79 de este reglamento.

Los dormitorios deberán adicionalmente contar con un área de ventilación libre permanente de cuando menos 0.02 m² por cada metro cuadrado de superficie del piso.

ARTÍCULO 145.- Patio para iluminación de las aulas: En edificios escolares, la dimensión mínima de los patios que sirvan para dar ventilación e iluminación a las aulas, será igual a la mitad de la altura de los parámetros de los límites pero no menor a tres metros.

ARTÍCULO 146.- Servicios sanitarios: Las escuelas contarán con servicios sanitarios separados para hombres y mujeres. Estos servicios se calcularán de tal manera que en escuelas primarias, como mínimo exista un excusado y un mingitorio por cada 30 alumnos y un excusado por cada 30 alumnas; en ambos servicios un lavabo por cada 60 educandos.

Las escuelas de segunda enseñanza y preparatoria un excusado y un mingitorio por cada 50 alumnos y un excusado por cada 50 alumnas, en ambos servicios un lavabo por cada 100 educandos.

Las escuelas tendrán un bebedero por cada 100 alumnos, alimentado directamente por la red pública.

La concentración mínima de los muebles para los servicios sanitarios deberá estar en la planta baja.

Los dormitorios contarán, en cada piso con un servicio sanitario de acuerdo con el número de camas debiendo tener como mínimo cuando sea para hombres, un excusado por cada 20 excusados, un mingitorio por cada 30, un lavabo por cada 10, una regadera con agua caliente y fría por cada 10 y un bebedero por cada 50, alimentado directamente de la toma municipal. Cuando sea para mujeres existirá como mínimo, un excusado por cada 15 educandos, un lavabo por cada 10, una regadera con agua caliente y fría por cada 10 y un bebedero por cada 50, alimentado directamente de la red pública.

ARTÍCULO 147.- Local para servicio médico: Cada escuela deberá tener un local destinado para el servicio médico de emergencia, dotado del equipo necesario para los primeros auxilios.

**CAPÍTULO XII
EDIFICIOS PARA HOSPITALES**

ARTÍCULO 148.- Generalidades: Sin perjuicio de lo establecido por las disposiciones legales federales o estatales, los edificios para hospitales deberán cumplir con las disposiciones señaladas en el presente Capítulo.

ARTÍCULO 149.- Dimensiones de los cuartos: Las dimensiones mínimas en planta de cuartos para enfermos será de 2.70 mts. Libres y la altura libre de 2.40 mts. En todo caso, los cuartos para enfermos individuales o generales tendrán las dimensiones suficientes para permitir libremente los movimientos de las camillas.

ARTÍCULO 150.- Puertas: Las puertas en los hospitales se ajustarán a los requisitos que establece el Capítulo IV de este reglamento. Las de acceso para cuartos de enfermos tendrán un ancho mínimo de 1.20 mts. y las de la sala de emergencia y quirófanos será de doble acción con un ancho mínimo de 1.20 mts, cada hoja.

ARTÍCULO 151.- Pasillos: Los pasillos de acceso, a cuartos de enfermos, quirófanos y similares, así como todos aquellos por los que circulen camillas, tendrán una anchura mínima de 2.00 m., independientemente de que se cumplan los requisitos del Artículo 82 de este reglamento.

**CAPÍTULO XIII
CENTROS DE REUNIÓN**

ARTÍCULO 152.- Generalidades: Se considerarán centros de reunión los edificios o locales que se destinen a cafetería, restaurantes, centros nocturnos, bares, salones de fiesta y similares, los que deberán cumplir con lo establecido en el presente Capítulo.

ARTÍCULO 153.- Cupo: El cupo de los centros de reunión se calcularán a razón de un metro cuadrado por persona. Si en ellos hubiere pista de baile ésta deberá tener una superficie mínima de 0.25 metros cuadrados por persona, de acuerdo con el cupo total, la cual será independiente del área por concurrente especificada en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 154.- Aislamientos acústicos: Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuartos de máquinas y casetas de proyección de los centros de reunión, deberán aislarse del área destinada a los concurrentes mediante elementos o materiales que impidan la transmisión del ruido y las vibraciones.

ARTÍCULO 155.- Servicios sanitarios: En los centros de reunión donde la capacidad del local sea menor de 60 concurrentes, se deberá proporcionar como mínimo en los servicios sanitarios para hombres un excusado, un mingitorio y un lavabo; para mujeres, un excusado y un lavabo. Cuando los locales presten servicio a más de 60 concurrentes, el número de muebles se incrementará con respecto a lo señalado en el párrafo anterior. En el departamento de hombres con un excusado y un mingitorio por cada sesenta concurrentes y en el departamento de mujeres, con un excusado, y para ambos departamentos, con un lavabo por cada cuatro excusados. Estos centros de reunión tendrán además servicios sanitarios suficientes para empelados y actores, en locales separados de los destinados a uso del público.

**CAPÍTULO XIV
SALAS DE ESPECTÁCULOS**

ARTÍCULO 156.- Generalidades: Se considerarán salas de espectáculos los edificios o locales que se destinen a teatros, cinematógrafos, salas de conciertos, salas de conferencias, auditorios y cualquier otro con uso semejante, los que deberán cumplir con lo establecido en el presente Capítulo.

ARTÍCULO 157.- Altura libre: La altura mínima libre en cualquier punto de la sala de espectáculos será de 3.00 m. El volumen mínimo de la sala se calculará a razón de 2.5 m³, por espectador o asistente.

ARTÍCULO 158.- Butacas: En las salas de espectáculos sólo se permitirá la instalación de butacas. La anchura mínima de las butacas será de cincuenta y cinco centímetros y la distancia mínima entre sus respaldos, de ochenta y cinco centímetros; deberá quedar un espacio libre mínimo de cuarenta centímetros entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo. La colocación de las butacas se hará en forma tal que cumpla con las condiciones de visibilidad para los espectadores que se fijan en el Capítulo VIII de este Título. Se ordenará el retro de butacas en las zonas de visibilidad defectuosa. Las butacas deberán estar fijas en el piso, con excepción de las que se encuentren en los palcos y plateas. Los asientos serán plegados a menos que la distancia entre los respaldos de dos filas consecutivas sea mayor de 1.20 m. Las filas que desembocan a dos pasillos no podrán tener más de catorce butacas y las que desembocan a uno solo, no más de siete.

En el caso de los cines, la distancia desde cualquier butaca al punto más cercano de la pantalla será a mitad de la dimensión mayor de ésta, pero en ningún caso menor de siete metros.

ARTÍCULO 159.- Pasillos interiores: La anchura libre mínima de los pasillos longitudinales con asientos en ambos lados, deberá ser de un 1.20 metros, cuando existan asientos en un solo lado, ésta será de noventa centímetros.

Sólo se permitirán pasillos transversales, además del pasillo central o de distribución, cuando aquellos conduzcan directamente a las puertas de salida, debiendo tener un ancho no menor a la suma del ancho

reglamentario de los pasillos que concurren a ellos, hasta la puerta más próxima. En los muros de los pasillos no se permitirán salientes a una altura menor de tres metros, en relación con el piso de los mismos.

ARTÍCULO 160.- Escaleras: Las localidades ubicadas a un nivel superior al del vestíbulo de acceso, deberán contar un mínimo de dos escaleras que satisfagan los requisitos señalados en el Artículo 83 de este reglamento.

ARTÍCULO 161.- Salidas: Independientemente de que se cumpla con lo que dispone el Capítulo IV Título IV de este reglamento, las puertas que comuniquen los vestibulos de las salas de espectáculos con la vía pública o de los pasillos que comuniquen con ésta, deberán tener una anchura total por lo menos igual a cuatro veces la tercera parte que resulte de la suma de las anchuras reglamentarias de las puertas que comuniquen el interior de la sala con los propios vestibulos. Sobre todos los accesos o salidas que comuniquen con la vía pública deberán colocarse marquessinas.

ARTÍCULO 162.- Casetas de proyección: Las casetas de proyección tendrán una superficie mínima de cinco metros cuadrados. Su acceso y su salida independiente de los de la sala y no tendrán comunicación directa con ésta. Se ventilarán por medios artificiales y se construirán con materiales incombustibles.

ARTÍCULO 163.- Servicios sanitarios: En las salas de espectáculos se deberán proporcionar como mínimo por cada cuatrocientos concurrentes en los servicios sanitarios para hombres: un excusado, tres mingitorios y dos lavabos; y en los de mujeres: dos excusados y dos lavabos. En cada departamento habrá por lo menos un bebedero con agua potable. Además se deberán proporcionar servicios sanitarios adecuados para los actores, empleados y otros participantes. Así mismo, se deberá contar cuando menos, con una instalación especial para minusválidos en cada uno de ellos.

ARTÍCULO 164.- Taquillas: Las taquillas para la venta de boletos se localizarán en el vestíbulo exterior de la sala de espectáculos sin quedar directamente en la vía pública; se deberá señalar claramente su ubicación y no deberán obstruir la circulación de los accesos. Habrá una taquilla por cada 1500 personas.

ARTÍCULO 165.- Aislamiento Acústico: Los escenarios, vestidores, bodegas, cuartos de máquinas y casetas de proyección de las salas de espectáculos deberán aislarse del área destinada a los concurrentes, mediante elementos o materiales que impidan la transmisión del ruido o de las vibraciones.

CAPÍTULO XV

EDIFICIOS PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

ARTÍCULO 166.- Generalidades: Se considerarán edificios para espectáculos deportivos y deberán satisfacer los requisitos señalados en este Capítulo, aquellos inmuebles que se destinen a estadios, plazas de toros, arenas, hipódromos, lienzos charros, y cualquiera con uso semejante.

ARTÍCULO 167.- Gradas: Las gradas deberán satisfacer las siguientes condiciones:

- I. El perfil máximo será de cuarenta y cinco centímetros y la profundidad mínima de ochenta y cinco centímetros, desde cualquier punto del gradado, como mínimo;
- II. La visibilidad de los espectadores, desde cualquier punto del gradado, deberá ajustarse a lo dispuesto en el Capítulo VIII, Título IV de este reglamento;
- III. En las gradas techadas, la altura libre mínima del piso a techo será de tres metros.

ARTÍCULO 168.- Circulaciones en el gradado: Deberá existir una escalera con anchura mínima de noventa centímetros de cada nueve metros de desarrollo horizontal de gradado, como mínimo. Por cada diez filas, habrá pasillos paralelos a las gradas, con anchura igual a la suma de las anchuras reglamentarias de las escaleras que desembocan a ellos entre dos puertas contiguas.

ARTÍCULO 169.- servicios sanitarios: Deberán proporcionarse servicios sanitarios para hombres y mujeres en locales separados, de modo que ningún mueble sea visible desde el exterior aun con la puerta abierta. En el local de hombres deberán instalarse un excusado, tres mingitorios y dos lavabos por cada cuatrocientos cincuenta espectadores; en el departamento de mujeres, dos excusados y un lavabo por cada cuatrocientos cincuenta espectadores.

En cada departamento habrá por lo menos un bebedero con agua potable. Así mismo, se deberá contar cuando menos, con una instalación especial para minusválidos en cada uno de ellos. Los jugadores y demás personas que participen en el espectáculo tendrán vestidores y servicios sanitarios separados de los de público.

ARTÍCULO 170.- Servicio médico de emergencia: Los edificios para espectáculos deportivos tendrán un local adecuado para servicio médico, con el equipo e instrumental necesarios y dotados de servicios sanitarios adecuados. Las paredes de este local estarán recubiertas de material impermeable hasta 1.800 mts de altura, como mínimo.

ARTÍCULO 171.- Protecciones especiales: Los edificios para espectáculos deportivos deberán tener las instalaciones especiales necesarias para proteger debidamente a los espectadores de los riesgos propios del evento que se presente.

CAPÍTULO XVI

CLUBES DEPORTIVOS Y SOCIALES

ARTÍCULO 172.- Los clubes deportivos o sociales deberán llenar los requisitos que precisan en este Capítulo. Las canchas deportivas que formen parte de estos clubes y que puedan recibir espectadores, se regirán por las disposiciones contenidas en el Capítulo XV de este reglamento. Los centros de reunión de los mismos clubes deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el Capítulo XIII, del Título IV de este reglamento.

ARTÍCULO 173.- Drenado de campos deportivos: El suelo de los terrenos destinados a campos deportivos deberá estar convenientemente drenado.

ARTÍCULO 174.- Albercos: Las albercos sean cual fuere su tamaño y forma contarán cuando menos con:

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

- I. Equipos de recirculación, filtración y purificación de agua;
 II. Boquillas de inyección para distribuir el agua tratada y de succión para aparato limpiador de fondos;
 III. Rejillas de succión distribuidas en la parte honda de la alberca, en número y dimensión necesarios para que la velocidad de salida del agua sea la adecuada para evitar accidentes a los nadadores;
 IV. Andadores a las orillas de la alberca, con anchura mínima de 1.50 mts, con superficie áspera o de material antideslizante construidos de tal manera que se eviten los encharcamientos;
 V. Un escalón en el muro perimetral de la zona profunda de la alberca de diez centímetros de ancho a una profundidad de 1.20 mts. Con respecto a la superficie del agua de la alberca;
 VI. En todas las albercas donde la profundidad sea mayor de 90 centímetros se pondrá una escalera por cada 23 metros lineales de perímetro. Cada alberca contará con un mínimo de dos escaleras.
 VII. La instalación de trampolines y plataformas deberán cumplir además de las normas que para el efecto establezca la federación deportiva con las siguientes condiciones:
 Las alturas mínimas permisibles serán de 3.00 m., para los trampolines y de 10.00 para las plataformas, al espacio de agua.
 La anchura de los trampolines será de 0.50 m., y mínima de la plataforma de 2.00 m. La superficie de ambos será antideslizante.
 Las escaleras para trampolines y plataformas, deberán ser rectas, con escalones horizontales de material antideslizante con dimensiones de huellas con peraltes tales que la suma de cada huella más dos peraltes no sea menor de 61 cms, ni mayor de 66 cms. Considerando como huella mínima la de 25 cms.
 Deberán contar con barandales tanto las escaleras como las plataformas con una altura de 90 cms. En las plataformas el barandal deberá colocarse en la parte trasera y a ambos lados.
 En el caso de existir plataformas, la superficie del agua deberá mantenerse agitada, a fin de que los clavadistas la distingan claramente.
 VIII. Deberán diferenciarse mediante el señalamiento adecuado, las zonas de natación y de clavados y señalizarse en lugar visible las profundidades mínimas y máximas, así como el punto en que la profundidad sea de un metro cincuenta centímetros y en donde cambie la pendiente del piso.
 IX. Todas las instalaciones eléctricas deberá estar perfectamente aterrizada.

ARTÍCULO 175.- Vestidores.- Los clubes deportivos tendrán servicios de baño y vestidores por separado para hombres y mujeres.

**CAPITULO XVII
EDIFICIOS PARA BAÑOS**

ARTÍCULO 176.- Regaderas: En los edificios para baños, estarán separados los departamentos de regaderas para hombres y para mujeres. Cada uno de ellos contará como mínimo con una regadera por cada cuatro usuarios, de acuerdo con la capacidad del local. El espacio mínimo por cada regadera será de 0.90 x 0.90 m., y para regaderas de presión será de 1.20 x 1.20 m., y con altura mínima de 2.10 m., en ambos casos.

ARTÍCULO 177.- Baños de vapor o de aire: En los locales destinados a baños colectivos de vapor o de aire caliente, estarán separados los departamentos para hombres y para mujeres. En cada uno de ellos, los baños individuales tendrán una superficie mínima de 2 m². Y deberán contar con un espacio exterior e inmediato con una regadera provista de agua caliente y fría. La superficie se calculará a razón de 1.3 m². Por usuario, con un mínimo de 14 m². Y estarán dotados por lo menos de dos regaderas de agua caliente y fría y una de presión ubicadas en locales contiguos; en ambos casos la altura mínima será de 2.70 m. Deberá proveerse de un vestidor, casillero, canastilla o similar por usuario.
 La instalación de sistemas especiales de vapor o de aire caliente, requerirá autorización de la Dirección, para lo cual deberá presentarse un diagrama detallado con sus especificaciones y características de operación.

ARTÍCULO 178.- Servicios sanitarios: En los baños públicos estarán separados los baños para hombres y para mujeres. Los departamentos de hombres tendrán como mínimo un excusado, un mingitorio y un lavabo, por cada veinte casilleros o vestidores. Los de mujeres tendrán como mínimo un excusado y un lavabo por cada quince casilleros o vestidores.

**CAPITULO XVIII
TEMPLOS**

ARTÍCULO 179.- Cupo: El cupo de los templos se calculará a razón de dos asistentes por metro cuadrado de la superficie de la sala de culto.

ARTÍCULO 180.- Altura libre mínima: En los templos la altura libre de las salas de culto en ningún punto será menor de tres metros, debiéndose calcularse para ello un volumen mínimo de 2.5 m³ por concurrente.

ARTÍCULO 181.- Para la autorización de uso, de los edificios a que se refiere este Capítulo, la Dirección requerirá del permiso a que se refiere el Artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Artículo 136 de la Constitución General de la República.

**CAPITULO XIX
FERIAS CON APARATOS**

ARTÍCULO 182.- Protecciones.- Toda instalación de aparatos de juegos mecánicos deberá cercarse de tal manera que se impida el paso libre del público más allá de una distancia perimetral de dos metros fuera de la zona delimitada por la proyección vertical del campo de acción de los aparatos en movimiento.

ARTÍCULO 183.- Servicios sanitarios: Las ferias con aparatos mecánicos deberán contar con los servicios sanitarios móviles que en cada caso señale la Dirección.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

ARTÍCULO 184.- Servicios de primeros auxilios: Las ferias con aparatos mecánicos deberán contar por lo menos de un lugar provisto con los servicios de primeros auxilios, localizado en un sitio de fácil acceso y con señales visibles, a no menos de veinte metros de distancia.

**CAPITULO XX
ESTACIONAMIENTOS**

ARTÍCULO 185.- Generalidades.- Estacionamiento es el lugar público o privado destinado para guardar vehículos.
 En las zonas destinadas para uso habitacional, comercial, industrial, turístico, recreativo o cualquier otro tipo de instalación que así lo demanda, deberán de contar con un área de estacionamiento, cuya dimensión mínima del cajón sea de 3.00 m x 6.00 m., y de acuerdo con la siguiente relación:

- I. Por cada vivienda unifamiliar:
 Un cajón de estacionamiento como mínimo.
 II. Multifamiliar, condominios, etc.:
 Deberá proveerse un espacio para todas y cada una de las 36 viviendas. Estos espacios deberán estar claramente señalados.
 III. Oficinas particulares y gubernamentales:
 Un cajón de estacionamiento por cada 70 m² de área útil.
 IV. Centros comerciales, supermercados y tiendas diversas:
 Un cajón de estacionamiento por cada 40 m². Del área del piso.
 V. Ventas de materiales para construcción (ferreterías con bodega):
 Un cajón de estacionamiento por cada 50 m² del negocio.
 Bodegas:
 VI. Un cajón de estacionamiento por cada 100 m², de superficie neta comercial.
 VII. Talleres, gasolineros, lavado de vehículos, agencias de automóviles:
 Un cajón de estacionamiento por cada 20 m² de superficie neta comercial.
 VIII. Industrias maquiladoras:
 Un cajón de estacionamiento por cada 100 m² del área industrial.
 IX. Hoteles:
 Un cajón de estacionamiento por cada 4 camas.
 X. Moteles:
 Un cajón de estacionamiento por cada cuarto.
 XI. Restaurantes, bares, canteinas:
 Un cajón de estacionamiento por cada 4 asientos.
 XII. Teatros y auditorios:
 Un cajón de estacionamiento por cada 6 asientos.
 Cines:
 XIII. Un cajón de estacionamiento por cada 10 asientos.
 Hospitales:
 XIV. Un cajón de estacionamiento por cada 2 camas.
 Iglesias:
 XV. Un cajón de estacionamiento por cada 8 asientos.
 Jardines de niños, primarias, secundarias oficiales y particulares:
 XVI. Universidades y escuelas profesionales:
 Preparatorias, academias, escuelas de artes y oficios y similares:
 XVII. Un cajón de estacionamiento por cada 10 alumnos.
 XVIII. Un cajón de estacionamiento por cada salón.
 Centros deportivos como estadios, plazas de toros, albercas, etc.:
 XIX. Un cajón de estacionamiento por cada 6 asientos.
 Centros deportivos para la enseñanza de gimnasia, judo, karate, baile, y similares:
 XX. Un cajón de estacionamiento por cada 50 m² de área práctica.
 Squash y frontones:
 XXI. Un cajón de estacionamiento por cada media cancha.
 Canchas deportivas:
 XXII. Un cajón de estacionamiento por cada 100 m² de su área.
 Boliches:
 XXIII. Un cajón de estacionamiento por cada cuarto de línea.
 Billares:
 XXIV. Un cajón de estacionamiento por cada mesa de juego.
 Panteones:
 XXV. Un cajón de estacionamiento por cada 20 fosas.
 Agencias de inhumaciones:
 XXVI. Un cajón de estacionamiento por cada 5 asientos de la capilla.
 XXVII. Asilo de ancianos:
 Un cajón de estacionamiento por cada 10 camas.
 Todo estacionamiento destinado al servicio público deberá estar pavimentado y drenado adecuadamente, y bardeado en sus colindancias.

ARTÍCULO 186.- Entradas y salidas: Los estacionamientos públicos deberán tener carriles separados, debidamente señalados, para la entrada y la salida de los vehículos con un anchura mínima del arroyo a dos metros cincuenta centímetros cada uno.

ARTÍCULO 187.- Áreas de espera para recepción y entrega de vehículos: Los estacionamientos tendrán áreas de espera techadas para la recepción y entrega de vehículos, ubicadas a cada uno de los carriles de entrada y salida, las que deberán tener una longitud mínima de seis metros y una anchura no menor de un metro veinte centímetros; el nivel del piso de la caseta estará elevado quince centímetros sobre el de la superficie de circulación de vehículos.

ARTÍCULO 188.- Caseta de control: Los estacionamientos deberán tener una caseta de control anexa al área de espera para el público, situada a una distancia no menor de 4.50 m., del límite del predio y con superficie mínima de 2 m.

ARTÍCULO 189.- Altura libre mínima: Las construcciones para estacionamientos tendrán una altura libre mínima de dos metros setenta y cinco centímetros.

ARTÍCULO 190.- Restricción: En los estacionamientos públicos y privados que no sean de autoservicio, podrá permitirse que los cajones se dispongan de tal manera que para sacar un vehículo se mueva un máximo de dos. Los estacionamientos deberán contar con techos de 15 centímetros de peralte en todos los cajones colindantes con muros, colocados a 1.20 m. de éstos.

ARTÍCULO 191.- Protecciones: En los estacionamientos deberán existir protecciones adecuadas en rampas, coincidencias, fachadas y elementos estructurales con dispositivos capaces de resistir los posibles impactos de los automóviles.

Las columnas y los muros que limiten pasillos de circulación de vehículos deberán tener una banqueta de 15 cms. De altura y 30 cms. Con los ángulos redondeados.

ARTÍCULO 192.- Circulaciones para los vehículos: Las circulaciones para vehículos de estacionamientos públicos deberán estar separadas de las del tránsito para peatones. Las rampas tendrán una pendiente máxima del quince por ciento, anchura mínima de circulación en recta de dos metros cincuenta centímetros y en curvas de tres metros cincuenta centímetros. El radio mínimo en curvas medido al eje de la rampa, será de siete metros cincuenta centímetros.

Estarán delimitados por una guarnición de altura de quince centímetros y una banqueta de protección con anchura mínima de treinta centímetros en recta y de cincuenta centímetros en curvas. En este último caso, deberá existir también un pretil de sesenta centímetros de altura, por lo menos.

ARTÍCULO 193.- Circulaciones verticales para usuarios y empleados: Las circulaciones verticales para los usuarios y para el personal de los estacionamientos públicos serán separados entre sí y de los destinados a vehículos. Deberán ubicarse en lugares independientes de la zona de recepción y entrega de vehículos, y cumplirán con lo que dispone el Artículo 83 de este reglamento.

ARTÍCULO 194.- Ventilación: Los estacionamientos deberán tener ventilación natural por medio de vano con superficie mínima de un décimo de la superficie de la planta correspondiente, o la ventilación artificial adecuada para evitar la acumulación de gases tóxicos, principalmente en las áreas de espera de vehículos.

ARTÍCULO 195.- Servicios sanitarios: Los estacionamientos públicos tendrán servicios sanitarios independientes para los empleados y para el público; los sanitarios para el público tendrán instalaciones separadas para hombres y para mujeres. Los predios para estacionamientos de casas sobre ruedas deberán tener por cada 25 lugares de estacionamiento o fracción, cuando menos un baño para hombres y otro para mujeres, dotados cada uno de regadera con agua fría y caliente, un excusado y un lavabo; además de un mingitorio en el departamento de hombres.

ARTÍCULO 196.- Estacionamiento en predios baldíos: Los estacionamientos en predios baldíos deberán cumplir, en su caso, con lo previsto en este Capítulo.

ARTÍCULO 197.- Estacionamiento de servicio privado: En los estacionamientos de servicio privado no se exigirá que tengan carriles, áreas para recepción y entrega de vehículos, servicios sanitarios ni casetas de control.

En los casos de edificaciones que de acuerdo a su giro comercial demanden patios de maniobras para transportes de carga, estas construcciones deberán contar con un espacio para estacionar un camión por cada 100 m² de volumen de edificación. Estos espacios deberán proyectarse de tal manera que permitan realizar dichas maniobras con amplitud y seguridad. La ubicación de estos negocios deberá permitir que los accesos y salidas de los patios de maniobras se localicen en calles secundarias.

**TÍTULO QUINTO
PROYECTO ESTRUCTURAL
CAPÍTULO I
GENERALIDADES**

ARTÍCULO 198.- Alcance.- Las normas señaladas en este Título, relativas a los requisitos de seguridad y servicio que deben cumplir las estructuras, se aplicarán a las obras de construcción, modificación, ampliación, reparación o demolición referidas en este reglamento.

ARTÍCULO 199.- Normas técnicas complementarias de este reglamento.- Las normas técnicas complementarias de este reglamento, en las que se especifica la ampliación de los requisitos generales de seguridad y servicios contenidos en este Título para los materiales y sistemas estructurales particulares, son las que a continuación se enuncian:

- I. Para estructuras de concreto: el "Reglamento de construcciones de concreto reforzado ACI 318-83" del instituto americano del concreto (American Concrete Institute), o el que se encuentre vigente a la fecha.

- II. Para estructuras metálicas; las "especificaciones para el diseño, fabricación y erección del acero estructural para edificios" del instituto americano para la construcción de acero (American Institute Of Steel Construction, AISC) vigente a la fecha.

- III. Para estructuras de mampostería, madera y mixtas, se diseñarán con los procedimientos elásticos de mecánica, estabilidad y resistencia de materiales, y se indicarán en las memorias de cálculo las especificaciones usadas para complementar el análisis y diseño de dichas estructuras. Dichas normas técnicas complementarias serán de observancia general y obligatoria para las construcciones a las que se equivalentes y sean previamente aprobadas por la Dirección.

ARTÍCULO 200.- Procedimientos para la comprobación refiere este Título.- Podrán usarse normas técnicas complementarias diferentes a las mencionadas en este Artículo, siempre y cuando proporcionen niveles de seguridad de seguridad.- la estructura deberá revisarse para que cumpla con los fines para los que fue proyectada, asegurando que no se presente ningún estado de comportamiento que lo impida. Para dicha revisión deberá emplearse el procedimiento que se describe en el Capítulo de resistencia y seriedad del reglamento de las construcciones de concreto reforzado ACI-83, o el que se encuentre vigente al tiempo de usarse. Se aceptarán procedimientos alternativos de diseño para la verificación de la seguridad si se demuestra que proporcionan niveles de seguridad equivalentes o superiores a los que se obtendrán aplicando el criterio establecido en el párrafo anterior y cuando sean previamente aprobados por la Dirección.

**CAPÍTULO II
ACCIONES**

ARTÍCULO 201.- Criterio para considerar las acciones.- En el diseño de una estructura deberá considerarse el efecto combinado de todas las acciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir simultáneamente. Para la formación de las combinaciones de acciones que deben considerarse en la revisión de la estructura, para la determinación de las intensidades nominales y para el cálculo de los efectos de las acciones en la estructura, deberán seguirse las prescripciones de este Capítulo.

ARTÍCULO 202.- Clasificación de las acciones.- se considerarán tres categorías de acciones de acuerdo con la duración en que obran sobre la estructura con la siguiente intensidad máxima:

- I. Acciones permanentes. Son los que obran en forma continua sobre la estructura cuya intensidad puede considerarse que no varía con el tiempo.
- II. Acciones variables. Son aquellas que obran sobre la estructura con una intensidad variable en el tiempo.
- III. Acciones accidentales. Son la que no se deben al funcionamiento propio de la construcción y que pueden alcanzar valores significativos sólo durante lapsos breves.

ARTÍCULO 203.- Acciones permanentes.- esta categoría comprenderá:

- I. La carga muerta, debido al peso propio de los elementos estructurales y al peso de los elementos no estructurales incluyendo las instalaciones, al peso del equipo que ocupe una posición fija y permanente en la construcción, y al peso estimado que futuros muros divisorios y de otros elementos no estructurales que puedan colocarse posteriormente. Su efecto se tomará en cuenta en la forma en que se especifica en el capítulo iv del presente Título.
- II. El empuje estático de tierras y líquidos, de carácter permanente.
- III. Las deformaciones y los desplazamientos impuestos a la estructura tales como los debidos a presurzo o a movimientos diferenciales permanentes de los apoyos.

ARTÍCULO 204.- Acciones variables.- esta categoría comprenderá:

- I. La carga viva, que representa las fuerzas gravitacionales que obran en la construcción y que no tienen carácter permanente. Su efecto se tomará en cuenta en la forma que se especifica en el Capítulo v de este Título.
- II. Los efectos causados en las estructuras por los cambios de temperatura y por contracciones.
- III. Las deformaciones impuestas y los hundimientos diferenciales que tengan una intensidad variable con el tiempo.
- IV. Los efectos de maquinaria y equipo, incluyendo, cuando sean significativos, las acciones dinámicas que el funcionamiento de máquinas induzca en las estructuras debido a vibraciones, impacto y frenado. De acuerdo con la combinación de acciones para la cual se está diseñando, cada acción variable se tomará con tres posibles intensidades: intensidad media, cuyo valor nominal se sumará al de las acciones permanentes, para estimar efectos a largo plazo; intensidad instantánea, cuyo valor nominal se empleará para combinaciones que incluyan acciones permanentes y accidentales. Intensidad máxima, cuyo valor nominal se empleará en combinaciones que incluyan exclusivamente acciones permanentes. Los valores nominales a que se refieren los tres párrafos anteriores se definen en los Artículos 206, 211 y 216 de este ordenamiento.

ARTÍCULO 205.- Acciones accidentales.- se considerarán acciones accidentales las siguientes:

- I. Sismo. Las acciones dinámicas o sus equivalentes estáticas debidas a los mismos, deberán considerarse en la forma en que se especifica en el Capítulo vi del presente Título.
- II. Viento. Las acciones estáticas y dinámicas debidas al viento se determinarán en la forma que se especifica en el Capítulo vii del presente Título.
- III. Otras acciones accidentales. Estas serán explosiones, incendios, y otras acciones que puedan ocurrir en casos extraordinarios. En general no será necesario incluir en el diseño formal, sino únicamente tomar precauciones, en la estructura y en los detalles constructivos, para evitar comportamiento catastrófico de la construcción en casos de ocurrir tales acciones.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

ARTICULO 206.- Criterio general para determinar la intensidad nominal de las acciones no especificadas.- para las acciones diferentes a cargas muertas, cargas vivas, sismo y viento, y en general para casos no incluidos expresamente en este reglamento, la intensidad nominal se determinará de manera que la probabilidad de que sea excedida en el lapso de interés (según se trate la intensidad media, instantánea, o máxima) sea de dos por ciento, excepto cuando el efecto de la acción sea favorable para la estabilidad de la estructura, en cuyo caso se tomará como valor nominal aquel que tenga una probabilidad de dos por ciento de no ser excedido. En la determinación del valor nominal de la acción, deberá tomarse en cuenta la interdependencia en la intensidad de la misma y la que se deba a la idealización del sistema de carga.

ARTICULO 207.- Determinación de los efectos de las acciones.- las fuerzas internas y las deformaciones producidas por las acciones en las estructuras se determinarán mediante un análisis estructural. En las normas técnicas complementarias se especificarán procedimientos de análisis para distintos materiales y sistemas estructurales, congruentes con los factores de carga y de resistencia fijados en este Título.- podrán admitirse métodos de análisis con distintos grados de aproximación, siempre que su falta de precisión en la determinación de las fuerzas internas se tome en cuenta, modificando adecuadamente los factores de carga especificados en las normas técnicas complementarias de este ordenamiento, de manera que se obtenga una seguridad equivalente y/o superior a la que se alcanzará con los métodos especificados.

ARTICULO 208.- Combinaciones de acciones.- La seguridad de una estructura deberá verificarse para el efecto combinado de todas las acciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir simultáneamente. Se considerarán dos categorías de combinaciones:

- I. Combinaciones que incluyan acciones permanentes y acciones variables. Se considerarán todas las acciones permanentes que actúen sobre la estructura y las distintas acciones variables de las cuales la más desfavorable se tomará con su intensidad máxima y el resto con su intensidad instantánea, o bien todas ellas con su intensidad media cuando se trate de evaluar efectos a largo plazo. Para este tipo de combinación deberán evaluarse todos los posibles estados límite, tanto de falla como de servicio. Entran en este tipo de combinación de la carga muerta más carga viva. Se empleará en este caso la intensidad máxima de la carga viva del Artículo 216 de este reglamento, considerándola uniformemente repartida sobre toda el área. Cuando se tomen en cuenta distribuciones más desfavorables de la carga viva, deberán tomarse los valores de la intensidad instantánea del Artículo 216 del presente cuerpo de normas reglamentarias.
- II. Combinaciones que incluyan acciones permanentes, variables y accidentales. Se considerarán todas las acciones permanentes, las acciones variables con sus valores instantáneos y únicamente una acción accidental en cada combinación. En ambos tipos de combinación todas las acciones se tomarán con sus intensidades nominales, y sus efectos deberán multiplicarse por los factores de carga apropiados de acuerdo con las normas técnicas del Artículo 199 de este ordenamiento.

CAPITULO III
RESISTENCIA

ARTICULO 209.- Definición.- Se entenderá por resistencia la magnitud de una acción, o de una combinación de acciones, que provocará la aparición de un estado límite de falla en la estructura. Cuando la determinación de la resistencia de una sección se haga en forma analítica, se expresará en términos de la fuerza interna o de la combinación de fuerzas internas producidas por las acciones. Se entenderá por fuerzas internas las fuerzas axiales y cortantes y los momentos de flexión y torsión que actúan en una sección de la estructura.

ARTICULO 210.- Resistencia de diseño.- La revisión de la seguridad contra estados de límite de falla se hará en términos de la resistencia de diseño. Para la determinación de la resistencia de diseño deberán seguirse los procedimientos fijados en las normas técnicas complementarias para los materiales y sistemas constructivos más comunes. En casos no comprendidos en las disposiciones mencionadas, la resistencia de diseño se determinará con procedimientos analíticos basados en evidencia teórica y experimental, o con procedimientos de acuerdo con el Artículo 211 de este reglamento. En ambos casos, la resistencia de diseño se tomará igual a la resistencia nominal por el factor de resistencia determinado con base en lo que fijan las normas técnicas complementarias de este ordenamiento.

La resistencia nominal será tal que la probabilidad de que no sea alcanzada por la estructura resulte de dos por ciento.

En la determinación de la resistencia nominal deberá tomarse en cuenta la variabilidad en las propiedades geométricas y mecánicas de la estructura y la diferencia entre los valores especificados para estos propiedades y los que se obtienen en la estructura. También deberá considerarse el grado de aproximación en la cuantificación de la resistencia. Cuando se siga un procedimiento no estipulado en las normas técnicas complementarias, la Dirección podrá exigir una verificación directa de la resistencia por medio de una prueba de carga realizada de acuerdo a lo que estipula el Capítulo XVI del Título VI de este reglamento.

ARTICULO 211.- Determinación de la resistencia por procedimientos experimentales.- La determinación de la resistencia podrá llevarse a cabo por medio de ensayos diseñados para simular, en modelos físicos de la estructura o de porciones de ella, el efecto de las combinaciones de acciones que deban considerarse de acuerdo con el Capítulo II de este Título. Cuando se trate de estructuras o elementos estructurales que se produzcan en forma industrializada, los ensayos se harán sobre muestras de la producción o de prototipos. En otros casos, los ensayos podrán efectuarse sobre modelos de la estructura en cuestión.

La selección de las partes de la estructura que se ensayen y el sistema de cargas que se aplique deberá hacerse de manera que se obtengan las condiciones más desfavorables que puedan presentarse en la práctica pero tomando en cuenta la interacción con otros elementos estructurales. Con base en los resultados de los ensayos, se deducirá una resistencia nominal tal que la probabilidad de que no sea alcanzada sea de dos por ciento, tomando en cuenta las posibles diferencias entre las propiedades

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

mecánicas y geométricas medidas en los especímenes ensayados y las que puedan esperarse en las estructuras reales. El tipo de ensayo, el tamaño de la muestra y la resistencia nominal deducida deberán ser aprobados por la Dirección, quien podrá exigir una comprobación de la resistencia de la estructura mediante una prueba de carga de acuerdo con el Capítulo XVI del Título VI de este reglamento. La resistencia de diseño se obtendrá a partir de la nominal, de acuerdo con el Artículo 210 de este reglamento.

CAPITULO IV
CARGAS MUERTAS

ARTICULO 212.- Valores nominales.- Para la evaluación de las cargas muertas se emplearán los pesos unitarios especificados en la tabla siguiente. Los valores mínimos señalados se emplearán, de acuerdo con el Capítulo 206 de este reglamento, cuando sea más desfavorable para la estabilidad de la estructura considerar una carga muerta menor, como en el caso de flotación, lestre y succión producida por viento. En los otros casos se emplearán los valores máximos.

Pesos volumétricos de materiales constructivos.
Los valores mínimos aceptables para cargas muertas de materiales comunes se establecen en la tabla siguiente:

Material	Peso mínimo (ton/m ³)	Peso máximo(ton/m ³)
Piedras naturales	1.33	1.75
Suelos		
Arena con granos del mismo tamaño	Seca 1.4 Saturada 1.85	1.75 2.1
Arena bien graduada	Seca 1.55 Saturada 1.95	1.75 2.28
Piedras artificiales y mortero		
Concreto simple con agregados de peso normal	2.00	2.20
Concreto reforzado con hasta 250kg de acero por m ²	2.20	2.40
Mortero de cal y arena	1.40	1.50
Mortero de yeso	1.20	2.00
Vigueta y bovedilla	Kg/ml	Kg/ml
	22	22
Vigueta presforzada	Peralte de 12 cm Peralte de 20 cm	33
	15x20x56	18
	15x25x56	20
	20x20x20	24
	20x25x56	25
	24x25x56	32
	30x25x56	37
Maderas		
Latifoliadas	Seca 0.35 Saturada 1.00	0.85 1.25
Coníferas	Seca 0.45 Saturada 0.80	0.65 1.00
Vidrio		
Bloque de vidrio estructural	Para muros prismáticos Para tragaluces	0.65 1.50
	2.80	3.10
Mosaicos y azulejos	Vidrio plano	Kg/m ²
	25	35
Mosaicos de pasta		
	25x25	36
	30x30	40
	30x30	45
	45x45	55
Azulejos, loseta vitílica, acrílica o de hule hasta de 4mm de espesor incluyendo adhesivo	5	10

Loseta vitrificada	10	15
--------------------	----	----

ARTÍCULO 213.- Carga muerta adicional para pisos de concreto.- El peso muerto calculado de losas de concreto de peso normal coladas en el lugar se incrementará en 20kg/m². Cuando sobre una losa colada en el lugar o precolada, se coloque una capa de mortero de peso normal, el peso calculado de esta capa se incrementará también en 20 kg/m², de manera que en las losas coladas en el lugar que lleven una capa de mortero, el incremento total será de 40 kg/m². Tratándose de losas y capas de mortero que posean pesos volumétricos diferentes del normal, estos valores se modificarán en proporción a los pesos volumétricos.

**CAPITULO V
CARGAS VIVAS**

ARTÍCULO 214.- Definición.- Se considerarán cargas vivas las fuerzas gravitacionales que obran en una construcción y que no tienen carácter permanente.

ARTÍCULO 215.- Tipos de cargas vivas.- En el diseño deberá considerarse los valores nominales de las cargas vivas especificados en el Artículo 216 de este reglamento por unidad de área y en función del uso del piso o cubierta en cuestión.

La carga máxima W_u se deberá emplear para diseño estructural por fuerzas gravitacionales y para calcular asentamientos inmediatos en suelos, así como en el diseño estructural, ante cargas gravitacionales, de los cimientos.

La carga instantánea W, se deberá usar para diseño sísmico y por viento, y cuando se revisen distribuciones de carga más desfavorables que la uniformemente repartida sobre toda el área. La carga media W se deberá emplear en el cálculo de asentamientos diferidos en materiales poco permeables (limos y arcillas) saturados.

Cuando el efecto de la carga viva sea favorable para la estabilidad de la estructura, como en el caso de problemas de flotación y volteamiento, su intensidad se considerará nula sobre toda el área, a menos que pueda justificarse otro valor acorde con la definición del Artículo 206 de este ordenamiento.

ARTÍCULO 216.- Valores nominales.- Las cargas vivas unitarias nominales no se considerarán menores que las de la tabla siguiente, donde a representa el área tributaria en metros cuadrados, correspondiente al elemento que se diseña.

Cargas vivas unitarias de diseño.

Cargas vivas unitarias, en kg/m ²	W	W _u	W _m	Observaciones
Destino de piso o cubierta				
A) Habitación (casa-habitación, departamentos, viviendas, dormitorios, cuartos de hotel, internados de escuela, cuarteles, cárceles, correccionales, hospitales y similares.	70	90	170	1
B) oficinas, despachos y laboratorios	100	180	250	2
C) comunicación para peatones (pasillos, escaleras, rampas, vestíbulos y pasajes de acceso libre al público)	40	150	350	3,4
D) estadios y lugares de reunión sin asientos individuales	40	350	450	5
E) otros lugares de reunión (templos, cines, teatros, gimnasios, salones de baile, restaurantes, bibliotecas, aulas, salas de juego y similares)	40	250	350	5
F) comercios, fabricas y bodegas	80	90	10	6
G) cubiertas y azoteas con pendientes no mayor de 5%	15	70	100	4,7
H) cubiertas y azoteas con pendientes mayores de 5%	5	20	40	4,7,8
I) volados en vía pública (marquesinas, balcones y similares)	15	70	300	
J) garages y estacionamientos (para automóviles exclusivamente)	40	100	250	9

Observaciones a la tabla de cargas vivas unitarias

1. Para elementos con área tributaria mayor de 36 m², W_m podrá reducirse, tomándola igual a $100 + \frac{20}{\sqrt{A}}$

("A" es el área tributaria en m²) cuando sea más desfavorable se considerara en lugar de W_u, una carga de 500 kg aplicada sobre un área de 0.50m x 0.50m en la posición más crítica. Para sistemas de piso ligero en cubierta rigidizante, se considerara en lugar de W_u cuando sea más desfavorable, una carga concentrada de 250 kg para el diseño de los elementos de soporte y de 100 kg para el diseño de la cubierta, en ambos casos ubicadas en la posición más desfavorables.

Se consideraran sistemas de piso ligero aquellos formados por tres o más miembros aproximadamente paralelos y separados entre sí no más de 0.30 mts y unidos con una cubierta de madera contrachapada, de duelas de madera bien clavada u otro material que proporcione una rigidez equivalente.

2. Para elementos con área tributaria mayor de 36.00 m², W_m podrá reducirse tomándola igual a $100 + \frac{20}{\sqrt{A}}$

("A" es el área tributaria en m²) cuando sea más desfavorable se considerara en lugar de W_u, una carga de 1000 kg aplicada sobre un área de 0.50m x 0.50m en la posición más crítica.

Para sistemas de piso ligero en cubierta rigidizante, definidos como en la nota 1, se considerara en lugar de W_u cuando sea más desfavorable, una carga concentrada de 500 kg para el diseño de los elementos de soporte y de 150 kg para el diseño de la cubierta, en ambos casos ubicadas en la posición más desfavorable.

- En áreas de conducción de casas de habitación y edificios de departamentos se considerara la misma carga viva que en el caso "A" de la tabla.
- Para el diseño de pretilles y barandales en escaleras, rampas, pasillos y balcones se deberá fijar una carga por metro lineal no menor de 100kg/ml actuando a nivel de pasamanos y en la Dirección más desfavorable.
- En estos casos deberá prestarse particular atención a la revisión de los estados límite de servicio relativo a vibraciones.
- Atendiendo al destino del piso se determinara con base en lo que establece la norma técnica de criterio y acciones para el diseño estructural de las edificaciones. La carga unitaria W_u no será inferior a 350 kg/m² y deberá especificarse en los planos estructurales y placas colocadas en lugares fácilmente visibles de la edificación.
- Las cargas vivas especificadas para cubiertas y azoteas no incluyen las cargas producidas por tinacos y anuncios, ni las que se deben a equipos u objetos pesados que pueden apoyarse en o colgarse del techo. Estas cargas deben apoyarse por separado y especificarse en los planos estructurales. Adicionalmente, los elementos de las cubiertas y azoteas deberán revisarse con una carga concentrada de 100kg en la posición más crítica.
- Además en el fondo de los valles de los techos inclinados se considerara una carga debido al granizo de 30 kg. Por cada metro cuadrado de proyección horizontal del techo que desague hacia el valle. Esta carga se considerara como una acción accidental para fines de revisión de seguridad y se le aplicaran los factores de carga correspondientes.
- Más una concentración de 1500kg en el lugar más desfavorable del miembro estructural que se trate.

ARTÍCULO 217.- Cargas vivas durante la construcción.- Durante el proceso de construcción deberán considerarse las cargas vivas transitorias que puedan producirse; estas incluirán el peso de los materiales que se almacenen temporalmente, el de los vehículos y equipo, el del dotado de plantas superiores que se apoyen en la planta que se analiza y del personal necesario, no siendo este último peso menor que la carga viva que se especifica para cubiertas y azoteas con pendiente no mayor de 5%.

ARTÍCULO 218.- Cambios de cargas.- El propietario será responsable de los perjuicios que ocasionen el cambio de uso de una construcción, cuando produzca cargas mayores que las del diseño aprobado.

**CAPITULO VI
DISEÑO POR SISMOS**

ARTÍCULO 219.- Notación.- Cada símbolo empleado en el presente Capítulo se definirá donde se emplee por primera vez. Los más importantes son:

a (dimensional) = ordenada de los espectros de diseño, como fracción de la aceleración de la gravedad, sin reducción por ductilidad;

a_u (dimensional) = valor de a para T=0

B = base de un tablero de vidrio.

c (dimensional) = V/W = coeficiente sísmico.

H = altura de un tablero de vidrio

h(m) = altura de la masa para la que se calcula fuerza horizontal.

Q (dimensional) = factor de ductilidad

Q (dimensional) = factor reductivo de fuerzas sísmicas para fines de diseño

T (seg) = periodo natural

T1-T2 (seg) = periodos característicos de los espectros de diseño

R = respuesta de diseño

Ri = respuesta en el modo i

r = exponente en las expresiones de los espectros de diseño

R_u = radio de giro de la masa en el extremo superior de un péndulo invertido

V (ton) = fuerza cortante horizontal en la base de la construcción

W (ton) = peso de la construcción (carga muerta más carga viva)

ARTÍCULO 220.- Zonas.- Para fines de diseño sísmico, el estado de sonora se considerará dividido en tres zonas sísmicas: A, B y C.

La Zona A es la de menor intensidad sísmica, mientras que la mayor es la zona C. El municipio de Caborca queda comprendido dentro de la zona B.

ARTÍCULO 221.- Clasificación de las construcciones según su uso.- Según su uso las construcciones se clasifican en los siguientes grupos:

GRUPO A.- Construcciones cuyo funcionamiento sea especialmente importante a raíz de un sismo o que en caso de fallar causarían pérdidas directas o indirectas excepcionalmente altas en comparación con el costo necesario para aumentar su seguridad. Tal es el caso de las subestaciones eléctricas, centrales telefónicas, estaciones de bomberos, archivos y registros públicos, hospitales, escuelas, estadios, templos, salas de espectáculos, estaciones terminales de transporte, monumentos, museos y locales que alojen equipo especialmente costoso en relación con la estructura, así como instalaciones industriales cuya falla puede

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

ocasionar la difusión en la atmósfera de gases tóxicos o que pueda causar daños materiales importantes en bienes o servicios.

GRUPO B.- Construcciones cuya falla ocasionaría pérdidas de magnitud intermedia, tales como otras plantas industriales, bodegas ordinarias, gasolineras, comercios, bancos, centros de reunión, edificios de habitación, hoteles, edificios de oficinas, bardas cuya altura exceda de 2.5 m y todas aquellas estructuras cuya falla por movimientos sísmicos pueda poner en peligro otras construcciones de este grupo o del A.

GRUPO C.- Construcciones con falla por sísmo implicaría un costo pequeño y no causaría normalmente daños a construcciones de los primeros grupos. Se incluyen en el presente grupo bardas con altura no mayor de 2.5 m y bodegas provisionales para la construcción de obras pequeñas. Estas construcciones no requieren diseño sísmico.

ARTÍCULO 222.- Clasificación de las construcciones según su estructuración.- Las construcciones a que se refiere este Capítulo se clasificarán en los siguientes tipos de estructuración:

TIPO 1.- Se incluyen dentro de este tipo los edificios y navas industriales, salas de espectáculos y construcciones semejantes, en las que las fuerzas laterales se resisten en cada nivel por marcos continuos contraventados o no, por diafragmas o muros o por combinación de diversos sistemas como los mencionados. Se incluyen también las chimeneas, torres y bardas, así como los péndulos invertidos, o estructuras en que el 50 por ciento o más de su masa se halle en el extremo superior, y que tengan un solo elemento resistente en la Dirección del análisis.

TIPO 2.- Tanques.

TIPO 3.- Muros de retención.

TIPO 4.- Otras estructuras. Los criterios de diseño para estructuras tipo 1 se especifican en los Artículos 224 al 234 de este reglamento. Los que se aplican a los tipos 2 y 3 se especifican en los Artículos 235 y 236. El análisis y diseño de las estructuras que no puedan clasificarse en alguno de los tipos descritos, se hará de manera congruente con lo que marca el presente reglamento para los tipos aquí tratados, previa aprobación de la Dirección.

ARTÍCULO 223.- Clasificación de terrenos de cimentación según su rigidez. Para efectos de este Capítulo, y atendiendo a su rigidez, se considerarán los siguientes tipos de terreno:

TIPO 1.- Terreno firme, tal como tepalcates, arenisca medianamente cementada, arcilla muy compacta o suelos con características similares.

TIPO 2.- Suelos de baja rigidez, tal como arenas no cementadas o limos de mediana o alta compacidad, arcillas de mediana compacidad o suelos de características similares.

TIPO 3.- Arcillas blandas muy comprensibles. Los terrenos cuya propiedades se desconozcan se emplearán pertenecientes al tipo 3.

ARTÍCULO 224.- Coeficiente sísmico.- Se entiende por coeficiente sísmico el cociente de la fuerza cortante horizontal en la base de la construcción, sin reducir por ductilidad, y el peso W de la misma sobre dicho nivel. Para el cálculo de W se tomarán las cargas muertas y vivas que especifican los Capítulos IV y V del presente Título.

Para el análisis estático de las construcciones clasificadas en el grupo B, según su uso, se emplearán los valores de c que consigna la tabla siguiente:

Coeficiente sísmico para estructuras del grupo B		
ZONA SISMICA	TIPO DE SUELO	COEFICIENTE c
B	I	0.16
	II	0.20
	III	0.24

Tratándose de las construcciones clasificadas en el grupo A, estos valores se multiplicarán por 1.3

ARTÍCULO 225.- Reducción por ductilidad.- Con fines de diseño, las fuerzas sísmicas para análisis estático y los espectros para análisis dinámico modal, se obtendrán según especifican los Artículos 226 y 230 de este reglamento, dividiendo respectivamente los coeficientes sísmicos del Artículo 224 de este mismo ordenamiento o las ordenadas de los espectros de diseño sísmico del mencionado Artículo 228 entre el factor Q, obtenido como se define en este precepto y en el citado 230 para los métodos dinámico y estático, respectivamente. Q es función del factor de ductilidad Q que se especifica más adelante. Las deformaciones se calcularán multiplicando por Q las causadas por las fuerzas sísmicas reducidas. El factor Q podrá diferir en las dos direcciones ortogonales en que se analiza la estructura, según sea la ductilidad de ésta en dichas direcciones. Para aplicar el factor de la ductilidad, las estructuras deben satisfacer los requisitos señalados a continuación:

1. Se usará Q=1 en estructuras cuya resistencia a fuerzas laterales es suministrada al menos parcialmente por elementos o materiales diferentes de los arriba especificados, a menos que se

ASCL/CDMV/FJGM

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

haga un estudio que demuestre, a satisfacción de la Administración, que se puede emplear un valor más alto que el que aquí se especifica; también en algunas estructuras de acero que se indican en las Normas correspondientes.

2. Se usará Q=1.5 cuando la resistencia a fuerzas laterales es suministrada en todos los entresijos por muros de mampostería de piezas huecas, confinados o con refuerzo interior, que satisfacen los requisitos de las Normas correspondientes, o por combinaciones de dichos muros con elementos como los descritos para los casos de las secciones 5.2 y 5.3, o por marcos y armaduras de madera, o por algunas estructuras de acero que se indican en las Normas correspondientes.
3. Se usará Q=2 cuando la resistencia a fuerzas laterales es suministrada por losas planas con columnas de acero o de concreto reforzado, por marcos de acero con ductilidad reducida o provistos de contraventeo con ductilidad normal, o de concreto reforzado que no cumplan con los requisitos para ser considerados dúctiles, o muros de concreto reforzado, de placa de acero o compuestos de acero y concreto, que no cumplan en algún entresijo lo especificado por las secciones 5.1 y 5.2 de este Capítulo, o por muros de mampostería de piezas macizas confinados por castillos, dadas, columnas o traves de concreto reforzado o de acero que satisfacen los requisitos de las Normas correspondientes. También se usará Q=2 cuando la resistencia es suministrada por elementos de concreto prefabricado o presforzado, con las excepciones que sobre el particular marcan las Normas correspondientes, o cuando se trate de estructuras de madera con las características que se indican en las Normas respectivas, o de algunas estructuras de acero que se indican en las Normas correspondientes.
4. Se usará Q=3 cuando se satisfacen las condiciones 5.b) y 5.d) ó 5.e) y en cualquier entresijo dejan de satisfacerse las condiciones 5.a) o 5. c), pero la resistencia en todos los entresijos es suministrada por columnas de acero o de concreto reforzado con losas planas, por marcos rígidos de acero, por marcos de concreto reforzado, por muros de concreto o de placa de acero o compuestos de los dos materiales, por combinaciones de éstos y marcos o por diafragmas de madera. Las estructuras con losas planas y las de madera deberán además satisfacer los requisitos que sobre el particular marcan las Normas correspondientes. Los marcos rígidos de acero satisfacen los requisitos para ductilidad alta o están provistos de contraventeo concéntrico dúctil, de acuerdo con las Normas correspondientes.
5. Se usará Q=4 cuando se cumplan los requisitos siguientes:
 - a) La resistencia en todos los entresijos es suministrada exclusivamente por marcos no contraventados de acero, concreto reforzado o compuestos de los dos materiales, o bien por marcos contraventados o con muros de concreto reforzado o de placa de acero o compuestos de los dos materiales, en los que en cada entresijo los marcos son capaces de resistir, sin contar muros ni contravientos, cuando menos 50 por ciento de la fuerza sísmica actuante.
 - b) Si hay muros de mampostería ligados a la estructura, que contribuyan a resistir fuerzas laterales, éstos se deben considerar en el análisis, pero su contribución a la resistencia ante fuerzas laterales sólo se tomará en cuenta si son de piezas macizas, y los marcos, sean o no contraventados, y los muros de concreto reforzado, de placa de acero o compuestos de los dos materiales, son capaces de resistir al menos 80 por ciento de las fuerzas laterales totales sin la contribución de los muros de mampostería.
 - c) El mínimo cociente de la capacidad resistente de un entresijo entre la acción de diseño no difiere en más de 35 por ciento del promedio de dichos cocientes para todos los entresijos. Para verificar el cumplimiento de este requisito, se calculará la capacidad resistente de cada entresijo teniendo en cuenta todos los elementos que puedan contribuir a la resistencia, en particular los muros que contribuyan a resistir fuerzas laterales. El último entresijo queda excluido de este requisito.
 - d) Los marcos y muros de concreto reforzado cumplen con los requisitos que fijan las Normas correspondientes para marcos y muros dúctiles.
 - e) Los marcos rígidos de acero satisfacen los requisitos para marcos con ductilidad alta que fijan las Normas correspondientes, o están provistos de contraventeo excéntrico de acuerdo con las mismas Normas.

En todos los casos se usará para toda la estructura, en la dirección de análisis, el valor mínimo de Q que corresponde a los diversos entresijos de la estructura en dicha dirección.

El factor Q puede diferir en las dos direcciones ortogonales en que se analiza la estructura, según sean las propiedades de ésta en dichas direcciones.

ARTÍCULO 226.- Especificación para diseño sísmico.- Cuando se aplique el análisis dinámico modal que especifica el Artículo 231 de este reglamento, dicho análisis se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes hipótesis:

1. La estructura se comporta elásticamente.

2. La ordenada del espectro de aceleraciones para diseño sísmico, a, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad, está dada por las siguientes expresiones, donde c es el coeficiente sísmico obtenido en la tabla del Artículo 224 del presente cuerpo normativo.

ASCL/CDMV/FJGM

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

$$a = a_0 + (c - a_0) \frac{T}{T_d} ; \quad \begin{cases} \text{si } T < T_1 \\ \text{si } T_1 \leq T \leq T_2 \\ \text{si } T > T_2 \end{cases} \quad (3.1)$$

dónde

$$q = (T_e/T)^r \quad (3.2)$$

Los parámetros que intervienen en estas expresiones se obtienen de la tabla 3.1.

Tabla 3.1 Valores de los parámetros para calcular los espectros de aceleraciones

Zona	c	a ₀	T ₁ ¹	T ₂ ¹	r
I	0.16	0.04	0.2	1.35	1.0
II	0.32	0.08	0.2	1.35	1.33
III	0.40	0.10	0.53	1.8	2.0
III	0.45	0.11	0.85	3.0	2.0
III	0.40	0.10	1.25	4.2	2.0
III	0.30	0.10	0.85	4.2	2.0

¹Periodos en segundos

Para evaluar las fuerzas sísmicas, estas ordenadas se dividirán entre el factor Q, el cual se tomará igual a Q si T es mayor que T1, e igual a 1+(Q-1)T/T1 en caso contrario.

- Las ordenadas espectrales especificadas tienen en cuenta los efectos de amortiguamiento, por lo que, excepto la reducción por ductilidad, no deben sufrir reducciones adicionales a menos que estas se concluyan de estudios específicos aprobados por la Dirección.

ARTÍCULO 227.- Criterio de análisis.- Las estructuras se analizarán bajo la acción de dos componentes horizontales ortogonales del movimiento del terreno. Los efectos correspondientes (desplazamiento y fuerzas internas) se combinarán con los de las fuerzas gravitacionales. En edificios la combinación en cada sección crítica se efectuará sumando vectorialmente los efectos gravitacionales, los de un componente del movimiento del terreno y, cuando sea significativo, 0.3 de los efectos del otro; en péndulos invertidos, tanques elevados, torres, chimeneas y estructuras samojantes, la combinación en cada sección crítica se efectuará sumando vectorialmente los efectos gravitacionales, los de un componente del movimiento del terreno y 0.5 de los efectos del otro. En todos los casos se supondrá la más desfavorable de dichas combinaciones, asignando a los efectos sísmicos el signo más desfavorable.

El análisis de los efectos debidos a cada componente del movimiento del terreno deberá satisfacer los siguientes requisitos, con las salvedades que corresponden al método simplificado de análisis.

- La influencia de fuerzas laterales se analizará tomando en cuenta los desplazamientos horizontales, los verticales que sean significativos, los giros de todos los elementos integrantes de la estructura, así como la continuidad y rigidez de los mismos. En particular se considerarán los efectos de la inercia rotacional en los péndulos invertidos.
- Deberán tomarse en cuenta los efectos de segundo orden cuando la deformación total de un entrepiso dividida entre su altura, medida de piso a piso, sea mayor de 0.6 veces la relación entre la fuerza cortante del entrepiso y las fuerzas verticales debidas a acciones permanentes y variables que obren encima de éste. Se entenderá por análisis de segundo orden aquel que suministra las fuerzas internas y deformaciones, teniendo en cuenta la contribución de la acción de las fuerzas actuantes sobre la estructura deformada. Para evaluar los efectos de segundo orden, se aplicarán los procedimientos prescritos en las normas técnicas complementarias.
- En las estructuras metálicas revestidas de concreto reforzado se podrá considerar la acción combinada de estos materiales en el cálculo de resistencias y rigideces cuando se asegure el trabajo combinado de las secciones compuestas.
- Se revisará la seguridad contra los estados límite de la cimentación. Se supondrá que no obran tensiones entre las subestructuras y el terreno, debiéndose satisfacer el equilibrio de las fuerzas y momentos totales calculados. Se podrán admitir tensiones entre la subestructura y elementos tales como pilotes o pilas siempre que estos elementos estén específicamente diseñados para resistir dichas tensiones.
- Se verificará que las deformaciones de los sistemas estructurales, incluyendo las de las losas de piso, sean compatibles entre sí. Se revisará que todos los elementos estructurales, incluso las losas, sean capaces de resistir los esfuerzos inducidos.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

- En el diseño de marcos que contengan tableros de mampostería que formen parte integrante de la estructura, se supondrá que las fuerzas cortantes que obran en ellos son equilibradas por fuerzas axiales y cortantes en los miembros que constituyen el marco. Se revisará que las esquinas del marco sean capaces de resistir los esfuerzos causados por los empujes que sobre ellas ejercen los tableros.
- Cuando los muros divisorios no se consideren como parte integrante de la estructura deberán sujetarse a esta manera que no restrinjan su deformación en el plano del muro. Deberán especificarse los detalles de sujeción en los planos constructivos.
- Para el diseño de todo elemento que contribuya en más de 20% a la capacidad total en fuerza cortante y momento torsional, cuando el momento de volteo de un entrepiso dado, se adoptará un factor de carga 20% superior al que le correspondiera de acuerdo con las normas técnicas del Artículo 199 del presente reglamento.
- En las estructuras cuyas capacidades o relaciones fuerza deformación sean diferentes para cada sentido de aplicación de las cargas laterales, se aplicará algún procedimiento que tome en cuenta la forma en que tal diferencia afecte a los requisitos de ductilidad.

ARTÍCULO 228.- Elección del tipo de análisis.- Las estructuras con altura menor de 6m., podrán analizarse de acuerdo con el método estático a que se refiere el Artículo 230 de este reglamento o con los dinámicos a los que hace mención el Artículo 231 de este ordenamiento. En las estructuras con altura superior a 6m., deberá emplearse el análisis dinámico descrito en el Artículo 231 antes mencionado. El método simplificado a que se refiere el Artículo 229 del presente cuerpo normativo será aplicable al análisis de estructuras del tipo I cuando se cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:

- En cada planta, al menos el 75 por ciento de las cargas verticales estarán soportadas por muros ligados entre sí mediante losas corridas. Dichos muros deberán ser de concreto, de mampostería de piezas macizas o de mampostería de piezas huecas que satisfagan las condiciones que establezca la Dirección en las normas técnicas complementarias.
- En cada nivel existirán al menos dos muros perimetrales de carga paralelos o que formen entre sí un ángulo no mayor de 20, estando cada muro ligado por las losas antes citadas en una longitud de por lo menos 50% de la dimensión del edificio, medida en las direcciones de dichos muros.
- La relación entre la longitud y anchura de la planta del edificio no excederá de 2.0, a menos que, para fines de análisis sísmico, se pueda suponer dividida dicha planta en tramos independientes cuya relación entre longitud y anchura satisfaga esta restricción y cada tramo resista según el criterio que marca el Artículo 229 de este reglamento.
- La relación entre la altura y la dimensión mínima de la base del edificio no excederá de 1.5, y la altura del edificio no será mayor de 13 m.

ARTÍCULO 229.- Método simplificado de análisis.- Para aplicar este método se hará caso omiso de los desplazamientos horizontales, torsiones y momentos de volteo y se verificará únicamente que en cada piso la suma de las resistencias al corte de los muros de carga, proyectadas en la Dirección en que considera la aceleración, sea cuando menos igual a la fuerza cortante total que obre en dicho piso, calculada según se especifica en el inciso I del Artículo 230 de este reglamento, pero empleando los coeficientes sísmicos reducidos que se indican en la tabla siguiente, debiéndose verificar por lo menos en dos direcciones ortogonales.

ZONA	MUROS DE CONCRETO O DE MAMPOSTERÍA DE PIEZAS MACIZAS			MUROS DE MAMPOSTERÍA DE PIEZAS HUECAS		
	ALTURA DE CONSTRUCCIÓN EN METROS					
	ALTURA MENOR DE 4	ENTRE 4 Y 7	ENTRE 7 Y 13	ALTURA MENOR DE 4	ENTRE 4 Y 7	ENTRE 7 Y 13
I	0.07	0.08	.08	0.10	0.11	0.11
II y III	0.13	0.16	0.19	0.15	0.19	0.23

En este cálculo, tratándose de muros cuya relación entre la altura de pisos consecutivos, h, y la longitud L, exceda de 1.33, la resistencia se reducirá afectándola el coeficiente (1/3L/h)².

ARTÍCULO 230.- Análisis estático.- Para efectuar el análisis estático de una estructura, se procederá en la forma siguiente:

- Para calcular las fuerzas cortante a diferentes niveles de una estructura, se supondrá un conjunto de fuerzas horizontales actuando sobre cada uno de los puntos donde se suponga concentradas las Masas. Cada una de estas fuerzas se tomará igual al peso de la masa que corresponde por un coeficiente proporcional a h, siendo h la altura de la masa en cuestión sobre el desplante (o nivel a partir del cual las deformaciones estructurales pueden ser apreciables), sin los incluir tanques, apéndices u otros elementos cuya estructuración difiera radicalmente de la del resto de la misma. El factor de proporcionalidad se tomará de tal manera que la relación V/W en la base sea igual a c/Q pero no menor que a₀ siendo q el factor de ductilidad que se define en el Artículo 225 de este reglamento y el valor dado por la tabla del Artículo 224 de este mismo ordenamiento. Al calcular V/W se tendrán en cuenta los pesos de tanques, apéndices y otros elementos cuya estructuración

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

difiera radicalmente de la del resto de la estructura y las fuerzas laterales asociadas a ellos, calculadas según se especifica en el inciso V de este Artículo.

- II. En el análisis de péndulos invertidos (estructuras en que 50 por ciento o más de su masa se halle en el extremo superior y tengan un solo elemento resistente en la dirección de análisis o una sola hilera de columnas perpendicular a ésta), además de la fuerza lateral de diseño, F_d , se tendrán en cuenta las aceleraciones angulares de la masa superior. El efecto de dichas aceleraciones se tomará equivalente a un par aplicado en el extremo superior del elemento resistente, cuyo valor es

$$1.5F_d r_d / x$$

Donde:

r_d = radio de giro de la masa con respecto a un eje horizontal normal a la dirección de análisis y que pase por el punto de unión entre la masa y el elemento resistente;

u y x = giro y desplazamiento lateral, respectivamente, del extremo superior del elemento resistente bajo la acción de la fuerza lateral F_d .

- III. Para valuar las fuerzas sísmicas que obran en tanques, apéndices y demás elementos cuya estructuración difiera radicalmente de la del resto de la construcción, se pondrá actuando sobre el elemento en cuestión la misma distribución de aceleraciones que le corresponden si se apoya directamente sobre el terreno, multiplicada por $(c+u_0)/u_0$, donde c' es el factor por el que se multiplican los pesos a la altura de desplante del elemento cuando se valúan las fuerzas laterales sobre la construcción. Se incluyen en este requisito los parapetos, prelitos, anuncios, ornamentos, ventanales, muros, revestimientos, y otros apéndices con que cuenten. Se incluyen así mismo, los elementos sujetos a esfuerzos que dependen principalmente de su propia aceleración (no de la fuerza cortante ni del momento de volteo), como las losas que transmiten fuerzas de inercia de las masas que soportan.
- IV. El momento de volteo para cada marco o grupo de elementos resistentes en un nivel dado podrá reducirse, tomándolo igual al calculado multiplicado por $0.8 + 0.2z$ (siendo z la relación entre la altura a la que se calcula el factor reductor por momento de volteo y la altura total de la construcción), pero no menor que el producto de la fuerza cortante en el nivel en cuestión multiplicada por su distancia al centro de gravedad de la parte de la estructura que se encuentre por encima de dicho nivel. En péndulos invertidos no se permite reducción de momento de volteo.
- V. La excentricidad torsional calculada en cada nivel se tomará como la distancia entre el centro de torsión del nivel correspondiente y la fuerza cortante en dicho nivel. Para fines de diseño, el momento torsionante, se tomará igual a la fuerza cortante de entripiso multiplicada por la excentricidad que para cada marco resulte más desfavorable de las siguientes: $1.5a > 0.1b$ o $0.2 - 0.1b$, donde a es la excentricidad torsional calculada en el entripiso considerado y b es la máxima dimensión en planta de dicho entripiso medida perpendicularmente a la Dirección del movimiento del terreno.

ARTICULO 231.- Análisis dinámico.- Se aceptarán como métodos de análisis dinámico el análisis modal y el cálculo paso a paso de respuestas a temblores específicos.

Si se usa el análisis modal, deberá incluirse el efecto de todos los modos naturales de vibración con periodo mayor o igual que 0.4 seg., pero en ningún caso podrán considerarse menos de tres modos. Puede desprejiciarse el efecto dinámico torsional de excentricidades estáticas. En tal caso, el efecto de dichas excentricidades y de la excentricidad accidental se calculará como lo especifica el Artículo correspondiente al análisis estático.

Para calcular la participación de cada modo natural en las fuerzas laterales actuando sobre la estructura, se pondrán las aceleraciones espectrales de diseño especificadas en el Artículo 226 de este reglamento, incluyendo la reducción que ahí mismo se fija. Esta reducción no será aplicable a las deformaciones calculadas.

Las respuestas modales R_i (donde R_i puede ser fuerza cortante, deformación, momento de volteo, etc.), se combinarán de acuerdo a la expresión:

$$S = \sqrt{S_1^2 + S_2^2}$$

Salvo en los casos en el que el cálculo de los modos de vibración se hayan tomado en cuenta los grados de libertad correspondientes a torsión o a deformaciones de apéndices. En estos casos, los efectos de los modos naturales se combinarán de acuerdo con el criterio que apruebe la Dirección si se emplea el método de cálculo paso a paso de respuestas a temblores específicos, podrá acudir a acelerogramas de temblores reales o de movimientos simulados, o a combinaciones de éstos siempre que se usen no menos de cuatro movimientos representativos, independientes entre sí, cuyas intensidades sean compatibles con los demás criterios que consigna el presente reglamento, y que se tengan en cuenta el comportamiento no lineal de la estructura y las incertidumbres que haya en cuanto a sus parámetros.

ARTICULO 232.- Estado límite por desplazamientos horizontales.- Las deformaciones laterales de cada entripiso debidas a fuerzas cortantes no excederá de 0.008 veces la diferencia de elevaciones correspondientes, salvo donde los elementos que no forman parte integrante de la estructura estén ligados a ella en tal forma que los daños por las deformaciones de ésta. En este caso, el límite en cuestión deberá tomarse igual a 0.016. En el cálculo de los desplazamientos se tomará en cuenta la rigidez de todo elemento que forme parte integrante de la estructura.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

ARTICULO 233.- Estado límite por rotura de vidrios.- En las fachadas tanto interiores como exteriores, los vidrios de las ventanas se colocarán en los marcos de éstas dejados en todo el derredor de cada panel una hilera por lo menos igual a la mitad del desplazamiento horizontal relativo entre sus extremos, calculado a partir de la deformación por cortante de entripiso y dividido entre $1 + H/B$, donde B es la base y H la altura del tablero de vidrio de que se trate. Podrá omitirse esta precaución cuando los marcos de las ventanas estén ligados a la estructura de tal manera que las deformaciones de ésta no las afecten.

ARTICULO 234.- Estados límite por choques contra estructuras adyacentes.- Toda nueva construcción deberá estar separada de sus linderos con los predios vecinos un mínimo de 50m., pero no menos de 0.005, 0.007 y 0.008 de su altura, en terrenos tipo I, II y III respectivamente, ni menos que el desplazamiento horizontal máximo en cada nivel calculado con la expresión:

$$D = D + ah$$

Donde:

D = Desplazamiento horizontal calculado para cada nivel.

h = Altura sobre el terreno

a = 0.0010, 0.0015 y 0.0020 Para terrenos tipo I, II y III, respectivamente.

Para las juntas de dilatación regirá el mismo criterio que para los linderos de colindancias, a menos que se toman precauciones especiales para evitar daños por choques.

ARTICULO 235.- Tanques.- En el diseño de tanques deberán tomarse en cuenta las presiones hidrodinámicas y las oscilaciones del líquido almacenado, así como los momentos que obran en el fondo del recipiente. De acuerdo con el tipo de la estructura que los soporta, se adoptarán los valores de q que se fijan en el Artículo 225 de este ordenamiento correspondientes a la estructuración I y los criterios de análisis estático especificados en el Artículo 220 de este reglamento.

ARTICULO 236.- Muros de retención.- Los empujes que ejercen los rellenos sobre los muros de retención, debidos a la acción de los sismos, se valuarán suponiendo que el muro y la zona de relleno por encima de la superficie crítica de deslizamiento se encuentran en equilibrio límite bajo la acción de las fuerzas debidas a carga vertical, y a una aceleración horizontal igual a $C/2$ veces la gravedad. Podrán así mismo emplearse procedimientos diferentes siempre y cuando sean previamente aprobados por la Dirección.

ARTICULO 237.- Estructuras dañadas.- Cuando a raíz de un sismo una construcción sufra daño en sus elementos, sean o no estructurales, el dueño del inmueble deberá presentar un proyecto de reparación o de refuerzo a la Dirección. El proyecto y su ejecución se realizarán bajo la Dirección de un director responsable de obra.

CAPITULO VII
DISEÑO POR VIENTO

ARTICULO 238.- Generalidades.- Las construcciones se analizarán suponiendo que el viento puede actuar por lo menos en dos direcciones horizontales perpendiculares entre sí. Los factores de carga para diseño por viento serán los que se especifican para aciones accidentales en las normas técnicas del Artículo 199. Para verificar la estabilidad general de las construcciones en cuanto a volteamiento, se analizará esta posibilidad suprimiendo las cargas vivas que contribuyan a disminuir el efecto.

Deberá estudiarse el efecto local de presiones interiores. En todos los casos se revisará la estabilidad de la cubierta y de sus anclajes.

Serán aplicables los criterios generales de análisis que señala el Artículo 199 del presente cuerpo normativo.

ARTICULO 239.- Clasificación de las estructuras.- De acuerdo con su uso, las construcciones se clasificarán igual que para efectos de diseño sísmico, según el Artículo 221 de este reglamento. De acuerdo con la naturaleza de los principales efectos que el viento puede ocasionar en las estructuras, éstas se clasificarán en cuatro tipos:

TIPO 1. Comprende las estructuras poco sensibles a las ráfagas y a los efectos dinámicos de viento. Incluye específicamente las siguientes construcciones:

- Edificios de habitación u oficina, con altura menor de 6 m. o periodo natural menor de 2 seg.
- Todas las construcciones cerradas, techadas con sistemas de arcos, traves, armaduras, losas, cascarones u otros sistemas de cubierta rígidos; es decir, que sean capaces de tomar las cargas debidas a viento sin que varíe esencialmente su geometría. Se excluyen las cubiertas flexibles, como las de tipo colgante, a menos que por medio de una medida de una geometría adecuada, la aplicación de prefuerzo u otra medida, se logre limitar la respuesta estructural dinámica.

TIPO 2. Comprende las estructuras cuya esbetez o dimensiones reducidas en su sección transversal las hace especialmente sensible a las ráfagas de corta duración, y cuyos períodos naturales largos favorecen la ocurrencia de oscilaciones importantes. Se cuentan en este tipo, los edificios para habitación u oficinas con esbeltas, definida como la relación entre la altura mayor de 6 metros. Se incluyen también las torres atriladas o en voladizo para líneas de transmisión, antenas, tanques elevados, parapetos, anuncios, y en general las estructuras que presentan una dimensión muy corta paralela a la Dirección del viento. Se excluirán de este tipo las estructuras que explícitamente se mencionan como pertenecientes a los tipos 3 y 4.

TIPO 3. Comprende estructuras como las explícitamente se mencionan en el tipo 2, en que además, la forma de su sección transversal propia la generación periódica de vórtices o remolinos de ejes paralelos a la mayor dimensión de la estructura.

Son de este tipo las estructuras o componentes aproximadamente cilíndricos y de pequeño diámetro, tales como tuberías y chimeneas.

TIPO 4. Comprende las estructuras que por su forma o por lo largo de sus periodos de vibración presentan problemas aerodinámicos especiales. Entre ellas se hallan las cubiertas colgantes que no pueden incluirse en el tipo 1.

ARTÍCULO 240.- Efectos.- En el diseño de estructuras sometidas a la acción de viento deberán tomarse en cuenta, de los siguientes efectos, aquellos que puedan ser importantes en cada caso:

- I. Empujes y succiones estáticas.
 - II. Empujes dinámicos paralelos y transversales al flujo principal, causados por turbulencia.
 - III. Vibraciones transversales al flujo causadas por vórtices alternantes.
 - IV. Inestabilidad aerolestática. Para el diseño de las estructuras tipo 2 deberán incluirse los efectos estáticos y los dinámicos causados por turbulencia. El diseño podrá efectuarse según el criterio del Artículo 249 de este ordenamiento, o de acuerdo con un procedimiento de análisis que tome en cuenta las características de la turbulencia y sus efectos dinámicos sobre las estructuras.
- Las estructuras tipo 3 deberán diseñarse de acuerdo con los criterios especificados para las del tipo 2, pero además deberá revisarse alternantes, según se especifica en el Artículo 252 del presente cuerpo de normas reglamentarias. Para estructuras tipo 4, los efectos de viento deberán valuarse de acuerdo con un procedimiento de análisis que tome en cuenta las características de la turbulencia y sus efectos dinámicos, pero en ningún caso serán menores que los especificados para el tipo 1.

Los problemas de inestabilidad aeroelástica ameritarán estudios especiales que deberán ser aprobados por la Dirección.

ARTÍCULO 241.- Empujes estáticos.- Los efectos de viento se tomarán equivalentes a las de una fuerza distribuida sobre el área expuesta, dicha fuerza, presión o succión, se supondrá perpendicular a la superficie sobre la cual actúa. Su valor por unidad de área se calculará con la expresión:

$$P = 0.0048 G C VD$$

donde:

C = coeficiente de empuje (sin dimensiones)

P = Presión o succión debida al viento, en kg/m²

VD = velocidad de diseño, en km/h, calculada de acuerdo con lo indicado en el Artículo 249.

$$G = \frac{8 + h}{8 + 2h}$$

factor de reducción de densidad de la atmósfera, a la altura h (en km) sobre el nivel del mar.

Cuando C es positivo, se trata de empuje sobre el área expuesta; cuando es negativo, se trata de succión, en el Artículo 250 de este Reglamento se definen valores de C aplicables a algunas de las formas de construcción más usuales. Si se adoptan otros valores de C, deberán justificarse con base en resultados analíticos o experimentales sobre distribución de presiones de viento.

ARTÍCULO 242.- Excentricidades accidentales.- Se considerará que la fuerza resultante de la acción del viento actúa excentricamente con respecto al centroide del área expuesta. Se supondrá en Dirección horizontal una excentricidad accidental de $\pm(0.3L/2BH) + 0.05L$ para relaciones L/H menores de 2; y de $\pm L/8$ para relaciones mayores, siendo h y L la altura y la base del área expuesta, respectivamente. En Dirección vertical se tomará una excentricidad que provoque la condición más desfavorable para el diseño de cada miembro. Los efectos de las excentricidades deberán considerarse simultáneamente.

ARTÍCULO 243.- Empuje sobre elementos de sección transversal pequeña.- Para efectos de diseño local de elementos de dimensiones transversales pequeñas en comparación con su longitud tales como cables o tirantes, perfiles estructurales de armaduras planas o espaciales- que satisfagan los requisitos del Artículo 240, el empuje de viento sobre ellos se definirá por las componentes de la fuerza debida a viento por unidad de longitud del elemento. Para viento actuando normalmente al eje de la pieza, los valores de dichos componentes se calcularán de acuerdo con las ecuaciones establecidas en normas técnicas complementarias vigentes del distrito federal.

ARTÍCULO 244.- Área expuesta.- Los empujes de viento se evaluarán suponiendo las presiones o succiones calculadas según la ecuación del Artículo 241 de este reglamento actuando sobre las áreas expuestas a una continuación se indican. El área expuesta será:

1. El área total de la superficie, en superficies planas llenas.

- II. La proyección vertical de la construcción, en construcciones tipo torre de sección circular o aproximadamente circular.
- III. El 20% del área limitada por las aristas exteriores de las armaduras en estructuras reticulares de este tipo.
- IV. La totalidad del área del primer diente, y la mitad del área para cada uno de los demás dientes, en techos con forma de diente de sierra.
- V. La proyección vertical de la superficie, en techos formados por superficies cilíndricas; la succión vertical, sin embargo, se valorará tomando el área de la proyección horizontal del techo.

ARTÍCULO 245.- Velocidades del viento. Nomenclatura.- En los siguientes incisos se presentan los principales parámetros que determinan la velocidad del viento de diseño. Esta velocidad, como se explica posteriormente, es función de:

- A. Localización geográfica.
- B. Probabilidad de excelencia.
- C. Topografía en la vecindad de la estructura.
- D. Características de la estructura.

Para lo que sigue, se adoptan las siguientes definiciones de velocidad de viento:

V_r velocidad regional. Es la velocidad máxima probable en una zona o región determinada para un cierto periodo de recurrencia, en km/H.

V_b velocidad básica. Es la velocidad que, a una altura de 10 metros sobre el terreno, se presenta en el lugar de desplante de la estructura, en km/H.

V_z velocidad del viento a una altura z sobre el terreno, en km/H.

V_d velocidad de diseño a partir de la cual se evalúan los efectos del viento en la estructura en km/H.

V_g velocidad gradiente, en km/H.

z altura sobre el nivel del terreno, en metros.

n exponente de la expresión para cálculo de V_z (función de la topografía).

g altura gradiente, en metros.

Si para una localidad existen registros confiables de viento o experiencias que indiquen que es inadecuada la velocidad del viento (regional, básica o de diseño) consignada en las recomendaciones de los incisos mencionados, se podrán usar valores mayores a juicio del diseñador.

ARTÍCULO 246.- Velocidad regional.- Para fines de diseño por viento, la república mexicana se ha dividido en varias zonas.

Se considerará al municipio de Caborca dentro de la zona sísmica número 2.

La elección de la velocidad regional, V_r, para diseño se hará con base en la importancia de la estructura, de acuerdo al criterio de la tabla 2. En la tabla 3 se indican, para esta zona, las velocidades regionales, V_r, para periodos de recurrencia de 50 y 200 años; es decir, con probabilidades asociadas de excedencia de 2% y 5%, respectivamente.

Las velocidades regionales que aquí se establecen son representativas de toda una zona y pueden no ser estrictamente aplicables en localidades específicas dentro de ella. Dichas velocidades, entonces, han de considerarse como mínimas. En lugares donde se tengan registros de viento mayores, estos deberán usarse para estimar las velocidades de diseño.

ARTÍCULO 247.- Velocidad básica.- La velocidad básica del viento V_b se obtiene a partir de la velocidad regional, de acuerdo con la expresión:

$$V_b = kV_r$$

Donde k es un factor que depende de la topografía del sitio y se tomará conforme a lo establecido en normas técnicas complementarias vigentes del Distrito Federal.

ARTÍCULO 248.- Variación de la velocidad con la altura.- La velocidad del viento varía con la altura sobre el terreno. A la altura por encima de la cual la velocidad del viento no varía se conoce como altura gradiente. Establecidas en normas técnicas complementarias vigentes del distrito federal.

Para fines de diseño, se supondrá que la velocidad del viento a la altura z, V_z, está dada por las expresiones:

$$V_z = V_b \left(\frac{z}{g}\right)^n \text{ para } 10 < z < 60$$

$$V_z = V_b \text{ para } z \leq 10 \text{ m.}$$

$$V_z = V_b \text{ para } z \geq 60$$

Las unidades de z y d son metros, y km/h las de las velocidades.

V_b es la velocidad que se obtiene al hacer Z = g.
Los valores de z y d son función de la topografía del lugar y se tomarán los valores obtenidos de las normas técnicas complementarias vigentes del distrito federal.

ARTÍCULO 249.- Velocidad de diseño. Factor de ráfaga.- Para obtener la velocidad de diseño, V_d, obtenida en el inciso anterior por un factor de ráfaga, fr, ésto es:

$$V_d = Fr V_z$$

V_d es la velocidad que se obtiene al hacer Z = g.
El factor de ráfaga será de 1.3 para las estructuras sensibles a ráfagas cortas (estructuras tipo 2 y 3) y de 1.0 para las estructuras tipo 1. Para el caso de estructuras tipo 3, el factor de ráfaga se aplicará en el cálculo de la velocidad de diseño para el análisis estático; para el análisis de los efectos dinámicos no será necesario aplicar dicho factor.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

ARTÍCULO 250.- Coeficientes de empuje.- Los coeficientes que se especifican a continuación corresponden a la acción exterior del viento. A ésta debe adicionarse el efecto de las presiones internas que se señalan en el Artículo 25. El análisis de empujes exteriores debe incluir la posibilidad de que ocurran las excentricidades accidentales descritas en el Artículo 242 del presente reglamento. Se aplicarán los siguientes coeficientes de empuje c:

- I. Paredes rectangulares vérticales. Cuando el viento actúe normalmente a la superficie expuesta, se tomará $C = 0.75$ del lado del barlovento y -0.68 del sotavento de paredes aisladas, como bardas, anteviento perpendicular, se analizará con la suma de los efectos de presión, es decir, $C = 1.43$.
 - II. Edificios de planta y elevación rectangulares.- para los muros normales a la acción del viento se usarán los valores de c que señala el párrafo anterior. En las paredes paralelas a la acción del viento, así como en el techo, si éste es horizontal, se distinguirán tres zonas: En la primera, que se extiende desde la arista de barlovento hasta una distancia igual a $H/3$, $C = 1.75$. En la segunda, que abarca hasta $1.5 h$ desde la misma arista, $C = -1.00$; y en el resto, $C = -0.40$. La misma especificación rige en cubiertas con generatrices y aristas paralelas a la acción del viento (techos inclinados y cilíndricos). En este inciso, h es la altura de la construcción medida del lado de barlovento y sin incluir la cubierta.
 - III. Cubiertas de arco circular.- Para viento que actúa normalmente al eje longitudinal del arco se distinguirán tres zonas: la zona de barlovento, que se extiende hasta el punto en que la tangente al arco forma un ángulo de 45 respecto a la horizontal; la zona central, entre los puntos en que las tangentes forman ángulos de 45 y 135 respecto a la horizontal; y la zona de sotavento, a partir del límite de la zona central. Se usarán los siguientes factores de empuje:
 - I. Zona de barlovento
Si la relación de flecha a claro de la cubierta es menor de 0.20 :
 $C = -0.70$
Si dicha relación es mayor de 0.20 :
 $C = 4.35 D/B - 1.57$
Donde:
B claro de la cubierta, en m y D flecha de la cubierta, en m
 - II. Zona central
 $C = -0.95 D/B - 0.71$
 - III. Zona de sotavento
 $C = -0.55$
Cuando el viento actúe longitudinalmente, se supondrán las zonas y presiones establecidas en B).
 - IV. Cubiertas de dos aguas.- Para viento con acción normal a las generatrices, se considerarán en la superficie de barlovento tres zonas iguales a las descritas en B). Se emplearán los coeficientes de empuje especificados en las normas técnicas complementarias vigentes de D.F. Cuando en el viento actúe paralelamente a las generatrices, se supondrán las zonas y presiones establecidas en B).
 - V. Cubiertas de una agua.- Cuando el viento actúe actuando normalmente a las generatrices horizontales, y la cubierta esté orientada hacia el lado del barlovento, serán aplicables los coeficientes especificados en las normas técnicas complementarias vigentes de D.F. Si la cubierta está orientada hacia el lado de sotavento y su inclinación excede de 15° , se tomará $C = -0.68$. Si su inclinación es menor de 15° , se tratará como horizontal, de acuerdo con B). Para viento actuando paralelamente a las horizontales, se supondrán las zonas y presiones establecidas en B).
 - VI. Cubiertas en forma de diente de sierra.- Los efectos de viento perpendicular a las generatrices y actuando sobre el primer diente se calcularán como se especifica en E). Sobre los demás, se tomará $c = -0.68$. Los empujes horizontales se valorarán respetando la definición de área expuesta del Artículo 244 de este reglamento.
 - VII. Chimeneas y torres.- El empuje en la Dirección del viento se valorará suponiendo el área expuesta según el Artículo 244 y $C = 0.7$.
 - VIII. Trabes y armaduras.- En trabes y armaduras aisladas se supondrá un coeficiente de empuje de 1.8 , referido al área expuesta. Cuando alguna trabe o armadura se encuentre protegida del lado de barlovento por una o más características semejantes, el coeficiente de empuje podrá reducirse hasta RX , donde, X es la relación entre separación y peralte de las trabes o armaduras y R un coeficiente que vale 0.10 para trabes de alma llena y 1.5 para armaduras. Los coeficientes de empuje propuestos en este inciso son aplicables para armaduras, ya sea que se calcule el área expuesta de acuerdo con lo especificado en el Artículo 244 o mediante la proyección vertical. Para armaduras construidas con miembros tubulares, el coeficiente de empuje puede tomarse igual a 0.7 .
- Para el diseño de estructuras continuas sobre varios apoyos, deberá superponerse en cada elemento o sección crítica la condición más desfavorable que provenga de considerar independientemente en cada claro un empuje comprendido entre el 75 y el 100% del valor máximo especificado. El diseño luego por viento de los miembros de estructuras triangulares se efectuará empleando las velocidades de viento que correspondan a estructuras tipo 2. Se incluirán los empujes paralelos a la Dirección del viento y los normales a ella empleando los criterios establecidos en el Artículo 243.

C:\SEMFORM - 1004

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

ARTÍCULO 251.- Presiones interiores.- Cuando el porcentaje de aberturas de algunas de las paredes de la construcción en el nivel que se analiza sea mayor del 30% , para el diseño local de todos los elementos que limitan en cualquier Dirección el nivel en cuestión, deben considerarse presiones o succiones interiores dadas por la ecuación del Artículo 241 en adición a las presiones o succiones exteriores, con los siguientes valores del coeficiente de empuje C:

- I. Cuando la abertura se encuentra del lado de barlovento.
 $C = 0.8$
 - II. Cuando la abertura se encuentre del lado de sotavento o en los costados
 $C = -0.6$
Para porcentajes de abertura menores del 30% , se supondrán para el cálculo de las presiones interiores los valores de c más desfavorables entre los especificados a continuación:
 - A) Si la abertura se encuentra del lado de barlovento,
 $C = 0.8 n + 0.3 (1 - n)$
 - B) Si la abertura se encuentra del lado de sotavento o en un costado,
 $C = -0.6 n + 0.3 (1 - n)$
- Donde
C = Coeficiente de empuje (adimensional)
n = Relación de aberturas, en porcentaje
Las presiones interiores no deben considerarse para el análisis de la estabilidad del conjunto de la estructura.

ARTÍCULO 252.- Vibraciones causadas por vórtices alternantes.- En el diseño de las estructuras del tipo 3 deberán tomarse en cuenta los efectos dinámicos generales y locales de las fuerzas transversales causadas por vórtices alternantes. En la valuación de estos efectos, se aplicarán criterios aprobados por la Dirección.

CAPÍTULO VIII
CIMENTACIONES

ARTÍCULO 253.- Alcance.- En este Capítulo se fijan los requisitos mínimos para el diseño y la construcción de las cimentaciones de las estructuras.

ARTÍCULO 254.- Definiciones.- Para los propósitos de este reglamento se adoptarán las siguientes definiciones:

- I. Se llamará cimentación al conjunto formado por la subestructura, los pilotes o pilas sobre los que ésta se apoye, en su caso, y el suelo en que aquella y éstos se implanten.
- II. Se llamará incremento neto de presión o de carga aplicado por una subestructura o por un elemento de ella, al resultado de sustraer de la presión o carga total transmitida al suelo por dicha subestructura o elemento, la presión o carga total previamente existente en el suelo al nivel de desplante.
- III. Se llamará capacidad de carga neta de un elemento o de un conjunto de elementos de cimentación, al mínimo incremento de carga que producirá alguno de los estados límite de falla que se indican en el inciso II del Artículo 262 de este reglamento.

ARTÍCULO 255.- Obligación de cimentar.- Toda construcción se soportará por medio de una cimentación apropiada. Los elementos de la subestructura no podrán, en ningún caso, desplazarse sobre tierra vegetal o sobre desechos sueltos. Sólo se aceptará cimentar sobre rellenos artificiales cuando se demuestre que éstos cumplen con los requisitos definidos en el Artículo 264 de este reglamento.

ARTÍCULO 256.- Profundidad mínima de desplante.- Los cimientos deberán desplazarse sobre suelo resistente, y por lo menos a 60 centímetros bajo la superficie del terreno. Se exceptúan las construcciones cimentadas directamente sobre roca.

ARTÍCULO 257.- Tipos de cimentación.- Las cimentaciones podrán ser: Zapatas aisladas, zapatas corridas, losas, pilotes, pilas, cascarones o bóvedas invertidas, cajones y mixtas. Cualquier otro tipo de cimentación distinto a los anteriores, se podrá construir previa autorización de la Dirección.

ARTÍCULO 258.- Cargas y factores de seguridad.- Toda cimentación deberá diseñarse para soportar las acciones permanentes, variables y accidentales del Capítulo II de este Título, de conformidad con sus valores dados en los Capítulos IV, V, VI y VII, del presente Título, así como el peso propio de los elementos estructurales de la cimentación, los pesos y los empujes laterales de los rellenos y lastres que graviten sobre ellos, y todas las acciones localizadas en la propia cimentación y su vecindad. Los factores de carga para el diseño de cimentaciones serán los que se indican en las normas técnicas del Artículo 199 de este reglamento.

ARTÍCULO 259.- Requisitos mínimos de acuerdo al tipo de suelo.- En general, para el diseño de una cimentación, se deberá tener conocimiento de las características y propiedades mecánicas e hidráulicas del suelo sobre el cual se va a desplantar la cimentación. Siendo la finalidad de la subestructura transmitir las cargas al terreno de modo que no sobrepase su capacidad de carga, deberá hacerse un estudio mecánico de suelos previo para determinar esta capacidad en los casos siguientes:

- A. Cuando la estructura se construya sobre arenas limosas, bastará conocer el comportamiento de las construcciones existentes en la vecindad de la obra. De no conocer éste, será necesario identificar el tipo de suelo y determinar su capacidad de carga. Esto se hará cuando la estructura transmita una carga menor de 10 ton/m². Cuando la carga

C:\SEMFORM - 1004

- transmitida sea mayor de 10 ton/m². Deberá efectuarse un estudio del suelo y tomar las precauciones necesarias.
- B. Cuando el suelo de cimentación está constituido por arcillas expansivas, necesariamente deberá hacerse un estudio de mecánica de suelos.
- C. Cuando el suelo de cimentación sea del tipo calcáreo, será necesario realizar un estudio de mecánica de suelos.
- D. cuando la cimentación se desplace sobre roca sana, se usará una capacidad de carga máxima de 30 ton/m².

ARTÍCULO 260.- Investigación de las construcciones colindantes.-Deberán investigarse las condiciones de cimentación, estabilidad, hundimientos, emersiones, agrietamientos y desplomes de las construcciones colindantes y tomarse en cuenta en el diseño y construcción de la cimentación en proyecto.

ARTÍCULO 261.- Protección del suelo de cimentación.- La subestructura deberá desplazarse a una profundidad tal que sea insignificante la posibilidad de deterioro del suelo por erosión o intemperismo en el contacto con la subestructura.

En toda cimentación, y especialmente en las someras, se adoptarán medidas adecuadas para evitar el arrastre de los suelos por turbulencia a causa del flujo de aguas superficiales o subterráneas.

ARTÍCULO 262.- Estados límite.- En el diseño de toda cimentación se considerarán los siguientes estados límite, además de los correspondientes a los miembros de la subestructura:

- A) De servicio: movimiento vertical medio (hundimiento y emersión) con respecto al nivel del terreno circundante, inclinación media y deformación diferencial. Se considerará el componente inmediato, el diferido y la combinación de ambos en cada uno de estos movimientos. El valor esperado de cada uno de tales eventos deberá ser suficientemente pequeño para no causar daños intolerables a la propia cimentación, a la superestructura y a sus instalaciones, a los elementos no estructurales, a los acabados, a las construcciones vecinas y a los servicios públicos. Los valores límites de hundimiento diferenciales en estructuras serán los consignados en las normas técnicas complementarias vigentes del D.F. Si aplica a juicio de la Dirección.
- B) De falla:

1. Flotación;
2. Falla local y colapso general del suelo bajo la cimentación o bajo elementos de la misma. Cada uno de estos estados límites de falla deberán evaluarse para las condiciones más críticas durante la construcción, para instantes inmediatamente posteriores a la puesta en servicio de la estructura y para tiempos del orden de la vida útil de la misma.

ARTÍCULO 263.- Excavaciones.- En el diseño y ejecución de las excavaciones se considerarán los siguientes Estados límite:

- I. De servicio: movimientos verticales y horizontales inmediatos y diferidos en el área de excavación y en los alrededores. Los valores esperados de tales movimientos deberán ser suficientemente reducidos para no causar daños a las construcciones e instalaciones adyacentes y a los servicios públicos. Además, la recuperación por recarga no deberá ocasionar movimientos totales o diferenciales intolerables en las estructuras que se desplazan en el sitio.
- II. De falla: colapso de las paredes de la excavación, falla de los cimientos de las construcciones adyacentes y falla de fondo de la excavación.

ARTÍCULO 264.- Rellenos.- Cuando la cimentación se vaya a ejecutar sobre relleno, la profundidad de desplante se llevará hasta suelo firme, salvando la profundidad del relleno cuando este esté formado por materiales degradables o excesivamente compresibles y no se haya constatado la compactación de campo y se cumplan las especificaciones de diseño. Los rellenos deberán compactarse de modo que sus cambios volumétricos por peso propio, por saturación y por las acciones externas a que estarán sometidos, no causen daños intolerables a las instalaciones o a las estructuras alojadas en ellos o colocadas sobre los mismos.

Los rellenos que vayan a ser contenidos por muros, deberán colocarse por procedimientos que eviten el desarrollo de empujes superiores a los considerados en el diseño. En el cálculo de los empujes, se tomarán en cuenta las acciones aplicables de los Capítulos II y III al vir de este Título y cualesquiera otras que actúen sobre el relleno o la estructura de retención. Se prestará especial atención a la construcción de drenes, filtros, floraderos y demás medidas tendientes a controlar los empujes de agua.

ARTÍCULO 265.- Empuje de tierras.- En términos generales, se considerarán tres casos diferentes para definir las presiones de tierras que intervienen en el cálculo de estructuras de contención, y son:

- I. Presión ejercida contra muros de sostenimiento cuyo borde superior tiene libertad de desplazamiento, o sea, muros en voladizo.
- II. Presión en muros cuyo borde superior está impedido de desplazamiento.
- III. Presiones ejercidas sobre ademes de excavaciones.

Las condiciones de análisis de cada uno de los casos mencionados se señalan en las normas técnicas complementarias.

ARTÍCULO 266.- Memoria del diseño.- La memoria del diseño deberá incluir una justificación del tipo de cimentación proyectado y de los procedimientos de construcción especificados y una descripción de los métodos de análisis usados. Se anexarán los resultados de las exploraciones, sondeos, pruebas de laboratorio y otras determinaciones, cuando éstos se hayan realizado, así como las magnitudes de las acciones tomadas en cuenta en el diseño, la interacción considerada con las cimentaciones de los inmuebles colindantes y la distancia, en su caso, que se dejará ante estas cimentaciones y las que se proyecta.

**TÍTULO SEXTO
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
CAPÍTULO I**

GENERALIDADES

ARTÍCULO 267.- Responsabilidad.- El director responsable de obra o los propietarios de una obra que no requiera director responsable, están obligados a vigilar que la ejecución de la misma se realice con las técnicas constructivas más adecuadas, se empleen los materiales con la resistencia y calidad especificadas en este reglamento y en sus normas técnicas complementarias, se tomen las medidas de seguridad necesarias, y se evite causar molestias o perjuicios a terceros.

ARTÍCULO 268.- Seguridad en la ejecución de las obras.- Durante la ejecución de cualquier construcción, la Dirección o propietario de la misma, si ésta no requiere director responsable, tomarán las precauciones, adoptarán las medidas técnicas y realizarán los trabajos necesarios para proteger la vida y la integridad física de los trabajadores y la de terceros, así como para evitar los daños que directa o indirectamente pudiere causar la ejecución de la obra.

ARTÍCULO 269.- Planos y licencias en las obras.- Los planos autorizados y las licencias de las obras deberán conservarse en las propias obras durante la ejecución de éstas y estar a disposición de los supervisores de la Dirección.

ARTÍCULO 270.- Bitácora de la obra.- El director responsable de obra está obligado a mantener en la obra el libro de bitácora a que se refiere el Artículo 52 de este reglamento, encuadrado y foliado, y tenerlo a disposición de los supervisores de la Dirección. Y en caso de que no se requiera un director responsable de obra, la bitácora deberá ser llevada por el propietario de la obra y podrá ser revisada por la Dirección.

ARTÍCULO 271.- Procedimientos constructivos.- Para la utilización de los distintos materiales o la aplicación de sistemas estructurales deberán seguirse procedimientos constructivos que cumplan con los requisitos especificados por la Dirección. Tales procedimientos deberán garantizar que el comportamiento de la estructura esté de acuerdo con lo especificado en el diseño estructural. La Dirección deberá vigilar que se cumpla con este reglamento, particularmente en lo que se refiere a los siguientes aspectos:

- I. Propiedades mecánicas de los materiales;
- II. Tolerancias de las dimensiones de los elementos estructurales, tales como medidas de claros, secciones de las pizcas, área y distribución del acero y espesores de recubrimientos;
- III. Nivel y alineamiento de los elementos estructurales; y
- IV. Cargas muertas en la estructura, tales como el peso volumétrico propio y el provocado por la colocación de materiales durante la ejecución de la obra.

ARTÍCULO 272.- Nuevos procedimientos de construcción.- Podrán utilizarse los nuevos procedimientos de construcción que el desarrollo de la técnica introduzca, previa autorización de la Dirección, para lo cual el director responsable de obra presentará una solicitud detallando el procedimiento propuesto y anexando en su caso los datos de los estudios y los resultados de las pruebas experimentales efectuadas. La Dirección podrá exigir la construcción de modelos para probar el procedimiento bajo las condiciones que juzgue técnicamente necesarias.

ARTÍCULO 273.- Protección de colindancias de la vía pública y de instalaciones.- Durante la ejecución de una obra deberán tomarse las medidas necesarias para no alterar el comportamiento ni el funcionamiento de las construcciones e instalaciones en predios colindantes o en la vía pública, ejecutando, bajo la responsabilidad del director responsable de obra, los procedimientos especificados en los planos estructurales y en la memoria de cálculo.

Se deberán tomar las medidas necesarias para no causar molestias a los vecinos y a los usuarios de la vía pública.

ARTÍCULO 274.- Construcciones provisionales.- Las construcciones provisionales deberán cumplir con los requisitos de seguridad e higiene, tener buen aspecto y conservarse en buen estado.

ARTÍCULO 275.- Obras interrumpidas.- Los propietarios de las obras cuya construcción sea suspendida por cualquier causa por más de sesenta días, estarán obligados a limitar sus predios con la vía pública por medio de cercas o bardas y a clausurar los vanos que fuere necesario a fin de impedir el acceso a la construcción.

ARTÍCULO 276.- Protección de obras en proceso y/o interrumpidas.

- I. Cuando se interrumpa una excavación por un periodo mayor de dos semanas se tomarán las precauciones necesarias para evitar que se presenten movimientos que puedan dañar a las construcciones de los predios colindantes o a las instalaciones de la vía pública y que ocurran fallas en las paredes o taludes de la excavación por intemperismo prolongado. Se tomarán también las precauciones necesarias para impedir el acceso al sitio de la excavación. Se deberá instalar el señalamiento adecuado para evitar accidentes.
- II. Para cualquier tipo de obra esta deberá contar con las medidas seguridad adecuadas de señalamiento.

**CAPÍTULO II
MATERIALES**

ARTÍCULO 277.- Materiales de construcción.- La resistencia, calidad y características de los materiales empleados en la construcción, serán las que se señalen en las especificaciones de diseño y en los planos constructivos y deberán satisfacer las normas de calidad que fije la secretaría de comercio y fomento industrial.

ARTÍCULO 278.- Prueba de materiales en elementos estructurales.- La Dirección podrá exigir los muestreos y las pruebas necesarias para verificar la calidad y resistencia especificadas de los materiales que formen parte de los elementos estructurales, aún en obras terminadas.

La Dirección llevará un registro de los laboratorios o empresas que, a su juicio, puedan realizar estas pruebas.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

ARTÍCULO 279.- Muestras.- El muestreo deberá efectuarse siguiendo métodos estadísticos que aseguren que el conjunto de muestras sea representativo de toda la obra.

ARTÍCULO 280.- Protección contra el intemperismo.- Los elementos estructurales cuyos materiales se encuentren en ambiente corrosivo o sujetos a la acción de agentes físicos, químicos o biológicos que puedan hacer disminuir sus prestaciones, deberán ser recubiertos con materiales o sustancias protectoras y tendrán un mantenimiento preventivo que asegure su funcionamiento dentro de las condiciones previstas en el diseño.

ARTÍCULO 281.- Nuevos materiales de construcción.- Cuando se proyecte utilizar en una construcción un material nuevo que no esté sujeto a normas de calidad de la secretaría de comercio y fomento industrial, el director responsable de obra deberá solicitar la aprobación previa de la Dirección para lo cual presentará los resultados de las pruebas de resistencia y calidad de dicho material.

ARTÍCULO 282.- Materiales y escombros en la vía pública.- Los materiales y los escombros podrán colocarse en la vía pública el tiempo mínimo necesario para las maniobras de introducción o extracción del predio, no debiéndose ocupar en ningún caso un año mayor al 50% del de la banqueta, previa autorización de la Dirección.

Los materiales destinados a obras para servicios públicos permanecerán en la vía pública sólo el tiempo preciso para la ejecución de esas obras. Inmediatamente después de terminar éstas los escombros serán retirados.

CAPITULO III
TAPIALES

ARTÍCULO 283.- Clasificación.- Los tapiales, de acuerdo con la obra que se lleve a cabo, podrán ser de los siguientes tipos:

- I. De barrera: cuando se ejecuten obras de pintura, limpieza o similares, se colocarán barreras que se puedan remover al suspenderse el trabajo diario. Estarán pintadas y tendrán leyendas de "precaución".
- II. De marquesinas: cuando los trabajos se ejecuten a más de diez metros de altura, se colocarán marquesinas que cubran suficientemente la zona inferior de las obras, tanto sobre la vía pública como sobre los predios colindantes;
- III. Fijos: en las obras que se ejecuten en un predio a una distancia menor de diez metros de la vía pública, se colocarán tapiales fijos que cubran todo el frente de la misma. Cuando la fachada quede al paño del alineamiento, el tapial podrá abarcar una faja anexa hasta de cincuenta centímetros sobre la banqueta. Previa solicitud, podrá concederse mayor superficie de ocupación de banqueta.
- IV. De paso cubierto: en obras cuya altura sea mayor de diez metros o en aquellas en que la invasión de la acera lo amerite, la Dirección podrá exigir que se construya un paso cubierto, además del tapial. En casos especiales, la Dirección podrá permitir o exigir, en su caso, otro tipo de tapiales diferentes a los especificados en este Artículo.

ARTÍCULO 284.- Características:

- I. Los tapiales de barrera se construirán de manera que no obstruyan o impidan la vista de las señales de tránsito, de las placas de nomenclatura o de los aparatos y accesorios de los servicios públicos. En caso necesario, se solicitará a la Dirección su traslado provisional a otro lugar;
- II. Los tapiales de marquesina se colocarán a la altura necesaria, de tal manera que la altura de caída de los materiales de demolición o de construcción sobre ellos, no exceda de cinco metros;
- III. Los tapiales fijos serán de maderas, láminas, concreto, mampostería o de otro material que ofrezca las mismas garantías de seguridad. Tendrán una altura mínima de dos metros cuarenta centímetros; deberán estar pintados y no tener mas claros que los de las puertas, los cuales se mantendrán cerrados.
- IV. Los tapiales de paso cubierto tendrán, cuando menos, una altura de dos metros cuarenta centímetros y una anchura libre de un metro veinte centímetros. Ningún elemento de los tapiales quedará a menos de cincuenta centímetros de la vertical sobre la guarnición de la banqueta.

ARTÍCULO 285.- Conservación.- Los constructores y los demolidores de las obras estarán obligados a conservar los tapiales en buenas condiciones de estabilidad y de aspecto. Los rótulos o anuncios sobre los tapiales se sujetarán a las disposiciones de la Dirección.

CAPITULO VI
DEMOLICIONES

ARTÍCULO 286.- Programa de demolición.- Con la solicitud de licencia de demolición a que se refiere el Artículo 44 de este reglamento se acompañará un programa detallado de demolición, en el que se indicará el orden en que se demolerá cada uno de los elementos de la construcción, así como de los mecanismos que se emplearán en la maniobra, igualmente con base en el diseño estructural de la edificación se señalarán las medidas de seguridad que deberán observar los trabajadores.

ARTÍCULO 287.- Precauciones.- Durante el procedimiento de demolición se tomarán las precauciones necesarias para evitar que se causen daños o molestias a personas, a construcciones vecinas, a la vía pública o a otros bienes. Si se emplean puntales, vigas, armaduras, estructuras o cualquier otro medio para protección de las construcciones colindantes o de las propias obras de demolición, se tendrá cuidado de que estos elementos no causen daños o provoquen esfuerzos que puedan perjudicar a las construcciones circundantes a la vía pública.

ARTÍCULO 288.- Protocolos.- Los trabajadores deberán efectuar los trabajos de demolición usando el equipo necesario para su protección personal, tal como anteojos de protección, máscaras contra polvo, caretas, cascos, guantes, botas, y cualquier otro que sea necesario de acuerdo con el tipo de demolición.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

ARTÍCULO 289.- Uso de explosivos.- Se prohíbe el uso de explosivos para llevar a cabo demoliciones en la zona urbana, así como en la zona rural cuando en esta última existan construcciones dentro de un radio menor de cincuenta metros.

Excepcionalmente, previa justificación técnica de la necesidad de su uso, la Dirección podrá autorizar el empleo de explosivos en las demoliciones bajo la exclusiva responsabilidad del director responsable de obra, siempre que se tomen las medidas necesarias para evitar daños.

La autorización que la Dirección otorgue en los casos a que se refiere este Artículo, queda condicionada a que la secretaría de la defensa nacional, en ejercicio de sus atribuciones, otorgue el permiso correspondiente para la adquisición y uso de explosivos con el fin indicado.

ARTÍCULO 290.- Eliminación de escombros.- Los materiales y escombros provenientes de una demolición, que vayan a ser trasladados de la obra, deberán ser retirados en la forma establecida por los Artículos 22 y 26 de este reglamento. La Dirección señalará las condiciones en que se deban ser transportados y el lugar en que puedan ser depositados dichos escombros.

CAPITULO V
MEDICIONES Y TRAZOS

ARTÍCULO 291.- Trazos y tolerancias.- Antes de iniciarse una construcción, deberá verificarse el trazo del alineamiento y uso del suelo y las medidas del resto de la poligonal del perímetro, dicha verificación estará a cargo de la Dirección. De la misma forma se deberá verificar la situación del predio en relación con los colindantes, la cual deberá coincidir con los datos correspondientes del Título de propiedad. Se trazarán después los ejes principales del proyecto, refiriéndose a puntos que puedan conservarse fijos. Si los datos que arroja el levantamiento del predio exigen un ajuste de las distancias entre los ejes consignados en los planos arquitectónicos, podrán hacerse sin modificar los cálculos, siempre que el ajuste no incremente ningún claro en más del uno por ciento, ni lo disminuya en más del 5%. En su caso deberán modificarse los planos constructivos.

La posición de los ejes de los elementos de la construcción no diferirá respecto a su posición considerada en el proyecto, dependiendo del material empleado en: dos milímetros en estructuras metálicas; un centímetro en construcciones de concreto; dos centímetros en construcciones de mampostería; y, tres centímetros en construcciones de madera.

ARTÍCULO 292.- Separación de colindancias.- Las construcciones nuevas deberán separarse de las colindancias con los predios vecinos de las distancias mínimas que se fijan en el Artículo 243 de este reglamento.

Las separaciones deberán protegerse por medio de tapajuntas que impidan la penetración de agua, basura u otros materiales.

CAPITULO VI
CIMENTACIONES

ARTÍCULO 293.- Generalidades.- Las cimentaciones deberán construirse de acuerdo con los materiales, secciones y características marcadas en los planos estructurados correspondientes, los que deberán ajustarse a los lineamientos de diseño que se especifican en el Título y de este reglamento y en las normas técnicas complementarias.

ARTÍCULO 294.- Desplante de cimentación.- El desplante de cualquier cimentación se hará a la profundidad señalada en el proyecto. Se deberán tomar las medidas necesarias para evitar que en la superficie de contacto de la cimentación con el suelo se presenten deformaciones. Las superficies de desplante tendrán las dimensiones, resistencia y características que señale el proyecto y estarán libres de cuerpos extraños o suelos. En el caso de elementos de cimentación de concreto reforzado, se aplicarán procedimientos que garanticen el recubrimiento mínimo del acero de refuerzo, según se indica en el Artículo 319 de este reglamento y en las normas técnicas complementarias. Cuando existan posibilidades de que el propio suelo o cualquier líquido o gas contenido en él, puedan atacar al concreto o al acero, se tomarán las medidas necesarias para evitarlo. Así mismo, en el momento del colado se evitará que el concreto se mezcle o contamine con partículas de suelo o de agua freática que puedan afectar sus características de resistencia o durabilidad.

ARTÍCULO 295.- Rellenos.- Los rellenos se ejecutarán empleando el material y el procedimiento que se señale en los planos respectivos y conforme a los requisitos que señala el Artículo 264 de este reglamento. Mediante pruebas de laboratorio, se deberá controlar que los rellenos alcancen el grado de compactación requerido en el proyecto.

ARTÍCULO 296.- Métodos especiales de cimentación.- Cuando se pretenda utilizar métodos especiales de cimentación, el director responsable de obra, deberá solicitar la aprobación expresa de la Dirección. El interesado deberá presentar los resultados de los estudios y pruebas técnicas a que se hubieren sujetado dichos métodos. La Dirección autorizará o rechazará, según el caso, la aplicación del método propuesto.

CAPITULO VII
EXCAVACIONES

ARTÍCULO 297.- Excavaciones.- El procedimiento de ejecución de excavaciones deberá garantizar que no se rebasen los estados límites definidos en el Artículo 263 de este reglamento. De ser necesario, la excavación se realizará por etapas, de acuerdo con un programa que deberá incluirse en la memoria de diseño, señalando, además, las precauciones que se tomarán para que no resulten afectadas las construcciones, los predios vecinos o los servicios públicos. Estas precauciones se consignarán debidamente en los planos.

ARTÍCULO 298.- Además.- Cuando los procedimientos de ejecución de una obra señalen la necesidad de instalar ademe, éste se colocará troquelándolo a presión contra los parámetros del terreno. Sus características serán determinadas por un estudio de mecánica de suelos particular para cada caso.

ARTÍCULO 299.- Bombeo.- Previa autorización de la Dirección, podrá extraerse agua de un predio mediante bombeo siempre que se tomen precauciones para limitar los efectos del mismo sobre los predios colindantes y sobre el propio predio, las cuales serán determinadas por el estudio de mecánica de suelos correspondiente.

**CAPÍTULO VIII
CIMBRAS Y ANDAMIOS**

ARTÍCULO 300.- Generalidades.- En la construcción y colocación de obras falsas y cimbras deberá observarse lo siguiente:

- I. La obra falsa y la cimbra serán lo suficientemente resistentes y rígidas y tendrán los apoyos adecuados para evitar deformaciones que no hayan sido tomadas en cuenta en el proyecto. Las juntas de la cimbra serán tales que garanticen la retención de lechada.
- II. La cimbra de madera deberá mantenerse húmeda durante un periodo mínimo de dos horas antes de efectuar el colado.
- III. Los elementos estructurales deben permanecer cimbrados el tiempo necesario para que el concreto alcance la resistencia suficiente para soportar el peso propio más las cargas a que vaya estar sujeto durante la construcción; y
- IV. Las obras falsas y las cimbras se deberán apegar además, a los requisitos de seguridad y de cargas especificadas en el Título y de este reglamento y en sus normas técnicas complementarias.

ARTÍCULO 301.- Cargas en cimbras.- Las cargas que actúen en las cimbras no deberán exceder las especificadas en los planos correspondientes o en la bitácora de la obra. Durante la ejecución de la obra no deberán aplicarse cargas concentradas que no hayan sido consideradas en el diseño de las cimbras.

ARTÍCULO 302.- Erección de cimbras.- Las cimbras se desplantarán sobre superficies firmes capaces de soportar la carga a que serán sometidas. Cuando sea necesario se usarán "arrastres" que repartan adecuadamente la carga.

Quando en el proceso de la construcción sea necesario apoyar las cimbras sobre elementos de concreto que no hubieren alcanzado su resistencia de diseño, o sobre suelos poco compactos, se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar movimientos indeseables de los apoyos y daños en los elementos de concreto referidos cuando la superficie en que se vaya a apoyar la cimbra no constituya un plano horizontal, se deberán tomar en cuenta los componentes horizontales de las reacciones en los apoyos de los pies derechos. Para el caso de las cimbras de más de cuatro metros de altura, se deberá presentar la memoria de diseño en la que se incluya el sistema de contraventeo que se pretenda utilizar.

ARTÍCULO 303.- Verificaciones previas al colado.- El director responsable de obra verificará que previamente al colado de cualquier elemento de concreto de la estructura, la cimbra correspondiente presente las características indicadas en los proyectos arquitectónicos y estructurales. Dicha verificación deberá asentarse en el libro de bitácora.

ARTÍCULO 304.- Andamios.- Los andamios que se utilicen para construir, reparar o demoler una edificación, deberán fabricarse e instalarse de tal manera que proporcionen las condiciones máximas de seguridad. La Dirección podrá ordenar que se presente una memoria de diseño. Los andamios deberán ser revisados periódicamente para verificar que se encuentran en condiciones óptimas de servicio y seguridad.

**CAPÍTULO IX
DISPOSITIVOS PARA ELEVACIÓN EN LAS OBRAS**

ARTÍCULO 305.- Generalidades.- Los dispositivos empleados para transportación vertical de personas o de materiales durante la ejecución de las obras deberán ofrecer las máximas condiciones de seguridad y serán examinados y probados antes de ser utilizados. Los materiales y elementos de estos dispositivos deberán cumplir con los requisitos de calidad especificados por la Dirección general de normas de la secretaría de comercio y fomento industrial.

ARTÍCULO 306.- Elevadores para personas.- Sólo se permitirá transportar personas en las obras por medio de elevadores cuando éstos hayan sido diseñados, construidos y montados con características especiales de seguridad, tales como barandales, freno automático que evite la caída libre y guías en toda su altura que eviten el volteamiento.

ARTÍCULO 307.- Máquinas elevadoras empleadas en la ejecución de obras.- Las máquinas elevadoras incluyen sus elementos de sujeción, anclaje y sustentación deberán:

- I. Ser de buena construcción mecánica, tener una resistencia adecuada y estar exentas de defectos;
- II. Ser mantenidas en buen estado de conservación y de funcionamiento;
- III. Ser probadas y examinadas cuidadosamente después de su montaje en la obra y antes de ser utilizadas;
- IV. Ser revisadas periódicamente y en particular sus elementos mecánicos tales como: anillos, cadenas, grifos, manguitos, poleas y eslabones giratorios, usados para izar o descender materiales o como medio de suspensión;
- V. Indicar claramente la carga útil máxima de la máquina de acuerdo con sus características, incluyendo, en caso de ésta sea variable, la carga admisible para cada caso; y,
- VI. Estar provistas de los medios necesarios para evitar el riesgo de un descenso accidental. Los cables que se utilicen para izar o descender materiales o como medio de suspensión, deberán ser de buena calidad, suficientemente resistentes y estar exentos de defectos manifiestos.

**CAPÍTULO X
ESTRUCTURAS DE MADERA**

ARTÍCULO 308.- Generalidades.- En estructuras permanentes sólo se empleará madera selecta, de primera o segunda clase, la cual deberá estar debidamente tratada o protegida contra plagas, intemperismo y fuego

mediante procedimientos adecuados. Su calidad deberá cumplir con los requisitos fijados por la Dirección general de normas de la secretaría de comercio y fomento industrial, o por las normas técnicas complementarias de este reglamento.

ARTÍCULO 309.- Ejecución.- La ejecución de las estructuras de madera deberá ajustarse a las especificaciones de diseño; a las condiciones de servicios, a las normas de seguridad, a las características de las uniones, según su tipo, a los requerimientos para el montaje, a las tolerancias, a las especificaciones sobre contenido de humedad, a los requisitos de protección de la madera, y a los demás conceptos que se fijan en las especificaciones correspondientes.

**CAPÍTULO XI
MAMPOSTERÍA**

ARTÍCULO 310.- Generalidades.- Se considerarán elementos de mampostería los construidos con piezas regulares o irregulares de piedra natural o artificial, maiciza o hueca, unidas por un mortero cementante.

Los materiales que se utilicen en la construcción de elementos de mampostería deberán cumplir los requisitos generales de calidad especificados por la Dirección general de normas de la secretaría de comercio y fomento industrial.

ARTÍCULO 311.- Muros.- En la construcción de muros deberán emplearse las técnicas adecuadas, observando los siguientes requisitos:

- I. La dimensión transversal de un muro de carga, de fachada o de colindancia no será menor de 10 cm.;
- II. Los muros que se toquen o crucen deberán ser anclados obligados entre sí, salvo que el proyecto indique lo contrario;
- III. Los muros que vayan a recibir recubrimientos de materiales pétreos deberán proveerse de elementos de liga y anclaje para soportar dichos recubrimientos y garantizar su estabilidad;
- IV. Las juntas verticales, en los elementos que constituyen las hileras de los muros, deberán quedar "cuatrapeadas" como mínimo en la tercera parte de la longitud de la pieza, salvo que se tomen precauciones que garanticen en otra forma la estabilidad del muro;
- V. Los muros llevarán elementos de liga horizontales a una separación no mayor de veinticinco veces su espesor.
- VI. Los elementos horizontales de liga de los muros que deban anclarse a la estructura, se fijarán por medio de varillas que previamente se dejen ahogadas en dicha estructura, o con otros dispositivos especiales.

ARTÍCULO 312.- Materiales.- La proporción y calidad de los materiales que constituyen la mampostería será de la que se indique en el proyecto correspondiente y, deberán cumplir con el refuerzo y resistencia establecidos en las especificaciones relativas a mampostería de piedras artificiales o mampostería de piedras naturales.

ARTÍCULO 313.- Procedimientos de construcción.- Deberá comprobarse que las estructuras de mampostería cumplan con las características del proyecto y se construyan de acuerdo con los procedimientos de construcción establecidos en las especificaciones correspondientes.

ARTÍCULO 314.- Control.- Para evitar que los elementos de mampostería con funciones estructurales o con altura mayor de dos metros cumplan con la resistencia de proyecto, se tomarán muestras del mortero y de las piezas de mampostería que se ensayarán en un laboratorio de materiales aceptado por la Dirección.

**CAPÍTULO XII
CONCRETO HIDRÁULICO, SIMPLE Y REFORZADO**

ARTÍCULO 315.- Generalidades.- Los materiales que se utilicen en la elaboración del concreto deberán cumplir con las normas de la secretaría de comercio y fomento industrial. La dosificación de estos materiales será en proporciones tales que el concreto cumpla con los requisitos de resistencia y tenga el revenimiento fijado en el proyecto.

El diseño y la construcción de elementos y estructuras de concreto deberán ajustarse a lo que disponen las normas técnicas complementarias de este reglamento.

ARTÍCULO 316.- Concreto mezclado manualmente en obra.- Sólo se permitirá la mezcla manual del concreto cuando su resistencia de proyecto no exceda de 150 kg/cm². Para resistencias mayores, se exigirá el uso de sistemas mecánicos de mezclado.

ARTÍCULO 317.- Control de calidad.- La fabricación del concreto se controlará de acuerdo con los criterios y procedimientos prescritos en las normas técnicas complementarias.

ARTÍCULO 318.- Requisitos para concreto preforzado y estructuras prefabricadas.- la ejecución de elementos y estructuras de concreto preforzado incluyendo los ductos para postensado, la lechada para tendones adheridos y la aplicación y medición de la fuerza de prefuerzo, se sujetará a lo dispuesto en las normas técnicas complementarias. A estas mismas normas deberá apegarse la construcción y montaje de estructuras prefabricadas.

ARTÍCULO 319.- Acero de refuerzo.- El acero de refuerzo deberá protegerse durante su transportación, manejo y almacenamiento contra cualquier fuente de humedad y contra condiciones ambientales dañinas tales como humos, acidez y otras similares. El acero de prefuerzo y los ductos de postensado deberán adicionalmente protegerse durante su transportación, manejo y almacenamiento contra golpes, caídas y cualquier otra maniobra que pudiera modificar su resistencia o calidad originales.

Antes de autorizar los colados, el director responsable de obra deberá comprobar que el acero esté colocado en su sitio de acuerdo con los planos estructurales y que se encuentre correctamente sujeto, así como exento de grasas, polvos, óxido excesivo o de cualquier otra sustancia que pueda reducir su adherencia con

REGlamento DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

el concreto. Dicha comprobación deberá asentarse en la bitácora. Además, se respetará lo prescrito en las normas técnicas complementarias.

ARTÍCULO 320.- Recubrimientos.- Los recubrimientos deberán ajustarse a lo que al respecto establecen las normas técnicas complementarias de este reglamento.

ARTÍCULO 321.- Transporte.- Los medios y procedimientos que se empleen para transportar el concreto deberán garantizar la adecuada conservación de la mezcla hasta el lugar de su colocación sin que sus ingredientes se pierdan o segreguen.

El tiempo empleado en el transporte, medido, desde que se adicione el agua de mezclado hasta la colocación del concreto en los moldes, no será en mayor de una hora a menos que se tomen medidas para lograr que la consistencia del concreto después de una hora sea tal que pueda ser colocado sin necesidad de añadirle agua.

En las plantas premezcladoras de concreto se deberá indicar en la nota de remisión la hora en que se le adicione el agua a la mezcla.

ARTÍCULO 322.- Colocación y compactación.- Antes de efectuarse el colado deberán limpiarse los elementos de transporte y el lugar donde se vaya a depositar el concreto.

Los procedimientos de colocación y compactación deberán asegurar una densidad uniforme del concreto, ajustándose a lo que indican las normas técnicas complementarias de este reglamento.

ARTÍCULO 323.- Curado.- Una vez realizada la operación del colado, el concreto deberá someterse a un proceso de curado mediante la aplicación de agua, por recubrimientos impermeables o de retenedores de la humedad, o por medio de vapor.

El proceso de curado deberá mantenerse el tiempo que requiera el concreto para alcanzar la resistencia de proyecto, y no será menor de quince días, cuando se haya utilizado cemento normal, y de siete días, si se empleó cemento de resistencia rápida.

En todo caso, el curado deberá ajustarse a lo que al respecto se indica en las normas técnicas complementarias de este reglamento.

ARTÍCULO 324.- Conservación y mantenimiento.- Los elementos de concreto simple, reforzado o reforzado que se encuentren expuestos a agentes intemperizantes o ambientes dañinos que puedan modificar las dimensiones de las piezas o disminuir los recubrimientos exigidos, deberán protegerse adecuadamente por medio de recubrimientos, aditivos o cementos especiales.

CAPÍTULO XIII

ESTRUCTURAS METÁLICAS

ARTÍCULO 325.- Generalidades.- Las estructuras metálicas deberán sujetarse a lo previsto en el Título v de este reglamento y a sus normas técnicas complementarias.

Los materiales que se utilicen en la construcción de estructuras metálicas deberán cumplir con las normas de calidad especificadas por la secretaría de comercio y fomento industrial.

ARTÍCULO 326.- Montaje de las estructuras.- En el montaje de las estructuras se observará lo siguiente:

- I. El montaje deberá efectuarse con el equipo apropiado. Durante la carga, transporte y descarga de material y durante el montaje se adoptarán las precauciones necesarias para no producir deformaciones ni esfuerzos excesivos en las piezas. Si a pesar de ello, algunas de las piezas se maltratan y deforman, deberán ser repuestas, según el caso, antes de montarlas.
- II. Anclajes. Antes de iniciar la colocación de la estructura, el director responsable de obra o sus técnicos auxiliares revisarán la posición de los anclajes colocados previamente y en caso de que haya discrepancias con respecto a las posiciones mostradas en los planos, se tomarán las provisiones necesarias para corregirlas;
- III. Conexiones provisionales. Durante el montaje, los diversos elementos que conllevan la estructura deberán sostenerse individualmente o ligarse entre sí por medio de tornillos, pernos o soldaduras provisionales, que proporcionen la resistencia requerida ante la acción de cargas muertas y esfuerzos de montaje, viento o sismo. Así mismo, deberán tenerse en cuenta los efectos de cargas producidas por materiales, equipo de montaje, etc. Cuando sea necesario, se colocará en la estructura el contravento provisional requerido para resistir los efectos mencionados.
- IV. Alineado y plomeado.- No se colocarán remaches, pernos o tornillos, ni soldadura definitiva hasta que parte de la estructura que quede rigidezada por ellos esté alineada y plomeada.
- V. Tolerancias.- Las tolerancias se ajustarán a lo dispuesto en las normas técnicas complementarias.

ARTÍCULO 327.- Estructuras metálicas remachadas o atornilladas.- En las estructuras remachadas o atornilladas, se observará lo dispuesto en las normas técnicas complementarias, cuando especialmente se respete lo siguiente:

- I. Agujeros. El diámetro de los agujeros para remaches o tornillos deberá ser un milímetro y medio mayor que el diámetro nominal de estos. No se permitirá el uso de botadores para agrandar agujeros, ni el empleo de soplete para hacerlos;
- II. Armado. Las piezas que se vayan a remachar o atornillar, deberán mantenerse en su posición de proyecto por medio de pasadores, pernos o tornillos.
- III. Colocación. Los remaches y tornillos deberán colocarse con equipos especiales, dejándolos firmemente apretados.
- IV. Inspección. El director responsable de obra, cuidará que se revise antes de la colocación de los remaches o tornillos, la posición, alineamiento y diámetro de los agujeros y posteriormente comprobará que las cabezas de los remaches estén formadas debidamente; en el caso de tornillos, se deberá verificar que las tuercas estén correctamente apretadas, así como que las rondanas estén debidamente colocadas cuando haya especificado su uso.

REGlamento DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

ARTÍCULO 328.- Estructuras metálicas soldadas.- Las conexiones soldadas en las estructuras deberán cumplir con las normas técnicas complementarias, cuidando especialmente los siguientes puntos:

I. Preparación del material.- Las superficies que vayan a soldarse deberán estar libres de costras, escoria, óxido, grasa, pintura o cualquier otro material extraño.

II. Armado.- Las piezas que vayan a unir con soldadura de filete deberán estar en contacto, cuando esto no sea posible, se permitirá una separación máxima de 5 mm; si la separación es de 1.5 mm. O mayor, se aumentará el tamaño del filete en una cantidad igual a ella.

Las partes que se vayan a soldar a tope deberán alinearse cuidadosamente; no se permitirá una desviación mayor de 3 mm.

Al armar y unir partes de una estructura o de miembros compuestos se seguirán procedimientos y secuencias en la colocación de las soldaduras que eliminen distorsiones innecesarias y minimicen los esfuerzos de contracción.

Al fabricar vigas con cubre placas y miembros compuestos, deberán hacerse las uniones de taller de cada una de las partes que la componen antes de unir esas partes entre sí.

III. Inspección.- El director responsable de obra, tomará las medidas necesarias para efectuar la debida revisión de los bordes de las piezas en los que se colocará la soldadura, y para cerciorarse de que los biselés, holguras y otras características sean las correctas y estén de acuerdo con los planos. Se repararán las soldaduras que presenten defectos, tales como el tamaño insuficiente, cráteres o socavación de metal base y se rechazarán todas las que estén agrietadas.

En juntas importantes de penetración completa, la revisión se complementará por medio de radiografías o ensayos no destructivos, o ambas a juicio del director responsable de obra.

CAPÍTULO XIV

INSTALACIONES

ARTÍCULO 329.- Generalidades.- Las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, contra incendio, mecánicas de aire acondicionado, de gas, de vapor, de aire caliente, telefónicas, de comunicación, especiales y otras, deberán proyectarse observando lo señalado en el Título iv de este reglamento y ejecutarse y conservarse en condiciones que garanticen su eficiencia y proporcionen la seguridad necesaria a los trabajadores, a los usuarios y al inmueble de conformidad con lo que establecen las disposiciones aplicables para cada caso.

Durante su ejecución, se deberá cumplir con el reglamento de medidas preventivas de accidentes de trabajo de la secretaría del trabajo y previsión social.

En las instalaciones deberán emplearse únicamente materiales y productos que satisfagan las normas de calidad fijadas por la secretaría de comercio y fomento industrial.

ARTÍCULO 330.- Instalaciones eléctricas.- Las instalaciones eléctricas, incluyendo las de carácter provisional durante el proceso de construcción de la obra, se sujetarán a lo previsto por el reglamento de obras e instalaciones eléctricas de la secretaría de comercio y fomento industrial.

ARTÍCULO 331.- Instalaciones hidráulicas y sanitarias.- Las instalaciones hidráulicas y sanitarias deberán cumplir, además de lo previsto por este reglamento, con las disposiciones del código sanitario de los estados unidos mexicanos y de La Ley federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental.

ARTÍCULO 332.- Instalaciones mecánicas.- La cimentación de equipos mecánicos o de máquinas deberá construirse de acuerdo con el proyecto autorizado, de manera que no afecte la estructura del edificio, ni le transmita vibraciones o movimientos que puedan producir daños al inmueble, o perjuicios y molestias a los ocupantes o a terceros.

Los niveles de ruido que produzcan las máquinas, no deberán exceder los límites previstos por el reglamento para la prevención y control de la contaminación ambiental originada por la emisión de ruidos.

ARTÍCULO 333.- Instalaciones de aire acondicionado.- Las instalaciones de aire acondicionado deberán realizarse de manera que los equipos no produzcan vibraciones o ruidos que causen molestias a las personas o perjuicios a los edificios o a terceros.

ARTÍCULO 334.- Instalaciones de gas combustible.- Las instalaciones de gas combustible deberán cumplir con las disposiciones del instructivo para el diseño y ejecución de instalaciones y aprovechamiento de gas licuado de petróleo de la Dirección general de gas de la secretaría de comercio y fomento industrial.

ARTÍCULO 335.- Instalaciones de vapor y de aire caliente.- Las instalaciones de vapor y de aire caliente deberán cumplir con las disposiciones del código sanitario de los estados unidos mexicanos y de La Ley federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental.

Para la instalación y funcionamiento de calderas deberá cumplirse, además, con los requisitos del reglamento para la inspección de generadores de vapor y recipientes sujetos a presión, de la secretaría del trabajo y previsión social.

Deberá existir un servicio de mantenimiento permanente para calderas y chimeneas; aquellas serán inspeccionadas y operadas por personal especializado, según lo establece el reglamento antes mencionado.

Los ductos de vapor de aire caliente situados en lugares donde tengan acceso personas, deberán aislarse adecuadamente.

CAPÍTULO XV

FACHADAS Y RECUBRIMIENTOS

ARTÍCULO 336.- Generalidades.- Las partes exteriores de los edificios que sean visibles desde la vía pública se proyectarán de acuerdo con lo que dispone el Título ii de este reglamento.

ARTÍCULO 337.- Apariencia exterior de las construcciones.- Las fachadas y los parámetros de las construcciones que sean visibles desde la vía pública deberán tener acabados apropiados cuyas

características de forma, color y textura sean armónicas entre sí y conserven o mejoren el paisaje urbano de las vías públicas en que se encuentren ubicadas.

Las fachadas de los monumentos y las de las construcciones que se localicen dentro de zonas de monumentos se ajustarán, además, a lo que dispone al respecto la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.

Los demás elementos de ornato que se usen en las fachadas y parámetros se ajustarán a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Los tendideros para ropa y los tinacos deberán instalarse de modo que no sean visibles desde la vía pública.

Los anuncios que se coloquen en las fachadas y parámetros de las construcciones se sujetarán a las disposiciones de la Dirección.

La Dirección, expedirá los instructivos y acuerdos que fueren necesarios para el debido cumplimiento de lo establecido en este precepto.

ARTÍCULO 338.- Materiales pétreos.- En fachadas recubiertas con placas de materiales pétreos naturales o artificiales se cuidará la sujeción de éstas a la estructura del edificio. En aquellos casos en que sea necesario por la dimensión, altura, peso o falta de rugosidad, las placas se fijarán mediante grapas que proporcionen el anclaje necesario.

Para evitar desprendimientos del recubrimiento ocasionado por movimientos de la estructura debido a asentamientos o sismos o bien deformaciones del material por cambios de temperatura, se dejarán juntas de construcciones adecuadas, verticales y horizontales.

Adicionalmente se tomarán las medidas necesarias para evitar el paso de humedad a través del recubrimiento.

ARTÍCULO 339.- Aplanados de mortero.- Los aplanados de mortero se aplicarán sobre superficies rugosas o repelidas, previamente humedecidas.

Los aplanados cuyo espesor sea mayor a tres centímetros deberán contar con dispositivos adecuados de anclaje.

ARTÍCULO 340.- Ventanería, herrería y cancelería.- La ventanería, la herrería y la cancelería se proyectarán, ejecutarán y colocarán de manera que no causen daños a la estructura del edificio o que los movimientos de ésta no provoquen deformaciones que puedan deteriorar dicha ventanería, herrería o cancelería.

ARTÍCULO 341.- Vidrios y cristales.- Los vidrios y cristales deberán colocarse tomando en cuenta los posibles movimientos de la edificación y las dilataciones y contracciones ocasionadas por cambios de temperatura. Los asientos y selladores empleados en la colocación de piezas mayores de uno y medio metros cuadrados, deberán absorber tales deformaciones y conservar su elasticidad.

ARTÍCULO 342.- Elementos ornamentales o decorativos.- Los elementos ornamentales o decorativos que se incorporen a una construcción y que no formen parte integrante de la misma, deberán ser considerados en el diseño estructural.

Los elementos aislados, tales como fuentes, esculturas, arcos, columnas, monumentos y otros similares, deberán proyectarse y construirse de conformidad con lo dispuesto en los Título IV y V de este reglamento.

**CAPÍTULO XVI
PRUEBAS DE CARGA**

ARTÍCULO 343.- Obligación de efectuar pruebas de carga.- Será necesario comprobar la seguridad de una estructura por medio de pruebas de carga de los siguientes casos:

- I. En edificios para espectáculos deportivos, salas de espectáculos, centros de reunión, clubes deportivos y todas aquellas construcciones en las que pueda haber frecuentemente aglomeración de personas.
- II. Cuando no exista suficiente evidencia teórica o experimental para juzgar en forma confiable la seguridad de la estructura en cuestión;
- III. Cuando la Dirección o estime conveniente en razón de la calidad y resistencia de los materiales o en cuanto a los procedimientos constructivos.

ARTÍCULO 344.- Procedimiento para realizar las pruebas.- Para realizar una prueba de carga en estructuras, de acuerdo con la condición de carga ante la cual deseé verificarse la seguridad, se seleccionará la forma de aplicación de la carga de pruebas y la zona de la estructura sobre la cual se aplicará.

Cuando se trata de verificar la seguridad de elementos o conjuntos que se repiten, bastará seleccionar el 10 por ciento de ellos, pero no menos de tres, distribuidos en distintas zonas de la estructura. La intensidad de la carga de prueba deberá ser igual a la de diseño. La zona en que se aplique será la necesaria para producir en los elementos o conjuntos seleccionados los efectos más desfavorables.

Previamente a la prueba se someterá a la aprobación de la Dirección el procedimiento de carga y el tipo de datos que se recabarán en dicha prueba, tales como deflexiones, vibraciones y agrietamientos. Para verificar la seguridad ante cargas permanentes, la carga de prueba se dejará actuando sobre la estructura no menos de veinticuatro horas. Se considerará que la estructura ha fallado si ocurre colapso, una falla local o un incremento local brusco de desplazamiento o de la curvatura de una sección. Además, si veinticuatro horas después de quitar la sobrecarga la estructura no muestra una recuperación mínima de setenta y cinco por ciento de sus deflexiones, se repetirá la prueba.

La segunda prueba de carga no debe iniciarse antes de setenta y dos horas de haberse terminado la primera. Se considerará que la estructura ha fallado si después de la segunda prueba la recuperación no alcanza, en veinticuatro horas, el setenta y cinco por ciento de las deflexiones debidas a dicha segunda prueba.

Si la estructura pasa la prueba de carga, pero como consecuencia de ello se observan daños tales como agrietamiento excesivo, deberá repararse localmente y reforzarse.

Podrá considerarse que los elementos horizontales han pasado la prueba de carga, aún si la recuperación de las flechas no alcanzase el setenta y cinco por ciento, siempre y cuando la flecha máxima no exceda de L/(20,000h), donde

L es el claro libre del miembro que se ensaye y h su paralela total en las mismas unidades;

En voladizos se tomará como el doble del claro libre. En caso de que la prueba no sea satisfactoria, deberá presentarse a la Dirección un estudio proponiendo las modificaciones pertinentes, y una vez realizadas éstas se llevará a cabo una nueva prueba de carga.

Durante la ejecución de la prueba de carga deberán tomarse las precauciones necesarias para proteger la seguridad de las personas y del resto de la estructura, en caso de falla de la zona ensayada.

**TÍTULO SEPTIMO
OCUPACION DE LAS OBRAS
CAPÍTULO I**

DE LAS AUTORIZACIONES DE OCUPACION Y DE USO

ARTÍCULO 345.- Manifestación y terminación de obra.- Los propietarios están obligados a manifestar por escrito a la Dirección, la terminación de las obras ejecutadas en sus predios, en un plazo no mayor de quince días, contados a partir de la conclusión de las mismas, utilizando para esto objeto las formas de terminación de obras y anotando en su caso el número y la fecha de la licencia respectiva.

ARTÍCULO 346.- Visto bueno y seguridad de operación.- El visto bueno de seguridad se concederá una vez liquidados los derechos que para el mismo fija La Ley de Ingresos del municipio, previamente al otorgamiento de la autorización de uso u ocupaciones e instalaciones que a continuación se mencionan:

- I. Escuelas y cualquier tipo de instalaciones dedicadas a la enseñanza;
- II. Centros de reunión, tales como cines, teatros, salas de conciertos, salas de conferencias, auditorios, antros, restaurantes, salones de fiestas o similares, museos, circos, paterques, carpas, rodeos, estancias, arenas y cualquier otro de usos semejantes.
- III. Instalaciones deportivas y recreativas que sean objeto de explotación mercantil, tales como canchas de tenis, frontons, squash, karate, gimnasia, bolches, albercas, locales para billares o juegos de salón;
- IV. Hoteles, casa de huéspedes, restaurantes y cualquier otro de uso similar;
- V. Ferias con aparatos mecánicos; y,
- VI. Elevadores y escaleras. En este caso el visto bueno a que se refiere este Artículo sólo se concederá después de la responsiva que debe otorgar la persona física o moral que haya instalado los aparatos.

ARTÍCULO 348.- Autorización de uso de ocupación.- Recibida la manifestación de terminación de obra, la Dirección ordenará una inspección para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en la licencia respectiva, comprobará si la construcción se ajustó a los planos arquitectónicos y demás documentos aprobados que hayan servido de base para el otorgamiento de la licencia.

La Dirección permitirá diferencias en la obra ejecutada con respecto al proyecto aprobado, siempre que no afecten las condiciones de seguridad, estabilidad, destino, uso, servicio y salubridad; que se hayan respetado las restricciones indicadas en la constancia de zonificación, las características autorizadas en la licencia respectiva y el número de niveles especificados.

Cuando la construcción cumple con los requisitos señalados en este Artículo, la Dirección autorizará su uso y ocupación.

ARTÍCULO 349.- Modificación procedentes para autorizar el uso y ocupación de las obras.- Si el resultado de la inspección a que se refiere el Artículo anterior y del cotejo de la documentación correspondiente apareciera que la obra no se ajustó a la licencia y a los planos autorizados, la Dirección ordenará al propietario del edificio o su representante, efectuar las modificaciones que fueran necesarias y en tanto éstas no se ejecuten de acuerdo a lo ordenado, no se autorizará el uso y ocupación de la obra.

ARTÍCULO 350.- Obras ejecutadas sin licencia.- La Dirección estará facultada para ordenar la demolición total o parcial de una obra o la parte de ella que se haya realizado sin licencia, por haberse ejecutado en contravención a este reglamento, independientemente de las sanciones económicas que procedan.

Cuando se demuestre que la obra cumple con este reglamento y con los demás ordenamientos legales respectivos, así como las disposiciones de los programas.

La Dirección podrá conceder el registro de obra ejecutada al propietario, quien deberá sujetarse al siguiente procedimiento:

- I. Presentar solicitud de regularización y registro de la obra;
- II. Acompañar a la solicitud de los siguientes documentos: constancia de zonificación, certificado de instalación de toma de agua y de la conexión de drenaje, planos arquitectónicos y estructurales por triplicado de la obra ejecutada y los demás documentos que este reglamento y otras disposiciones exigen para la concesión de licencia de construcción, con la responsiva de un director responsable de obra.
- III. Recibida la documentación, la Dirección procederá a su revisión y en su caso practicará una inspección a la obra de que se trate y si de ella resultare que la misma cumple con los requisitos legales reglamentarios y administrativos aplicables y se ajusta a los documentos exhibidos con la solicitud de regularización y registro de obra, La Dirección autorizará su registro, previo pago de los derechos y sanciones establecidas en La Ley de Ingresos Municipales y el presente reglamento.

ARTÍCULO 351.- Autorización de operación.- Para el establecimiento y funcionamiento de giros industriales tales como fábricas, bodegas, talleres, granjas, laboratorios o similares, se requerirá la autorización de operación previa inspección que practique la Dirección.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

Dicha autorización se otorgará solamente si de la inspección resultara que el inmueble reúne las características de ubicación o instalaciones, que para esa clase de establecimientos exigen los programas, este reglamento y las demás disposiciones relativas.

La autorización tendrá vigencia de dos años y será revalidada por períodos iguales de tiempo, previa verificación de las autoridades competentes de que el inmueble satisface los requisitos en relación con el giro, equipamiento e instalaciones existentes en él.

CAPÍTULO II

CONSERVACIÓN DE PREDIOS Y EDIFICACIONES

ARTÍCULO 352.- Los propietarios de edificaciones tienen obligación de conservarlas en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene a fin de evitar que se conviertan en una molestia o peligro para sus moradores o el público en general.

ARTÍCULO 353.- Las instalaciones mecánicas, eléctricas, hidráulicas, neumáticas y de gas, deberán conservarse en buenas condiciones para dar servicio y seguridad.

TÍTULO OCTAVO

MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
CAPÍTULO I

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

ARTÍCULO 354.- Quedan prohibidas instalaciones y construcciones precarias en las azoteas de las edificaciones, cualquiera que sea el uso que pretenda dársele.

ARTÍCULO 355.- Cuando la Dirección tenga conocimiento de que una edificación, estructura o instalación pueda representar un peligro para las personas o afectar predios vecinos, previo dictamen técnico, requerirá a su propietario con la urgencia que el caso amerite para que ejecute las reparaciones necesarias y tome las medidas de seguridad pertinentes.

ARTÍCULO 356.- Para los efectos de este reglamento, se considerarán medidas de seguridad, aquellas disposiciones dictadas por la Dirección, con el fin de evitar los daños que puedan ocasionar las instalaciones, construcciones y las obras en ejecución.

Las medidas de seguridad son de ejecución obligatoria e inmediata, tienen carácter preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso procedan.

ARTÍCULO 357.- Se considerarán medidas de seguridad las siguientes:

- I. La suspensión de trabajos;
 - II. La clausura temporal o definitiva en el área total o parcial de instalaciones, construcciones y edificaciones;
 - III. La desocupación o desahucio de inmuebles;
 - IV. La demolición de construcciones;
 - V. El retiro de instalaciones;
 - VI. La prohibición de uso de inmuebles o instalación;
 - VII. Cualquier otra que tienda a lograr los fines expresados en el Artículo lo anterior.
- ARTÍCULO 358.-** Cuando el propietario de un predio o de una edificación no cumpla con las órdenes giradas en los términos del presente Capítulo, la Dirección previo dictamen que al efecto emita, estará facultada para ejecutar a costa del propietario las medidas de seguridad que considere necesarias, pudiendo hacer uso de la fuerza pública en los casos que así lo amerite.

Si el propietario se negare a pagar el costo de dichas obras, la tesorería municipal efectuará su cobro mediante el procedimiento económico coactivo.

ARTÍCULO 359.- Una vez concluidas las obras o los trabajos ya sean ordenados como medida de seguridad, el propietario del inmueble o construcción o el director responsable de la obra, dará aviso de terminación a la Dirección, la que verificará su correcta ejecución, y en su caso ordenará la modificación de aquellos que no se hayan ajustado a las indicaciones señaladas.

ARTÍCULO 360.- Si como resultado del dictamen técnico, fuere necesario ejecutar algún trabajo que requiera la desocupación parcial o total de la edificación peligrosa, la Dirección podrá ordenar la desocupación temporal en tanto se ejecuten estos.

En caso de peligro inminente la desocupación deberá realizarse en forma inmediata, y si es necesario la Dirección podrá solicitar el uso de la fuerza pública.

CAPÍTULO II

DE LAS INSPECCIONES Y APLICACIÓN DE SANCIONES

ARTÍCULO 361.- La Dirección por conducto de inspectores debidamente autorizados, y previa orden escrita que al efecto emita, realizará las visitas a las obras referidas en el presente reglamento, a fin de vigilar el debido cumplimiento de sus disposiciones y a las demás especificaciones contenidas en la licencia respectiva y sus anexos.

ARTÍCULO 362.- Los inspectores que realicen las visitas en los términos del Artículo anterior, están obligados a levantar un acta, en la que harán constar en forma clara y detallada el resultado de la misma. En caso de que la obra no se ajuste a los planos autorizados o se observen contravenciones a las disposiciones contenidas en La Ley o en el presente reglamento, salvo en los supuestos referidos en el Artículo siguiente, lo comunicará de inmediato a la Dirección para la aplicación de la sanción que proceda y en su caso la ejecución de las medidas de seguridad necesarias. El inspector entregará en vía de notificación copia de dicha acta directamente al infractor, o a la persona encargada de la obra en el momento de la inspección, para efecto de que en el término de 24 horas manifieste ante la Dirección lo que a su derecho convenga.

ARTÍCULO 363.- Si el inspector encuentra que la obra se ha iniciado sin el permiso de construcción correspondiente o que ésta no se ha ajustado a las restricciones del alineamiento establecidas en la licencia, procederá de inmediato a aplicar la multa respectiva.

ARTÍCULO 364.- Toda resolución que imponga una sanción, deberá fundarse y motivarse, tomando en cuenta:

- I. Los daños que hayan producido o puedan producirse;
- II. La gravedad de la infracción;

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

- III. Las condiciones socio-económicas del infractor, y
- IV. Las demás circunstancias estimadas por la Dirección.

ARTÍCULO 365.- Las infracciones a este reglamento, serán sancionadas con:

- I. Multa equivalente de 1 a 150 días de salario mínimo general diario vigente en la ciudad de Caborca.
- II. Suspensión del registro como director responsable de obra;
- III. Cancelación del registro como director responsable de obra;
- IV. Cancelación de la licencia para la ejecución de la obra;
- V. Suspensión de la obra en ejecución;
- VI. Cancelación de la obra en ejecución;
- VII. Demolición;
- VIII. Arresto hasta por 36 horas.

ARTÍCULO 366.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 10 veces el salario mínimo general diario vigente en la ciudad de Caborca, al director responsable de obra, o al propietario del inmueble que incurra en las siguientes faltas:

- I. Cuando no tengan en la obra, los planos autorizados ni la licencia respectiva;
- II. Cuando se invada con materiales o escombros, o se hagan excavaciones o modificaciones a la vía pública, sin haber obtenido previamente el permiso correspondiente;
- III. Por obstaculizar las funciones de los Inspectores autorizados por la Dirección;
- IV. Cuando se violen las disposiciones relativas a la conservación de edificios, y
- V. Cuando no se proporcione a la Dirección el aviso de la terminación de la obra, dentro del plazo establecido.

ARTÍCULO 367.- Se aplicará una multa equivalente de 10 a 30 veces el salario mínimo general diario vigente en la ciudad de Caborca, al director responsable de obra, que incurra en las siguientes faltas:

- I. Cuando sin la autorización de la Dirección, se utilicen los procedimientos de construcción a que se refiere el Artículo 272 de este reglamento;
- II. Cuando la ejecución de la obra no se ajuste o se exceda de las tolerancias establecidas en este reglamento con relación a los planos autorizados y a las disposiciones contenidas en la licencia respectiva;
- III. Cuando no refrende cada tres años ante la Dirección, su registro como director responsable de obra;
- IV. Cuando no cumpla con la obligación de llevar bitácora de obra en los casos que se requiera;
- V. Cuando no comunique a la Dirección la designación de técnicos auxiliares en la ejecución de la obra; y
- VI. Cuando haya obtenido su registro como director responsable de obra, proporcionando documentos e información falsos.

ARTÍCULO 368.- Se aplicará multa equivalente de 10 a 50 veces el salario mínimo general diario vigente correspondiente a la ciudad de Caborca, al director responsable de obra o en su caso al propietario del inmueble que incurra en las siguientes faltas:

- I. Cuando se inicie cualquiera de las obras reguladas por este reglamento, sin haber obtenido la licencia respectiva.
- II. Cuando habiendo sido requerido para ello, no regulare las obras ejecutadas sin licencia dentro del plazo concedido.
- III. Cuando en la ejecución de cualquier obra no se respeten las restricciones, afectaciones o usos autorizados en la constancia de zonificación.
- IV. Cuando se hagan excavaciones que afecten la estabilidad de la obra en construcción, de las edificaciones y predios vecinos o de la vía pública.
- V. Cuando falsamente proporcionen datos o información falsos en las solicitudes de licencia o sus anexos.

ARTÍCULO 369.- Se sancionará con multa equivalente de 15 a 50 veces el salario mínimo general diario vigente correspondiente a la ciudad de Caborca, a los propietarios de inmuebles que varíen el uso o destino de una edificación sin la autorización de la Dirección.

ARTÍCULO 370.- Se aplicará multa equivalente de 50 a 100 veces el salario mínimo general diario vigente correspondiente a la ciudad de Caborca, al director responsable de obra que incurra a las siguientes faltas:

- I. Cuando en la ejecución de una obra, o instalación no respete las previsiones contra incendios establecidas en este reglamento o en la licencia de construcción respectiva.
- II. Cuando no cuente con los servicios de técnicos auxiliares en la ejecución de obras que requieran de alguna instalación especial.
- III. Cuando no observe las normas relativas a los dispositivos de elevación de la obra, así como al uso de transportadores e hidroneumáticos en la edificación.
- IV. Cuando, para la ejecución de la obra, usen explosivos sin la autorización previa de la Dirección.
- V. Cuando en una obra no se tomen las medidas necesarias para proteger la seguridad de las personas.

ARTÍCULO 371.- En caso de reincidencia, se duplicará el monto de la multa que correspondiera. Para los efectos de este Artículo se entiende por reincidencia que el infractor cometa la misma violación, dos o más veces, en la ejecución de una misma obra, tratándose de los propietarios del inmueble; o dentro de un período de un año en obras diferentes, en el caso de los directores responsables de obra, contando a partir de la fecha en que haya quedado firme la sanción inmedata anterior que le fuere impuesta.

ARTÍCULO 372.- Serán causas de suspensión del registro como director responsable de obra, sin perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente, las siguientes:

- I. Cuando habiendo sido requerido, no cumpla con la obligación de llevar la bitácora de obra en los casos que así se establezca.
- II. Cuando falsamente proporcione datos o información falsos en las solicitudes de licencia.
- III. Tratándose de persona moral, cuando deje de contar con los servicios del profesionalista que se menciona en el inciso b) fracción II del Artículo 59 de este reglamento.

ARTÍCULO 373.- Será causa de cancelación del registro de director responsable de obra, sin perjuicio en la aplicación de la multa correspondiente, las siguientes:

- I. Cuando haya obtenido su registro, proporcionando datos o documentos falsos.

- II. Cuando en virtud de sentencia ejecutada haya sido declarado responsable de algún delito derivado de su actuación como director responsable de obra.
- ARTÍCULO 374.-** La Dirección podrá cancelar toda licencia, autorización o constancia, cuando ésta haya sido otorgada con base en informes o documentos falsos o erróneos.
- ARTÍCULO 375.-** La Dirección podrá ordenar la suspensión o cancelación de una obra en ejecución, sin perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente en los siguientes casos:
- I. Cuando previo dictamen técnico emitido por la Dirección se declare en peligro inminente, la estabilidad o seguridad de la construcción.
 - II. Cuando la ejecución de una obra o de una demolición se realice sin las debidas precauciones y ponga en peligro la vida o integridad física de las personas, o pueda causar daños a la vía pública o a terceros.
 - III. Cuando la construcción no se ajuste a las medidas de seguridad y demás protecciones que haya indicado la Dirección con base en este reglamento.
 - IV. Cuando la construcción no se ajuste a las restricciones establecidas en la constancia de zonificación.
 - V. Cuando la construcción se ejecute sin ajustarse al proyecto aprobado o fuera de las condiciones previstas por este reglamento y por sus normas técnicas complementarias.
 - VI. Cuando sea obstaculice reiteradamente o se impida en alguna forma el cumplimiento de las funciones de inspección o supervisión reglamentaria.
 - VII. Cuando la obra se ejecute sin licencia.
 - VIII. Cuando la licencia de construcción sea revocada o haya vencido su vigencia. No obstante el estado de suspensión o de clausura, en el caso de las fracciones I, II, III, IV y V de este Artículo, la Dirección podrá ordenar se lleven a cabo las obras que procedan, para hacer cesar el peligro o para corregir o reparar los daños, quedando el propietario obligado a realizarlas.

La orden de clausura o suspensión total o parcial impuesta con base en este Artículo, no será levantada en tanto no se realicen las medidas ordenadas y se hayan pagado las multas impuestas.

ARTÍCULO 376.- La Dirección podrá ordenar la clausura temporal o definitiva de una obra o de una construcción, cuando no se hayan observado las medidas de seguridad previstas en este reglamento o cuya ejecución hubiere sido ordenada, y cuando se modifique el uso o destino de una edificación, no obstante de haberse emitido dictamen negativo por la propia Dirección para dicha modificación.

ARTÍCULO 377.- Clausura de obras terminadas.- Independientemente de la imposición de las sanciones económicas a que haya lugar, la Dirección podrá clausurar las obras terminadas cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:

- I. Cuando la obra haya sido ejecutada sin licencia y no reúna los requisitos técnicos establecidos por este reglamento.
- II. Cuando la obra se haya ejecutado alterando el proyecto aprobado fuera de los límites de tolerancia o sin sujetarse a lo previsto por los Títulos IV y V de este reglamento y por las normas técnicas complementarias.

La orden de clausura de las obras podrá ser total o parcial y no será levantada hasta en tanto no se hayan regularizado las obras o ejecutado los trabajos ordenados en los términos del Artículo 355 de este reglamento.

ARTÍCULO 378.- La Dirección podrá ordenar la demolición de una obra, con cargo al propietario de la misma o al director responsable de obra, y sin perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente en los siguientes casos:

- I. Cuando en la ejecución de una obra autorizada, no se cumpla con lo establecido en la constancia de zonificación.
- II. Cuando se invada la vía pública con una construcción.

ARTÍCULO 379.- Se aplicará arresto hasta por 36 horas a la persona que incurra en desacato intencional y grave a las ordenes de la Dirección, o ejerza presión física o moral sobre los inspectores o personal encargado de la aplicación de este reglamento, sin perjuicio de su consignación al ministerio público.

ARTÍCULO 380.- Las demás infracciones no contempladas en este Capítulo serán sancionadas con multa equivalente de 1 a 150 veces el salario mínimo general diario vigente en la ciudad de Caborca.

CAPITULO III

DE LOS RECURSOS

ARTÍCULO 381.- Contra los actos y las resoluciones dictadas por la Dirección, con motivo de la aplicación de este reglamento, o mediante la cual se imponga una sanción o una medida de seguridad, los interesados podrán interponer el recurso de reconsideración, el cual deberá presentarse dentro de los 5 días siguientes a su notificación.

ARTÍCULO 382.- La interposición del recurso, podrá suspender la ejecución del acto o resolución que se impugne, hasta la resolución definitiva de éste, siempre y cuando:

- I. La solicite el interesado.
- II. Que no se siga perjuicio al interés social.
- III. Que se garantice el interés fiscal, tratándose de sanciones pecuniarias.

Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agravado en la ejecución del acto.

ARTÍCULO 383.- El escrito en que se promueva el recurso de reconsideración, deberá contener:

- I. Nombre completo del recurrente y domicilio para oír o recibir notificaciones.
- II. Relación de hechos y preceptos legales que considere violados.
- III. Agravios que le cause la resolución o acto impugnado.
- IV. Las pruebas que el interesado desee ofrecer.
- V. Firma del interesado o su representante legal.

ARTÍCULO 384.- El escrito deberá acompañarse de los siguientes documentos:

- I. Los que acrediten la personalidad del promovente, cuando no se promueva directamente el afectado, y
- II. Los documentos que ofrezca como prueba y que tengan relación directa en la resolución o acto que se impugna.

ARTÍCULO 385.- Admitido el recurso, la Dirección, dentro de los 10 días siguientes, señalará día y hora para la celebración de una audiencia en la que se oír al interesado y se valorarán las pruebas ofrecidas, levantándose un acta que deberán firmar los que en ella intervinieran y quisieran hacerlo.

La Dirección dictará resolución por la que revoque, confirme o modifique el acto o acuerdo impugnado dentro de los 20 días siguientes a la celebración de la audiencia, la cual deberá ser notificada personalmente al interesado.

ARTÍCULO 386.- Serán aplicables supletoriamente para la tramitación de este recurso, las normas del código de procedimientos civiles vigente en el estado.

TITULO NOVENO

DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 387.- El presente reglamento es de orden público e interés social, tiene por objeto establecer las medidas y acciones que se llevarán a cabo a fin de crear las condiciones necesarias para su plena incorporación a la vida social activa de las personas con alguna capacidad diferenciada en el municipio de Caborca, a fin de que gocen de igualdad de oportunidades.

Para efectos de este reglamento se entenderá por persona con capacidad diferenciada.- todo ser humano que tenga de manera permanente o transitoria una carencia o disminución congénita o adquirida de alguna de sus facultades físicas, mentales, psicomotoras o sensoriales que le impiden su desarrollo e integración al medio que le rodea.

CAPITULO II

DE LAS MEDIDAS Y FACILIDADES URBANISTICAS Y ARQUITECTONICAS

ARTÍCULO 388.- La Dirección vigilará que con base en los planes y programas de desarrollo urbano y en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, las construcciones y remodelaciones que se lleven a cabo en el municipio, se les incorporen las facilidades urbanísticas y arquitectónicas necesarias, a fin de proporcionar a las personas con alguna capacidad diferenciada los medios para su integración a la vida social.

Es obligación de la Dirección observar lo anterior, en la planificación y urbanización de las vías, parques, jardines y áreas públicas, a fin de facilitar el tránsito, el desplazamiento y uso de estos espacios por las personas que tengan algún tipo de capacidad diferenciada. De conformidad con las siguientes medidas y especificaciones técnicas:

- I. Andadores
 - El ancho mínimo para andadores deberá ser de 1.5 m.
 - Los andadores deberán tener superficies uniformes y antiderrapantes que no acumulen agua.
 - Las diferencias de nivel se resolverán con rampas cuya pendiente no sea mayor al 8%.
 - Las juntas de pavimento y rejillas de piso tendrán separaciones máximas de 13 mm.
 - Se deberán evitar ramas y objetos sobresalientes que no permitan un paso libre de 1.8 m.
 - La instalación de pasamanos deberá ser a 0.75 y 0.90 m a lo largo de los recorridos, así como bordes de protección de 5 x 5 cm.
 - A cada 30 m como máximo, deberán existir áreas de descanso cuya dimensión sea igual o superior al ancho del andador.

Se deberán utilizar cambios de textura en los pavimentos o tiras táctiles, para alertar de cambios de sentido o pendiente a las personas con capacidad diferenciada visual.

- 1.- Pavimento antiderrapante con pendiente no mayor al 8%.
- 2.- Área de descanso preferentemente sombreada.
- 3.- Borde de protección de 5 x 5 cm.

II. Escarpas

Los pavimentos en las escarpas o aceras deberán cumplir las mismas condiciones que las establecidas para andadores.

La ocupación de las aceras por puestos ambulantes y mobiliario urbano no deberá obstruir la circulación ni las rampas existentes.

Los cruces deberán contar con rampas de acera, así como cualquier cambio de nivel, como Los causados por las entradas a estacionamientos.

Se deberán utilizar cambios de textura en los pavimentos, para señalar los cruces a las personas con capacidad diferenciada visual.

Las excavaciones, escombros y obstáculos temporales o permanentes deberán estar protegidos y señalizados a 1 m. de distancia.

III. Rampas con pendiente máxima del 8%.

IV. Pavimento antiderrapante, libre de obstáculos y con un ancho mínimo de 1.2 m.

V. Cambio de textura en el pavimento.

VI. Señalización de las rampas de banquetas.

VII. Escuinas

Los pavimentos en las esquinas de escarpa deberán cumplir las mismas condiciones que las establecidas para andadores.

En todas las esquinas de acera deberán existir rampas con una pendiente no mayor al 8%, para salvar el desnivel hacia el arroyo vehicular.

Se deberán señalar las rampas y utilizar cambios de textura en los pavimentos inmediatos a las mismas.

Rampa de acera con pavimento antiderrapante y pendiente no mayor al 8%.

VIII. Señalización de poste.

IX. Cruce peatonal.

XI. Cruces

Todos los cruces peatonales deberán cumplir las mismas condiciones que las establecidas para esquinas.

El trayecto entre aceras deberá estar libre de obstrucciones.

Los camiones deberán estar interrumpidos con cortes al nivel de los arroyos vehiculares, permitiendo un paso libre mínimo de 1.5 m.

Rampa de acera con pavimento antiderrapante y pendiente no mayor al 8%. Señalización de poste.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

- Cruce peatonal.
Interrupción de camellón a nivel del arroyo vehicular.
Pasamanos o barra de apoyo a 0.75 m y 0.90 m.
Dispositivo de paso, visual y sonoro.
- XII. Estacionamientos
Cuando menos, uno de cada veinticinco cajones de estacionamiento deberán ser destinados para personas con capacidad diferenciada, en estacionamientos que tengan menos de veinticinco cajones, se deberá dejar cuando menos un sitio para personas con capacidad diferenciada. Los cajones de estacionamiento para personas con capacidad diferenciada deberán ser de 3.80 por 6.00 m, estar señalizados y encontrarse próximos a los accesos. El trayecto entre los cajones de estacionamiento para personas con capacidad diferenciada y los accesos, deberá estar libre de obstáculos.
Cajón de estacionamiento para personas con capacidad diferenciada de 3.80 por 6.00 m.
Franja de circulación señalizada.
Pavimentos antiderrapantes.
Rampa con pendiente máxima del 6%.
Señales de poste.
Señalización en piso.
Topes para vehículos.
- XIII. Baños públicos
En todos los inmuebles deberán existir baños adecuados para su uso por personas con capacidad diferenciada, localizados en lugares accesibles.
Los baños adecuados y las rutas de acceso a los mismos, deberán estar señalizados.
Los pisos de los baños deberán ser antiderrapantes y contar con pendientes del 2% hacia las coladeras, para evitar encharcamientos.
Junto a los muebles sanitarios, deberán instalarse barras de apoyo de 38 mm de diámetro, firmemente sujetas a los muros.
Se deberán instalar alarmas visuales y sonoras dentro de los baños.
Los muebles sanitarios deberán tener alturas adecuadas para su uso por personas con capacidad diferenciada:
Inodoro 45 a 50 cm de altura.
Lavabo 76 a 80 cm de altura.
Banco de regadera 45 a 50 cm de altura.
Accesorios eléctricos 80 a 90 cm de altura.
Manerales de regadera 60 cm de altura.
Accesorios 120 cm de altura máxima.
Las rejillas de desague no deberán tener ranuras de más de 13 mm de separación.
Los manerales hidráulicos deberán ser de brazo o palanca.
Tira táctil o cambio de textura en el piso.
Puerta con claro mínimo de 1 m.
Inodoro con altura de 45 a 50 cm.
Barras de apoyo para inodoro.
- Mingitorio.
Barras de apoyo para mingitorio.
- XIV. Inodoros
Los espacios para inodoros deberán cumplir con las especificaciones generales indicadas en el apartado de baños públicos.
Área de aproximación libre de obstáculos.
Gabinete de 1.7 por 1.7 m.
Barras de apoyo a 0.8 m de altura.
Inodoro con altura de 0.45 a 0.50 m.
Gancho a fin de altura.
Puerta plegable o con abatimiento exterior, con claro libre mínimo de 0.9 m.
- XV. Regaderas
Los espacios para regaderas deberán cumplir con las especificaciones generales indicadas en el apartado de baños públicos.
Área de aproximación a muebles sanitarios, con piso antiderrapante.
Piso antiderrapante, con pendiente del 2% hacia la coladera.
Barras de apoyo a 0.8 m de altura, para regadera.
Barras de apoyo a 0.8 m de altura, para inodoro.
Acceso con claro libre mínimo de 0.9 m.
Banca plegable para regadera de 0.4 m de ancho, a una altura de 0.45 a 0.50 m.
Regadera mixta, con salida fija y de extensión y manerales de brazo o palanca.
- XVI. Lavamanos
Los espacios para lavamanos, deberán cumplir con las especificaciones generales indicadas en el apartado de baños públicos.
Los lavamanos deberán tener una altura de entre 76 y 80 cm.
Los lavamanos deberán permitir un claro inferior libre, que permita la aproximación en silla de ruedas, sin la obturación de faldones.
Área de aproximación a lavamanos con piso antiderrapante.
Lavamanos sin faldón inferior.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

- Manerales de brazo o palanca.
Espejo con inclinación de 10 grados a partir de 0.9 m de altura.
- XVII. Mingitorios
Los espacios para mingitorios, deberán cumplir con las especificaciones generales indicadas en el apartado de baños públicos.
Es recomendable que cuando menos un mingitorio esté instalado a una altura máxima de 0.7 m.
Mingitorio con altura de 0.9 m.
Barras de apoyo para mingitorio.
Guía táctil en piso.
Gancho para mutas.
Mingitorio con altura de 0.7 m.
- XVIII. Accesorios
Los accesorios en baños, deberán instalarse por debajo de 1.2 m de altura y no obstaculizar la circulación.
- XIX. Vestidores
En los edificios donde se comercie con ropa deberá existir, cuando menos, un vestidor con las características adecuadas para su uso por personas con capacidad diferenciada. La superficie del vestidor no deberá ser inferior a 1.7 por 1.7 m.
Deberán instalarse barras de apoyo en cuando menos dos muros y una banca firmemente anclada.
Se deberán instalar de alarmas visuales y sonoras en los vestidores.
Puerta plegable o con abatimiento exterior con un claro libre mínimo de 0.9 m.
Barras de apoyo.
Banca.
Espejo a partir de 20 cm de altura.
Espacios para auditórios
- XX. En todos los auditorios, salas de espectáculos y centros religiosos, deberán existir lugares sin butaca fija para posible ocupación por personas en silla de ruedas.
Los lugares para personas en silla de ruedas se localizarán de dos en dos, pero sin aislarse de las butacas generales para permitir acompañantes.
Los lugares para personas en silla de ruedas se localizarán próximos a los accesos y salidas de emergencia, pero no deberán obstaculizar las circulaciones.
Los recorridos hacia los lugares para personas en silla de ruedas, deberán estar libres de obstáculos, señalizados y sin escalones.
Deberán existir lugares señalizados para personas con capacidad diferenciada auditiva y débiles visuales, cerca del escenario.
Protección a 0.9 m.
Sardinel de 15 por 15 cm.
Espacio señalizado de 1.25 por 0.8 m.
- XXI. Espacios para restaurantes
En los espacios para comedores y restaurantes se deberán cumplir con las obligaciones que aparecen en el apartado para pisos.
En los espacios para restaurantes se deben instalar de alarmas visuales y sonoras.
El acomodo de las mesas deberá permitir espacios de circulación mínimos de 0.9 m, para personas con capacidad diferenciada, y áreas de aproximación suficientes.
Las mesas deberán ser estables y permitir una altura libre para acercamiento de 0.76 m.
Las barras de servicio deberán tener la altura adecuada para su uso por personas en silla de ruedas.
Área de circulación principal de 1.2 m.
Área de circulación secundaria de 0.9 m.
Espacio de aproximación de 0.75 m.
Mesa con altura libre de 0.76 m.
- XXII. Elevadores
Los elevadores y el recorrido hacia ellos, deberán estar señalizados.
Los controles deberán estar indicados en alto relieve y braille a 1.2 m de altura.
El tiempo de apertura mínimo para las puertas será de 15 segundos.
La cabina deberá estar al nivel exacto de cada piso.
La señal de parada deberá ser sonora y visual.
Los elevadores deberán contar con alarmas sonoras y visuales.
El piso de la cabina deberá ser antiderrapante.
Los acabados de la cabina deberán ser incombustibles y resistentes, sin tener aristas vivas.
Barras de apoyo interiores.
Controles y alarmas.
Parada a nivel exacto de piso.
Puerta con claro libre mínimo de 0.9 m.
Ojo electrónico a 20 cm de altura.
Área de aproximación libre de obstáculos.
- XXIII. Entradas
Las entradas deberán estar señalizadas y tener un claro libre mínimo de 0.9 m.
Las entradas deberán tener áreas de aproximación libre de obstáculos, señalizada con cambios de textura en el piso.
Las entradas deberán cumplir con las recomendaciones del apartado de pisos.

REGlamento de Construcción del Municipio de Caborca, Sonora

- Los pisos en el exterior de las entradas deberán tener pendientes hidráulicas del 2%.
Se deberán evitar escalones y sarnieles bajo las entradas.
Exterior con pendiente hidráulica.
Entrada.
Área de aproximación libre de obstáculos.
- XXIV. Escaleras
Las escaleras no deberán ser la única opción para transitar entre desniveles.
Los escalones deberán ser firmes y antiderrapantes.
Los escalones no deberán presentar aristas vivas, ni narices sobresalientes, estas deberán ser con arista redondeada.
Las escaleras deberán tener pasamanos a 75 y 90 cm de altura, volados 30 cm en los extremos.
En las circunvalaciones bajo las escaleras, deberá existir una barrera a partir de la proyección del límite de 1.9 m de altura bajo la rampa.
Área de aproximación de 0.75 m mínimo, con cambio de textura en el piso.
Arista ochavada o redondeada y antiderrapante.
Huella contrastante con la arista.
Pasamanos a 0.75 y 0.9 m de altura, con proyección de 0.3 m mínimo en cada extremo.
Barrera en la proyección de 1.9 m de altura.
- XXV. Puertas
Todas las puertas deberán tener un claro libre mínimo de 0.9 m.
Todas las puertas deberán ser de fácil operación y las manijas serán preferentemente de palanca o barra.
Los marcos de las puertas deberán evitar tener aristas vivas y ser de color c contrastante con las paredes.
Timbre o señalización en sistema braille.
Mirilla.
Zócalo de protección.
Manija de palanca.
- XXVI. Rampas
La longitud máxima de las rampas entre descansos será de 6 m, y los descansos tendrán una longitud mínima igual al ancho de la rampa y nunca menor a 1.2 m.
La pendiente de las rampas deberán ser del 6%, siendo el máximo del 8%, en cuyo caso se reducirá la longitud entre descansos a 4.5 m.
Las rampas deberán tener pasamanos a 75 y 90 cm de altura, volados 30 cm en los extremos.
En las circunvalaciones bajo rampas, deberá existir una barrera a partir de la proyección del límite de 1.9 m de altura bajo la rampa.
Área de aproximación libre de obstáculos, con cambio de textura en el piso.
Rampas con pendiente del 6% y acabado antiderrapante.
Pasamanos a 0.75 y 0.9 m de altura.
Borde de protección de 5 por 5 cm.
- XXVII. Señalización
Todos los accesos, recorridos y servicios deberán estar señalizados, con símbolos y letras en alto relieve y sistema braille.
Las señalizaciones deberán tener acabado mate y contrastar con la superficie donde están colocadas.
El símbolo internacional de accesibilidad deberá ser utilizado.
Símbolo internacional de accesibilidad con figura blanca y fondo color azul pantone 294.
Superficie contrastante blanca.
Lámina negra calibre 14 o equivalente.
Señal firmemente fija al poste.
Poste galvanizado de 51 mm de diámetro o equivalente.
- XXVIII. Teléfonos públicos
Por lo menos, un teléfono en cada agrupamiento, será instalado a una altura de 0.68 m..
El disco o teclado del teléfono deberán contar con sistema braille.
Área de aproximación libre de obstáculos y con cambio de textura en el piso.
Señalización y gancho para muñetas.
- ARTÍCULO 388** - En los auditorios, cines, teatros, salas de conciertos o de conferencias, centros recreativos o deportivos, y en cualquier local abierto o cerrado en que se presenten espectáculos, diversiones públicas o eventos con acceso al público en general, los empresarios, promotores o encargados deberán reservar espacios y servicios de sanitarios para aquellas personas que por su capacidad diferenciada no pueden ocupar las butacas o asientos ordinarios, mismos que estarán ubicados preferentemente en áreas en las que se cuente con la visibilidad y comodidad adecuadas.
- ARTÍCULO 390** - En las edificaciones ya existentes con antelación al presente reglamento en donde se celebre un evento, los empresarios procurarán las facilidades necesarias para el acceso y adecuado desplazamiento de las personas con capacidad diferenciada en el exterior y en el interior del mismo.
- ARTÍCULO 391** - En el desarrollo de habitacionales, se deberán incluir la construcción de vivienda dignas para las personas con capacidad diferenciada, las cuales deberán cumplir con las normas técnicas en su infraestructura interior y exterior para el acceso y libre desplazamiento que se señalan en este reglamento y en las demás normas aplicables.

TÍTULO DECIMO
LOS REQUERIMIENTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA EFICIENCIA ENERGETICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO
CAPITULO I
GENERALIDADES

REGlamento de Construcción del Municipio de Caborca, Sonora

ARTÍCULO 392 - La eficiencia energética es un tema de interés público, ya que el ahorro de energía y el uso eficiente de los recursos se constituyen en una necesidad en las comunidades y ciudades, a fin de lograr un desarrollo sustentable y garantizar el desarrollo futuro de las mismas.
Las condiciones climáticas imperantes en Caborca, las envolventes, las instalaciones eléctricas y alumbrado de los edificios constituyen un elemento determinante en el consumo de energía eléctrica.

CAPITULO II

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ENVOLVENTE DE EDIFICACIONES

ARTÍCULO 393 - En apego a lo dispuesto por el Artículo 70 del reglamento de construcción para el municipio de Caborca sobre la aprobación de proyectos y la obtención de licencias para realizar obras de construcción, modificación, ampliación e instalación de servicios en la vía pública, referidas en el Artículo 1 del mismo reglamento, además de los documentos requeridos en los Artículos 42 y 43 del reglamento, el interesado deberá presentar ante la Dirección, para la obtención de la licencia, el cumplimiento a la normalización de la eficiencia energética en edificios de acuerdo a lo establecido en las siguientes secciones:

- I. DISPOSICIONES TÉCNICAS DE DISEÑO. Los requisitos y disposiciones establecidas en esta sección son necesarios para cumplir con las normas oficiales mexicanas, referente a la eficiencia energética de edificios a través de su envolvente, para el otorgamiento de la licencia de construcción por parte del municipio de Caborca.
- A. ENVOLVENTE DEL EDIFICIO NO-HABITACIONALES. La determinación de la eficiencia energética de los edificios no-habitacionales para el cumplimiento de esta norma técnica complementaria se hará de acuerdo a la metodología sugerida en la norma NOM-008-ENER vigente, y aplicando la siguiente información.

CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO NO-HABITACIONAL DE REFERENCIA

TECHO			
PARTE	PORCÉNTAJE DEL ÁREA TOTAL	COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR	COEFICIENTE DE SOMBREADO
	%	K (W/M²K)	CS
TRANSPARENTE	IGUAL AL EDIFICIO PROYECTADO Ó 5%, LO QUE SEA MENOR	7.720	0.85
ÓPACA	IGUAL AL EDIFICIO PROYECTADO Ó 95%, LO QUE SEA MAYOR	0.360	---
PARED			
PARTE	PORCÉNTAJE DEL ÁREA TOTAL	COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR	COEFICIENTE DE SOMBREADO
	%	K (W/M²K)	CS
FACHADA TRANSPARENTE	IGUAL AL EDIFICIO PROYECTADO Ó 40%, LO QUE SEA MENOR	6.930	1
FACHADA ÓPACA	IGUAL AL EDIFICIO PROYECTADO Ó 60%, LO QUE SEA MAYOR	3.293	---
COLUMDANCIA ÓPACA	100	3.293	---

Nótese que los porcentajes del área total de las fachadas ópaca y transparente, en el techo y la pared, han sido ajustados a las condiciones requeridas para el municipio de Caborca, sin afectar la metodología de la NOM-008-ENER, así mismo los valores del coeficiente global de Transferencia de calor (K) son los correspondientes a la región 2 del ANSI/ASHRAE STANDARD 90.1.

Los valores para el cálculo de la ganancia de calor a través del envolvente de edificios no-Habitacionales, para la ciudad de Caborca son:

• Temperatura equivalente promedio, TE (°C):

TEMPERATURA INTERIOR: 25

SUPERFICIE INTERIOR: 33

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

TECHO:	48		
TRAGALUZ Y DOMO:	28		
	MURO	MURO	
	MASIVO	LIGERO	VENTANA
NORTE	34	39	29
ESTE	38	43	30
SUR	35	41	31
OESTE	36	43	31

- FACTOR DE GANANCIA SOLAR PROMEDIO, FG (W/M²)

TRAGALUZ Y DOMO: 322

TECHO	PORCENTAJE DEL ÁREA TOTAL	COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR	COEFICIENTE DE SOMBREADO
PARTE	%	K (W/M ² K)	CS
OPACA	100	0.477	----
TRANSPARENTE	0	----	-----
PARED			
PARTE	PORCENTAJE DEL ÁREA TOTAL	COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR	COEFICIENTE DE SOMBREADO
	%	K (W/M ² K)	CS
FACHADA OPACA*	IGUAL AL EDIFICIO PROYECTADO O 90%, LO QUE SEA MAYOR	1.481	----
FACHADA OPACA**	IGUAL AL EDIFICIO PROYECTADO O 90%, LO QUE SEA MAYOR	0.857	----
FACHADA TRANSPARENTE	IGUAL AL EDIFICIO PROYECTADO O 10%, LO QUE SEA MENOR	3.802	1
COLINDANCIA OPACA*	100	1.481	----
COLINDANCIA OPACA**	100	0.857	----
NORTE	70		

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

ESTE	159
SUR	131
OESTE	164

- BARRERA DE VAPOR: NO

Los proyectos presentados ante la Dirección para la obtención de la licencia deberán ir acompañados de los formatos presentados en el apéndice c para reportar los resultados del presupuesto energético, con la firma autógrafa del Director responsable de obra (DRO).

B. ENVOLVENTE DEL EDIFICIO HABITACIONALES La determinación de la eficiencia energética de los edificios habitacionales para el cumplimiento de esta norma técnica complementaria se hará de acuerdo a la metodología sugerida en la norma NOM-008-ENER vigente, y aplicando la siguiente información.

CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO HABITACIONAL DE REFERENCIA
* HASTA TRES NIVELES Y CONJUNTO HORIZONTAL CON MUROS COMPARTIDOS.

** MÁS DE TRES NIVELES.

Nótese que los porcentajes del área total de las fachadas opaca y transparente, en el techo y la pared, han sido ajustados a las condiciones requeridas para el municipio de Caborca, sin afectar la metodología de la NOM-008-ENER, así mismo los valores del coeficiente global de transferencia de calor (k) son los correspondientes a la región 2 del ANSI/ASHRAE STANDARD 90.1 y 90.2.

Los valores para el cálculo de la ganancia de calor a través del envoltorio de edificios habitacionales, para la ciudad de Caborca son:

- Temperatura equivalente promedio, TE (°C):

TEMPERATURA INTERIOR: 25

SUPERFICIE INTERIOR: 33

TECHO: 48

TRAGALUZ Y DOMO: 28

	MURO	MURO	
	MASIVO	LIGERO	VENTANA
NORTE	34	39	29
ESTE	38	43	30
SUR	35	41	31
OESTE	36	43	31

- FACTOR DE GANANCIA SOLAR PROMEDIO, FG (W/M²)

TRAGALUZ Y DOMO: 322

NORTE 70

ESTE 159

SUR 131

OESTE 164

- BARRERA DE VAPOR: NO

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

- Los proyectos presentados ante la Dirección para la obtención de la licencia deberán ir acompañados de los formatos presentados en el apartado V para reportar los resultados del presupuesto energético, con la firma autógrafa del director responsable de obra (DRO). Quedan exceptuados de los requerimientos que se exigen en esta norma, las construcciones destinadas a viviendas unifamiliares con menos de 60.00 m² de construcción.
- II. DISPOSICIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN.** Los requisitos y disposiciones establecidas en esta sección son necesarios para cumplir lo establecido por el reglamento para la construcción, modificación o ampliación de obras, así como de instalación de servicios en la vía pública, que se realicen dentro del municipio de Caborca.
- A. ENVOLVENTE DEL EDIFICIO NO-HABITACIONALES.** La Dirección en calidad de autoridad competente para la revisión de esta norma, podrá realizar inspecciones aleatorias durante el proceso o al concluir la construcción para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en la licencia respectiva, de acuerdo a lo establecido en la sección 6.1.1 de esta norma, comprobará si la construcción se ajusta a al proyecto ejecutivo aprobado que haya servido de base para el otorgamiento de la licencia.
- B. ENVOLVENTE DEL EDIFICIO HABITACIONALES.** La Dirección en calidad de autoridad competente para la revisión de esta norma, podrá realizar inspecciones aleatorias durante el proceso o al concluir la construcción para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en la licencia respectiva, de acuerdo a lo establecido en la sección 6.1.2 de esta norma, comprobará si la construcción se ajusta al proyecto ejecutivo aprobado que haya servido de base para el otorgamiento de la licencia.
- III. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.** Corresponderá a la Dirección De Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio De Caborca, el supervisar y vigilar con personal propio o director responsable de obra, el cumplimiento de esta norma técnica complementaria. Corresponderá a la Dirección de desarrollo urbano y ecología del municipio de Caborca la aplicación de las medidas de seguridad o sanciones contempladas en el Título octavo Capítulos I y II del reglamento, que se derivan del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente disposición administrativa.
- IV. ANEXOS NORMATIVOS**
1. ANEXO A. PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS MATERIALES.

	CONDUCTIVIDAD	DENSIDAD	CALOR ESPECÍFICO
	K	LI	CP
	W/M-K	KG/M ³	J/KG-K
ENJARRE MORTERO CEMENTO-ARENA	0.721	1858	837
ENJARRE YESO	0.230	721	837
BLOCK-CONCRETO	0.981	1362	837
LADRILLO	0.721	1922	837
BLOCK-POLIESTIRENO	0.073	1044	842
POLIESTIRENO	0.037	16	1210
POLIURETANO	0.026	24	1590
FIBRA DE VIDRIO	0.036	140	960
CELULOSA	0.046	51	1380
LOSA-CONCRETO	2.900	2400	837
NERVADURA-CASETÓN	0.804	1230	839
VIGUETA-BÓVEDILLA	0.382	953	841

Se permitirá la utilización de materiales no incluidos en esta lista, para los cuales los valores correspondientes serán aquellos establecidos en alguna NORMA OFICIAL MEXICANA o en el ASHRAE HANDBOOK FUNDAMENTALS, última versión.

El sistema de unidades utilizado deberá ser el sistema general de unidades de medida, único legal y de uso obligatorio en los estados unidos mexicanos, con las excepciones y consideraciones permitidas en su norma NOM-005-SCFI vigente. Los valores de la resistencia térmica a considerar para las capas de aire exterior e interior serán: 0.044 m²-k/w para exterior en cualquier posición; 0.12 m²-k/w para muro interior; y, 0.16 m²-k/w para techo interior.

AS-TC-V-1-1934

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

2. ANEXO B. INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS VENTANAS.
COEFICIENTE DE SOMBRADO (SC)

ID	ESPESOR (MM)	TIPO	COEFICIENTE DE SOMBRADO (CS)			
			MARCO DE ALUMINIO		OTRO TIPO DE MARCO	
			OPERABLE	FIJO	OPERABLE	FIJO
VIDRIO SENCILLO SIN REVESTIMIENTO						
1A	3	CLR	0.86	0.90	0.74	0.86
1B	6	CLR	0.82	0.85	0.69	0.82
1C	3	BRZ	0.74	0.77	0.62	0.74
1D	6	BRZ	0.62	0.64	0.53	0.62
1E	3	GRN	0.71	0.74	0.60	0.70
1F	6	GRN	0.61	0.63	0.52	0.61
1G	3	GRY	0.71	0.74	0.60	0.70
1H	6	GRY	0.61	0.62	0.51	0.60
1I	6	BLUEGRN	0.63	0.66	0.53	0.62
VIDRIO SENCILLO REFLECTIVO						
1J	6	SS EN CLR 8%	0.21	0.21	0.17	0.20
1K	6	SS EN CLR 14%	0.26	0.28	0.22	0.25
1L	6	SS EN CLR 20%	0.32	0.33	0.28	0.31
1M	6	SS EN GRN 14%	0.26	0.28	0.22	0.25
1N	6	TI EN CLR 20%	0.31	0.31	0.25	0.30
1O	6	TI EN CLR 30%	0.40	0.41	0.34	0.39
DOBLE VIDRIO SIN REVESTIMIENTO						
5A	3	CLR CLR	0.77	0.79	0.64	0.76
5B	6	CLR CLR	0.70	0.72	0.60	0.70
5C	3	BRZ CLR	0.63	0.66	0.53	0.62
5D	6	BRZ CLR	0.51	0.53	0.43	0.49
5E	3	GRN CLR	0.61	0.63	0.52	0.61
5F	6	GRN CLR	0.49	0.52	0.43	0.49
5G	3	GRY CLR	0.61	0.63	0.52	0.60
5H	6	GRY CLR	0.48	0.49	0.40	0.47
5I	6	BLUGRN CLR	0.52	0.53	0.44	0.51
5J	6	HI-P GRN CLR	0.40	0.41	0.34	0.39

AS-TC-V-1-1934

REGlamento DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CATORCA, SONORA

DOBLE VIDRIO REFLECTIVO

5K	6	SS EN CLR 8%, CLR	0.15	0.15	0.13	0.14
5L	6	SS EN CLR 14%, CLR	0.20	0.20	0.15	0.17
5M	6	SS EN CLR 20%, CLR	0.24	0.24	0.20	0.23
5N	6	SS EN GRN 14%, CLR	0.18	0.18	0.15	0.16
5O	6	TI EN CLR 20%, CLR	0.23	0.23	0.18	0.22
5P	6	TI EN CLR 30%, CLR	0.31	0.31	0.25	0.30

DOBLE VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD, E = 0.2 EN SUPERFICIE 2

17A	3	LE CLR	0.66	0.68	0.56	0.66
17B	6	LE CLR	0.61	0.63	0.52	0.61

DOBLE VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD, E = 0.2 EN SUPERFICIE 3

17C	3	CLR LE	0.71	0.74	0.60	0.70
17D	6	CLR LE	0.66	0.68	0.56	0.66
17E	3	BRZ LE	0.59	0.60	0.49	0.57
17F	6	BRZ LE	0.46	0.48	0.39	0.46
17G	3	GRN LE	0.56	0.57	0.47	0.55
17H	6	GRN LE	0.44	0.45	0.37	0.43
17I	3	GRY LE	0.54	0.56	0.46	0.54
17J	6	GRY LE	0.40	0.41	0.34	0.39
17K	6	BLUGRN LE	0.46	0.48	0.39	0.46
17L	6	HI-P GRN LE	0.36	0.37	0.30	0.34

DOBLE VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD, E = 0.1 EN SUPERFICIE 2

21A	3	LE CLR	0.55	0.57	0.47	0.54
21B	6	LE CLR	0.52	0.54	0.44	0.52

DOBLE VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD, E = 0.1 EN SUPERFICIE 3

21C	3	CLE LE	0.61	0.63	0.52	0.61
21D	6	CLE LE	0.57	0.59	0.48	0.56
21E	3	BRZ LE	0.49	0.51	0.41	0.48
21F	6	BRZ LE	0.40	0.41	0.34	0.39
21G	3	GRN LE	0.47	0.48	0.39	0.46
21H	6	GRN LE	0.37	0.38	0.31	0.36
21I	3	GRY LE	0.47	0.48	0.40	0.46
21J	6	GRY LE	0.36	0.37	0.30	0.34

ASCL/CDMV/FIGM

REGlamento DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CATORCA, SONORA

21K	6	BLUGRN LE	0.40	0.41	0.34	0.39
21L	6	HI-P GRN W/LE CLR	0.32	0.33	0.28	0.31

DOBLE VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD, E = 0.05 EN SUPERFICIE 2

25A	3	LE CLR	0.43	0.44	0.36	0.41
25B	6	LE CLR	0.39	0.39	0.32	0.38
25C	6	BRZ W/LE CLR	0.28	0.29	0.23	0.26
25D	6	GRN W/LE CLR	0.32	0.33	0.26	0.31
25E	6	GRY W/LE CLR	0.26	0.26	0.33	0.24
25F	6	BLU W/LE CLR	0.29	0.30	0.24	0.28
25G	6	HI-P GRN W/LE CLR	0.29	0.30	0.24	0.28

TRIPLE VIDRIO

29A	3	CLR CLR CLR	0.69	0.71	0.59	0.68
29B	6	CLR CLR CLR	0.62	0.64	0.53	0.61
29C	6	HI-P GRN CLR CLR	0.36	0.37	0.30	0.34

TRIPLE VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD, E = 0.2 EN SUPERFICIE 2

32A	3	LE CLR CLR	0.61	0.63	0.52	0.61
32B	6	LE CLR CLR	0.54	0.56	0.46	0.54

TRIPLE VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD, E = 0.2 EN SUPERFICIE 5

32C	3	CLR CLR LE	0.63	0.65	0.53	0.62
32D	6	CLR CLR LE	0.57	0.59	0.48	0.56

TRIPLE VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD, E = 0.1 EN SUPERFICIE 2 Y 5

40A	3	LE CLR LE	0.43	0.44	0.36	0.41
40B	6	LE CLR LE	0.38	0.39	0.31	0.37

TRIPLE VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD, E = 0.05 EN SUPERFICIE 2 Y 4

40C	3	LE LE CLR	0.29	0.29	0.24	0.28
40D	6	LE LE CLR	0.28	0.29	0.23	0.26

NOTAS:

CLR = CLARO, BRZ = BRONCE, GRN = VERDE, GRY = GRIS, BLUGRN = AZUL-VERDE.

SS = RECUBRIMIENTO REFLECTIVO ACERO INOXIDABLE, TI = RECUBRIMIENTO REFLECTIVO

DE TITANIO

ID = NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN TABLAS DE ASHRAE FUNDAMENTALS 2005

HI-P GRN = VIDRIO CON TINTE VERDE DE ALTO RENDIMIENTO

ASCL/CDMV/FIGM

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

LE = RECUBRIMIENTO DE BAJA EMISIVIDAD
 LAS SUPERFICIES DE LOS VIDRIOS SE ENUMERAN DE EXTERIOR A INTERIOR
 LOS COEFICIENTES DE SOMBREADO SE OBTUVIERON DE LA FÓRMULA CS = SHGC/0.87
 LOS VALORES DEL COEFICIENTE DE GANANCIA DE CALOR SOLAR SE OBTUVIERON DEL
 HASHRAE HANDBOOK 2005. CAPITULO 31, TABLA 13

TRAGALUZ	SC
VIDRIO CLARO (TRANSMITANCIA DE 0.86)	0.99
VIDRIO TRANSLÚCIDO (TRANSMITANCIA DE 0.52)	0.57
VIDRIO TRANSLÚCIDO (TRANSMITANCIA DE 0.27)	0.34
VITRO-BLOCK	SC
EXPUESTO AL SOL	0.75
EN SOMBRA	0.46

FUENTE: ASHRAE HANDBOOK FUNDAMENTALS 2005

COEFICIENTE TOTAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR PARA VENTANAS Y TRAGALUCES, U (W/M²K)

I D	ESPE S OR (MM)	TIPO	VENTANA OPERABLE		VENTANA FIJA		TRAGALUZ	
			MARCO DE	MARCO DE	MARCO DE	MARCO DE	MARCO DE	MARCO DE
			ALUMI NIO	MADERA/VI NIL	ALUMI NIO	MADERA/VI NIL	ALUMI NIO	MADERA/VI NIL
VIDRIO SENCILLO								
1	3.2	VIDRIO	7.24	5.05	6.42	5.55	11.24	8.34
2	6.4	ACRÍLICO/POLICARB ONATO	6.49	4.42	5.60	4.75	10.33	7.45
3	3.2	ACRÍLICO/POLICARB ONATO	6.87	4.73	6.01	5.15	10.79	7.89
DOBLE VIDRIO								
4	6.4	ESPACIO DE AIRE	4.93	3.13	3.94	3.17	7.44	4.79
5	12.7	ESPACIO DE AIRE	4.62	2.87	3.61	2.84	7.39	4.74
6	6.4	ESPACIO DE ARGÓN	4.75	2.98	3.75	2.98	7.19	4.54
7	12.7	ESPACIO DE ARGÓN	4.49	2.76	3.47	2.70	7.19	4.54
DOBLE VIDRIO, E = 0.60 EN SUPERFICIE 2 Ó 3								

ASCL/CDMV/FJGM

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

8	6.4	ESPACIO DE AIRE	4.80	3.02	3.80	3.03	7.24	4.59
9	12.7	ESPACIO DE AIRE	4.45	2.73	3.42	2.66	7.19	4.54
1								
0	6.4	ESPACIO DE ARGÓN	4.58	2.84	3.56	2.80	6.98	4.34
1								
1	12.7	ESPACIO DE ARGÓN	4.31	2.62	3.28	2.52	6.98	4.34
DOBLE VIDRIO, E = 0.40 EN SUPERFICIE 2 Ó 3								
1								
2	6.4	ESPACIO DE AIRE	4.66	2.91	3.66	2.89	7.09	4.44
1								
3	12.7	ESPACIO DE AIRE	4.27	2.58	3.23	2.47	7.03	4.39
1								
4	6.4	ESPACIO DE ARGÓN	4.40	2.69	3.37	2.61	6.73	4.09
1								
5	12.7	ESPACIO DE ARGÓN	4.09	2.43	3.04	2.29	6.83	4.19
DOBLE VIDRIO, E = 0.20 EN SUPERFICIE 2 Ó 3								
1								
6	6.4	ESPACIO DE AIRE	4.49	2.76	3.47	2.70	6.83	4.19
1								
7	12.7	ESPACIO DE AIRE	4.05	2.39	2.99	2.24	6.83	4.19
1								
8	6.4	ESPACIO DE ARGÓN	4.18	2.51	3.13	2.38	6.47	3.84
1								
9	12.7	ESPACIO DE ARGÓN	3.83	2.21	2.75	2.01	6.52	3.89
DOBLE VIDRIO, E = 0.10 EN SUPERFICIE 2 Ó 3								
2								
0	6.4	ESPACIO DE AIRE	4.36	2.65	3.32	2.56	6.73	4.09
2								
1	12.7	ESPACIO DE AIRE	3.92	2.28	2.84	2.10	6.73	4.09
2								
2	6.4	ESPACIO DE ARGÓN	4.05	2.39	2.99	2.24	6.31	3.69
2								
3	12.7	ESPACIO DE ARGÓN	3.70	2.10	2.60	1.86	6.41	3.79
DOBLE VIDRIO, E = 0.05 EN SUPERFICIE 2 Ó 3								
2								
4	6.4	ESPACIO DE AIRE	4.31	2.62	3.28	2.52	6.62	3.99
2								
5	12.7	ESPACIO DE AIRE	3.83	2.21	2.75	2.01	6.67	4.04
2								
6	6.4	ESPACIO DE ARGÓN	3.96	2.32	2.89	2.15	6.21	3.58
2								
7	12.7	ESPACIO DE ARGÓN	3.61	2.02	2.50	1.77	6.31	3.69

ASCL/CDMV/FJGM

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

TRIPLE VIDRIO									
2	8	6.4	ESPACIO DE AIRE	4.11	2.45	3.10	2.33	6.38	3.63
2	9	12.7	ESPACIO DE AIRE	3.80	2.19	2.76	2.01	6.22	3.48
3	0	6.4	ESPACIO DE ARGÓN	3.94	2.30	2.90	2.15	6.17	3.43
3	1	12.7	ESPACIO DE ARGÓN	3.71	2.12	2.66	1.91	6.07	3.33
TRIPLE VIDRIO, E = 0.20 EN SUPERFICIES 2, 3, 4 Ó 5									
3	2	6.4	ESPACIO DE AIRE	3.89	2.27	2.86	2.10	6.12	3.38
3	3	12.7	ESPACIO DE AIRE	3.54	1.97	2.47	1.73	5.96	3.22
3	4	6.4	ESPACIO DE ARGÓN	3.67	2.08	2.61	1.87	5.81	3.07
3	5	12.7	ESPACIO DE ARGÓN	3.40	1.86	2.32	1.59	5.75	3.02
TRIPLE VIDRIO, E = 0.20 EN SUPERFICIES 2 Ó 3 Y 4 Ó 5									
3	6	6.4	ESPACIO DE AIRE	3.71	2.12	2.66	1.91	5.86	3.12
3	7	12.7	ESPACIO DE AIRE	3.31	1.78	2.23	1.49	5.75	3.02
3	8	6.4	ESPACIO DE ARGÓN	3.45	1.90	2.37	1.63	5.60	2.86
3	9	12.7	ESPACIO DE ARGÓN	3.18	1.67	2.08	1.35	5.49	2.76
TRIPLE VIDRIO, E = 0.10 EN SUPERFICIES 2 Ó 3 Y 4 Ó 5									
4	0	6.4	ESPACIO DE AIRE	3.63	2.05	2.57	1.82	5.75	3.02
4	1	12.7	ESPACIO DE AIRE	3.22	1.71	2.13	1.40	5.65	2.91
4	2	6.4	ESPACIO DE ARGÓN	3.36	1.82	2.27	1.54	5.44	2.71
4	3	12.7	ESPACIO DE ARGÓN	3.05	1.56	1.93	1.21	5.38	2.66
CUÁDRUPLE VIDRIO									
4	4	6.4	ESPACIO DE AIRE	3.40	1.86	2.32	1.59	5.49	2.76
4	5	12.7	ESPACIO DE AIRE	3.09	1.60	1.98	1.26	5.33	2.60
4	6	6.4	ESPACIO DE ARGÓN	3.18	1.67	2.08	1.35	5.28	2.55
4									

ASCL/CDMV/FJGM

71

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

6									
4									
7	12.7	ESPACIO DE ARGÓN	2.96	1.48	1.84	1.11	5.17	2.45	
4		DE							
8	6.4	ESPACIO KRIPTON	2.96	1.48	1.84	1.11	5.01	2.29	
VITRO-BLOCK U = 2.90 W/M²-K									

FUENTE: ASHRAE HANDBOOK FUNDAMENTALS 2005

3. ANEXO C. FORMATO PARA INFORMAR EL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO ENERGÉTICO. El reporte del cálculo del presupuesto energético consta de cinco partes o pasos, en los cuales se debe proceder al llenado del formato:

- **DATOS GENERALES.** Se debe poner la información que permita identificar al propietario y la localización del edificio que se va a construir (proyectado), así como los datos de la unidad de verificación o del director responsable de obra.
 - **VALORES PARA EL CÁLCULO DE LA GANANCIA DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE.** La información que se debe anotar en esta parte corresponde a los datos de la ciudad donde se construirá el edificio, y que serán utilizados para el cálculo del presupuesto energético. Esta información se obtiene de la sección para edificios no-habitacionales y para edificios habitacionales.
 - **CÁLCULO DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR DE LAS PORCIONES DE LA ENVOLVENTURA.** Para cada porción de la envolvente del edificio proyectado, se calcula su coeficiente de transferencia de calor (k), en función de los materiales que lo constituyen. Esta forma se deberá hacer tantas veces como porciones diferentes se utilicen en la construcción. La información de los materiales se obtienen del apéndice a.
 - **CÁLCULO COMPARATIVO DE LA GANANCIA DE CALOR.** Esta parte está dividida en dos: edificio proyectado y edificio de referencia.
 - **EN LA PARTE DEL EDIFICIO PROYECTADO.** Se utilizarán las áreas reales y los resultados obtenidos en cálculo del coeficiente global de transferencia de calor, considerando la información que le proporcione el fabricante de los vidrios. Se calcularán las fracciones que corresponde a áreas opacas y a áreas transparentes para cada una de las paredes y para el techo. Para techos de edificios no-habitacionales: el área de las superficies transparentes deberá ser igual a la del edificio proyectado o 5 %, lo que resulte menor; el área de las superficies opacas deberá ser igual a la del edificio proyectado o 95 %, lo que resulte mayor. Para muros de edificios no-habitacionales: el área de las superficies transparentes deberá ser igual a la del edificio proyectado o 40 %, lo que resulte menor; el área de las superficies opacas deberá ser igual a la del edificio proyectado o 60 %, lo que resulte mayor. Para techos de edificios habitacionales: el área de las superficies opacas deberá ser igual a 100 %. Para muros de edificios no-habitacionales: el área de las superficies transparentes deberá ser igual a la del edificio proyectado o 10 %, lo que resulte menor; el área de las superficies opacas deberá ser igual a la del edificio proyectado o 90 %, lo que resulte mayor. En la parte del edificio de referencia, se utilizarán LAS FRACCIONES DE LAS COMPONENTES CALCULADAS EN EL INCISO ANTERIOR.
- RESUMEN DE CÁLCULO.** Esta última parte concentra los cálculos realizados en el inciso 4 (cálculo comparativo de la ganancia de calor), y los compara, para saber si se cumple o no con la presente norma.

CAPÍTULO III**DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO**

ARTÍCULO 304. - Es de interés público y constituye una disposición administrativa de aplicación general en el municipio de Caborca, por lo que se aplicará a todas las edificaciones y lugares de concentración pública que se construyan, instalen, amplien o modifiquen en el territorio municipal. El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta norma garantiza el uso de la energía eléctrica en forma segura.

En apego a lo dispuesto por el Artículo 70 del reglamento de construcción para el municipio de Caborca sobre la aprobación de proyectos y la obtención de licencias para realizar obras de construcción, modificación, ampliación e instalación de servicios en la vía pública, referidas en el Artículo 1 del mismo reglamento, y para el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Artículos 42 sección vi y 43 sección vi del reglamento, referentes a presentar ante la Dirección los proyectos de instalaciones eléctricas y de alumbrado y sus memorias de cálculos para la obtención de esa licencia, se presenta a continuación los requisitos que se deben cumplir los proyectos de instalaciones eléctricas y de alumbrado para la obtención de la licencia y para la construcción y ejecución de los mismos, en edificios no-habitacionales y habitacionales.

I. **DISPOSICIONES TÉCNICAS DE DISEÑO.** Los requisitos y disposiciones establecidas en esta sección son necesarios para cumplir con lo establecido por el reglamento en proyectos de instalaciones eléctricas y de alumbrado para el otorgamiento de la licencia por parte del municipio de Caborca.

A. **INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS NO-HABITACIONALES.** Para el correcto cumplimiento de esta norma técnica complementaria, en materia de instalaciones eléctricas en edificios no-habitacionales, debe aplicarse las disposiciones contempladas en la norma oficial mexicana, NOM-011-SEDE, instalaciones eléctricas (utilización), o la que la sustituya, que establece las disposiciones y

ASCL/CDMV/FJGM

72

- especificaciones de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo referente a protección contra choque eléctrico, efectos térmicos, sobrecorrientes, corrientes de falla, sobretensiones, fenómenos atmosféricos e incendios, entre otros. El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta NOM garantizará el uso de la energía eléctrica en forma segura.
- B. Los proyectos de instalaciones eléctricas presentados ante la Dirección para la obtención de la licencia deberán ir acompañados de los siguientes documentos con la firma autógrafa del ingeniero responsable de construcción de instalaciones eléctricas (RCIE) quien será el responsable en las instalaciones eléctricas del proyecto:
- 1) Planos de las plantas donde se muestre la instalación eléctrica.
 - 2) Memoria de cálculo de los datos.
 - 3) Diagrama unifilar indicando:
 1. Equipo de medición.
 2. Acomoda, voltaje, calibre y cantidad de conductores, diámetro y cantidad de canalizaciones y medios de protección y desconexión.
 3. Subestación (si aplica) indicando las características de los transformadores, tipo, capacidad, voltajes y conexión.
 4. Sistema de energía en emergencia (si aplica) indicando características de los equipos y detalles de conexión al sistema de energía normal.
 5. Tablero general de distribución especificando voltaje, número de fases, capacidad de barras en amperes, valor de la corriente de corto circuito en las barras. Además deberá mostrar la capacidad interruptiva de los interruptores del tablero y la capacidad nominal o ajuste de disparo.
 6. Carga en amperes de cada alimentador y características especiales que apliquen.
 7. Tableros derivados de fuerza, alumbrado, contactos, aire acondicionado y sistema de energía en emergencia especificando, voltaje, número de fases, capacidad de barras en amperes, tamaño y capacidad interruptiva de los interruptores del tablero, valor de la corriente de corto circuito en las barras, carga en amperes de cada alimentador y características especiales que apliquen.
 8. Cuadros de carga del tablero general y de los tableros derivados, especificando marca y número de catálogo, voltaje, número de fases, capacidad de barras en amperes, la carga por circuito en amperes, calibre de los conductores y diámetro de las canalizaciones, tamaño y capacidad interruptiva de los interruptores del tablero. Indicar el uso de cada tablero.
 9. Planos de la instalación eléctrica de la subestación (si aplica) en planta y cortes, de fuerza (motores), aire acondicionado, alumbrado, contactos, sistema de energía en emergencia y sistema contra incendio (si aplica).
 10. Planos de detalles de acomoda eléctrica indicando el punto de conexión al sistema eléctrico de la compañía suministradora.
 11. Planos de detalles de construcción de obra civil de la subestación
 12. En áreas donde se procesen o almacenen sustancias sólidas, líquidas o gaseosas fácilmente inflamables (clasificadas), el proyecto deberá incluir un listado de las áreas clasificadas conforme a lo dispuesto en la NOM-001-SEDE o la que la sustituya, y dibujos de las áreas clasificadas indicando los límites en vislas de planta y cortes transversales y longitudinales, de forma que las disposiciones contenidas en la NOM, aplicables a cada clasificación puedan ser verificadas objetivamente. La clasificación de las áreas deberá hacerse por personas calificadas bajo la responsabilidad del usuario, teniendo en cuenta la información contenida en la NOM y en otras disposiciones legales aplicables.
- C. La responsabilidad del responsable de instalaciones eléctricas en esta etapa de proyecto es la siguiente:
1. Asegurarse que los planos contengan lo especificados en el apartado B.
 2. Asegurarse que los planos tengan la firma del perito en instalaciones eléctricas (PIE), responsable del proyecto.
 3. Asegurarse que los planos tengan la firma de la unidad de verificación (UV) de instalaciones eléctricas, el sello con la fecha y el número asignado a la verificación de la NOM-001-SEDE (si aplica), vigente.
 4. Asegurarse que la memoria de cálculos estén firmados por el Perito de Instalaciones Eléctricas (PIE), responsable del proyecto.
 5. Asegurarse de contar con las especificaciones técnicas de los productos, dispositivos, Materiales y equipos eléctricos a utilizar.
 6. Asegurarse de contar con el catálogo de conceptos de obra desglosado y cuantificado.
 7. Asegurarse de tener la copia de la notificación hecha por la unidad de verificación al usuario (si aplican), de que el proyecto en cuestión, cumple con las disposiciones establecidas en la o las normas oficiales mexicanas que aplican.
 8. Asegurarse de tener la copia de la respuesta de la comisión federal de electricidad (oficio resolutorio) a la solicitud del servicio de energía eléctrica hecha por el perito en instalaciones eléctricas (PIE) responsable del proyecto.
- La restitución para ser corresponsable de instalaciones eléctricas ante el Ayuntamiento es que deberá ser un ingeniero responsable de construcción de instalaciones eléctricas (RCIE) recomendado por el

- colegio de Ingenieros mecánicos, electricistas y ramas afines (CIMES) y no podrá ser el ingeniero eléctrico que ejecute la obra.
- D. ALUMBRADO EN EDIFICIOS NO-HABITACIONALES. Para el correcto cumplimiento de esta norma técnica complementaria, en materia de alumbrado en edificios no-habitacionales, debe aplicarse las disposiciones contempladas en las siguientes normas oficiales mexicanas: nom-007-ener, eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales; NOM-013-ENER, eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y áreas exteriores públicas; y la NOM-025-STPS, condiciones de iluminación en los centros de trabajo, o las que las sustituyan; con el fin de disminuir el consumo de energía eléctrica y contribuir a la preservación de recursos energéticos y la ecología de la nación.
1. El sistema de alumbrado en edificios no habitacionales es parte integral del diseño de instalación eléctrica por lo que, el interesado debe presentar el proyecto de ingeniería eléctrica para alumbrado en forma conjunta con el proyecto de ingeniería en instalación eléctrica
 - a) Los proyectos de instalaciones de alumbrado presentados ante la Dirección para la obtención de la licencia deberán ir acompañados de los siguientes documentos con la firma autógrafa del ingeniero responsable de construcción de instalaciones eléctricas (RCIE) quien será el responsable en las instalaciones eléctricas del proyecto:
 1. Planos de las plantas donde se muestre la instalación eléctrica de alumbrado.
 2. Cuadro resumen del cálculo de la densidad de potencia eléctrica por concepto de alumbrado (DPEA), de acuerdo con el método de cálculo establecido en la NOM-007-ENER y la NOM-013-ENER, o las que las sustituyan.
 3. Cuadro resumen del cálculo de los niveles de iluminación esperados para cada una de los centros de trabajo cuyo valor deberá ser mayor que los señalados en la NOM-025-STPS, o las que las sustituyan. Para cualquier otro tipo de áreas se podrá utilizar lo establecido en el Artículo 117 del reglamento.
 4. Memoria de cálculo para alumbrado, con la información detallada y consideraciones efectuadas durante el diseño del sistema de alumbrado. Esta disposición se aplicará a los siguientes lugares, de acuerdo a lo establecido en las normas NOM-007-ENER, NOM-013-ENER y NOM-025-STPS. Para la NOM-007-ENER se considerarán los siguientes edificios:
 - Oficinas
 - Escuelas y demás centros docentes
 - Establecimientos comerciales
 - Hospitales
 - Hoteles
 - Restaurantes
 - Bodegas
 - Recreación y cultura
 - Talleres de servicio
 - Centrales de pasajeros
 - Y los sistemas de alumbrado de las ampliaciones o modificaciones de edificios no residenciales ya existentes
 Para la NOM-013-ENER se considerarán las siguientes áreas:
 - Vialidades
 - Estacionamientos públicos abiertos, cerrados o techados
 - Áreas exteriores públicas
 Para la NOM-025-STPS se considerarán todos los centros de trabajo. La responsabilidad del responsable de instalaciones eléctricas en esta etapa de proyecto es la siguiente:
 - Asegurarse que los planos de alumbrado contengan lo especificado.
 - Asegurarse que los planos tengan la firma del perito en instalaciones eléctricas (PIE), responsable del proyecto.
 - Asegurarse que los planos tengan la firma de la unidad de verificación (UV) de instalaciones de alumbrado interior y exterior, el sello con la fecha y el número asignado a la verificación de la NOM-007-ENER y NOM-013-ENER (si aplican), vigentes.
 - Asegurarse que la memoria de cálculos de alumbrado para la obtención de los DPEA y los niveles de iluminación esperados en las áreas de trabajo, estén firmados por el perito de instalaciones eléctricas (PIE), responsable del proyecto.
 - Asegurarse que los planos de ingeniería para alumbrado, indiquen los metros cuadrados de construcción por sectores y niveles del edificio, edificios o áreas a iluminar.
 - Asegurarse que el proyecto de ingeniería eléctrica en alumbrado para edificios no habitacionales. El corresponsable de la instalación de alumbrado es el mismo que el corresponsable de la instalación eléctrica, por lo que la restitución para ser corresponsable de instalaciones de alumbrado es la misma.
- E. INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS HABITACIONALES. Para el correcto cumplimiento de esta norma técnica complementaria, en materia de instalaciones eléctricas en edificios habitacionales, debe aplicarse las disposiciones contempladas en la norma oficial mexicana, nom-001-sede,

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

Instalaciones eléctricas (utilización), o la que la sustituya, que establezca las disposiciones y especificaciones de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo referente a protección contra choque eléctrico, efectos térmicos, sobrecorrientes, corrientes de falla, sobretensiones, fenómenos atmosféricos e incendios, entre otros. El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta NOM garantizará el uso de la energía eléctrica en forma segura.

1. Para edificios habitacionales unifamiliares y hasta 60 metros cuadrados de construcción, bastará con que el diseño de ingeniería en instalaciones eléctricas se elabore sobre el prototipo de casa modelo para reducir los costos de la vivienda y de sus materiales básicos cumpla con lo dispuesto en el apartado 6.1.1 de esta norma técnica complementaria y los incisos y subincisos que le sean aplicables.
 2. Toda vivienda con más de 60 metros cuadrados de construcción, debe apegarse a lo dispuesto en este reglamento en los incisos y subincisos que le sean aplicables, con lo cual se garantiza la utilización de la energía eléctrica en forma segura, en apego a las disposiciones federales vigentes.
- II. DISPOSICIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN. Los requisitos y disposiciones establecidas en esta sección son necesarios para cumplir lo establecido por el reglamento para la construcción, modificación o ampliación de obras en las que se requiera de instalaciones eléctricas y de alumbrado.
- A. INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS NO-HABITACIONALES. En cumplimiento al Artículo 116 del reglamento de construcción, solo podrán construirse las instalaciones eléctricas que estén diseñadas conforme a las normas oficiales mexicanas, por lo que para cumplir con lo anterior es necesario cumplir con los requisitos establecidos en la sección 6.1.1 de esta norma técnica complementaria y los incisos y subincisos que le sean aplicables para la obtención de la licencia.
1. El responsable de las instalaciones eléctricas responderá en forma solidaria con el director responsable de obra (DRO), en todos los aspectos de las obras en las que otorgue su responsiva y deberá cumplir con los siguientes requisitos:
 - Supervisar la construcción de las instalaciones provisionales de energía eléctrica para la etapa de construcción.
 - Hacer los trámites ante la CFE para su contratación.
 - Supervisar la operación de estas instalaciones durante el periodo de la construcción, cumpliendo con lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas.
 - Supervisar que las instalaciones eléctricas se construyan de acuerdo a las normas oficiales mexicanas y los planos previamente verificados (si aplica), aclarar las dudas al personal en la interpretación de la información contenida en los planos.
 - Realizar las mediciones a la instalación (pruebas) que marca la norma oficial mexicana de acuerdo al procedimiento para la evaluación de la conformidad de la norma oficial mexicana: NOM-001-SEDE, instalaciones eléctricas (utilización), o la que la sustituya.
 - Apoyar al contratista en la adquisición de los equipos y materiales eléctricos que sean iguales o equivalentes a los especificados en el catálogo de conceptos de obra y en los planos del proyecto.
 - Proponer y realizar las modificaciones que se requieran en la obra y actualizar los planos finales. Notificar a la unidad de verificación de instalaciones eléctricas de los cambios realizados.
 - Hacer las maniobras para energizar y poner en servicio la instalación eléctrica.
 - Es responsabilidad del usuario realizar la contratación de una unidad de verificación (UV) de instalaciones eléctricas, quien será la responsable de la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas que aplique.

Para los efectos de construcción en materia de alumbrado en edificios no habitacionales, se aplicarán los incisos y subincisos que correspondan.

- B. INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS HABITACIONALES. Para los efectos de construcción en materia de vivienda, para edificios habitacionales unifamiliares y hasta 60 metros cuadrados de construcción, bastará con que el fraccionador o usuario de vivienda acredite la contratación de un ingeniero eléctrico con cédula profesional, quien será responsable de la construcción de instalaciones eléctricas de la obra.
- Toda vivienda con más de 60 metros cuadrados de construcción, debe apegarse a lo dispuesto en el reglamento, los incisos y subincisos que le sean aplicables, con lo cual se garantiza la utilización de la energía eléctrica en forma segura, en apego a las disposiciones federales vigentes.
- III. MATERIALES, EQUIPOS, PRODUCTOS Y DISPOSITIVOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO. Los productos, dispositivos, equipos, materiales, instrumentos o sistemas que se utilicen para su funcionamiento y operación en la utilización de la energía eléctrica, quedan sujetos al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas.
- IV. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. Corresponde a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento, el supervisor y vigilar con personal propio o director responsable de obra, el cumplimiento de esta norma, así como de la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones contempladas en el Título octavo Capítulos I y II del reglamento, que se deriven del incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente disposición administrativa. La evaluación de la conformidad de normas oficiales mexicanas, normas mexicanas y especificaciones particulares en materia de instalaciones eléctricas y alumbrado será realizada por las unidades de verificación acreditadas y, en su caso, aprobados en los términos de La Ley federal sobre metrología y normalización, solamente en aquellos campos o actividades para las que hubieran sido aprobadas por las dependencias competentes.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

IV. ANEXOS

ANEXO A. CONTENIDO DE LA MEMORIA DE CÁLCULOS DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. La memoria de cálculos deberá contener la siguiente información:

- Cálculos para la selección de la capacidad del (los) transformador(es), equipo(s) planta de emergencia y red de tierras.
- Cálculo de corto circuito para la selección de los elementos de protección y su coordinación.
- Cálculos para la selección, de los conductores de fase, de neutro y de puesta a tierra, diámetro de las canalizaciones, medios de desconexión.

ANEXO B. RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

- Evaluar la conformidad con las normas oficiales mexicanas que apliquen, del proyecto de la instalación eléctrica, verificar los planos, memoria técnica y especificaciones de los productos eléctricos a utilizar y el catálogo de conceptos cuantificado. También se verifican las instalaciones provisionales para la etapa de construcción. Notificar al usuario por escrito, el resultado de la verificación del proyecto.
- Durante la ejecución de la obra, hará las visitas necesarias de verificación y las mediciones (pruebas) a la instalación, se levantará un acta circunstanciada de verificación en cada visita.
- En el caso de encontrar no-conformidades con las NOM (s) en la instalación eléctrica, deberá reportarlo por escrito al usuario para su corrección.
- Al término de la obra, si las instalaciones eléctricas cumplen cabalmente con las NOM (s) deberá emitir el(los) dictamen(es) correspondiente(s) y entregarlo(s) al usuario para contratar el servicio en la CFE, de acuerdo con el Artículo 28 de La Ley del servicio público de energía eléctrica.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

CAPÍTULO I

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial Del Gobierno Del Estado.

SEGUNDO.- Las solicitudes de licencia para las obras a que se refiere este reglamento, que estuvieren en trámite ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, y construcciones que no han sido ejecutadas o que se encuentren hasta en un 50% de avance físico, a juicio de la Dirección continuaran conforme al procedimiento establecido por la mencionada Dirección conforme a este reglamento.

TERCERO.- Se derogaron las disposiciones reglamentarias y administrativas expedidas por el Ayuntamiento, que se opongan a las de este reglamento.

CUARTO.- Los trámites que se hubieran iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente disposición administrativa, continuaran aplicándose las disposiciones legales vigentes en la época de inicio de los mismos, siendo aplicable el presente en caso de sucesión voluntaria y expresa por parte del solicitante.

QUINTO.- Se abraza el reglamento de construcción del Municipio de Caborca, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 13, Sección III de fecha 14 de Febrero de 2015.

SEXTO.- El presente reglamento fue aprobado en sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de Caborca número 20, de fecha 31 de marzo de 2017, en su acuerdo número 328 y entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.


LIC. CLAUDIA YANETH GARCÍA GÓMEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ALUMBRADO
29/15 - 2018


LIC. RUBÉN DARIO SALCIDO MONREAL
SECRETARIO MUNICIPAL



Boletín Oficial



Gobierno del
Estado de Sonora

Tarifas en vigor

Concepto	Tarifas
1. Por palabra, en cada publicación en menos de una página.	\$ 8.00
2. Por cada página completa.	\$ 2,601.00
3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio	\$3,781.00
4. Por copia:	
a) Por cada hoja.	\$9.00
b) Por certificación.	\$51.00
5. Costo unitario por ejemplar.	\$ 28.00
6. Por 'Boletín Oficial que se adquiriera en fecha posterior a su publicación, hasta una antigüedad de 30 años.	\$ 96.00

Tratándose de publicaciones de convenios-autorización de fraccionamientos habitacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en 75%.

Gobierno del
Estado de Sonora

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efectuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. (Artículo 6° de la Ley del Boletín Oficial).

El Boletín Oficial solo publicará Documentos con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota correspondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento (Artículo 9° de la Ley del Boletín Oficial).